



TINGMÄRGID

	Proj. tugi		Ol.olev ELA SA
	Proj. mast		Ol.olev MP kaabel
	Rek. 10/0,4 kV mastalajaam		Ol.olev MP õhuliin
	Proj. MP-kaabel		Ol.olev KP õhuliin
	Proj. kaitsetoru		Dem. MP õhuliin
			Dem. MP kaabel

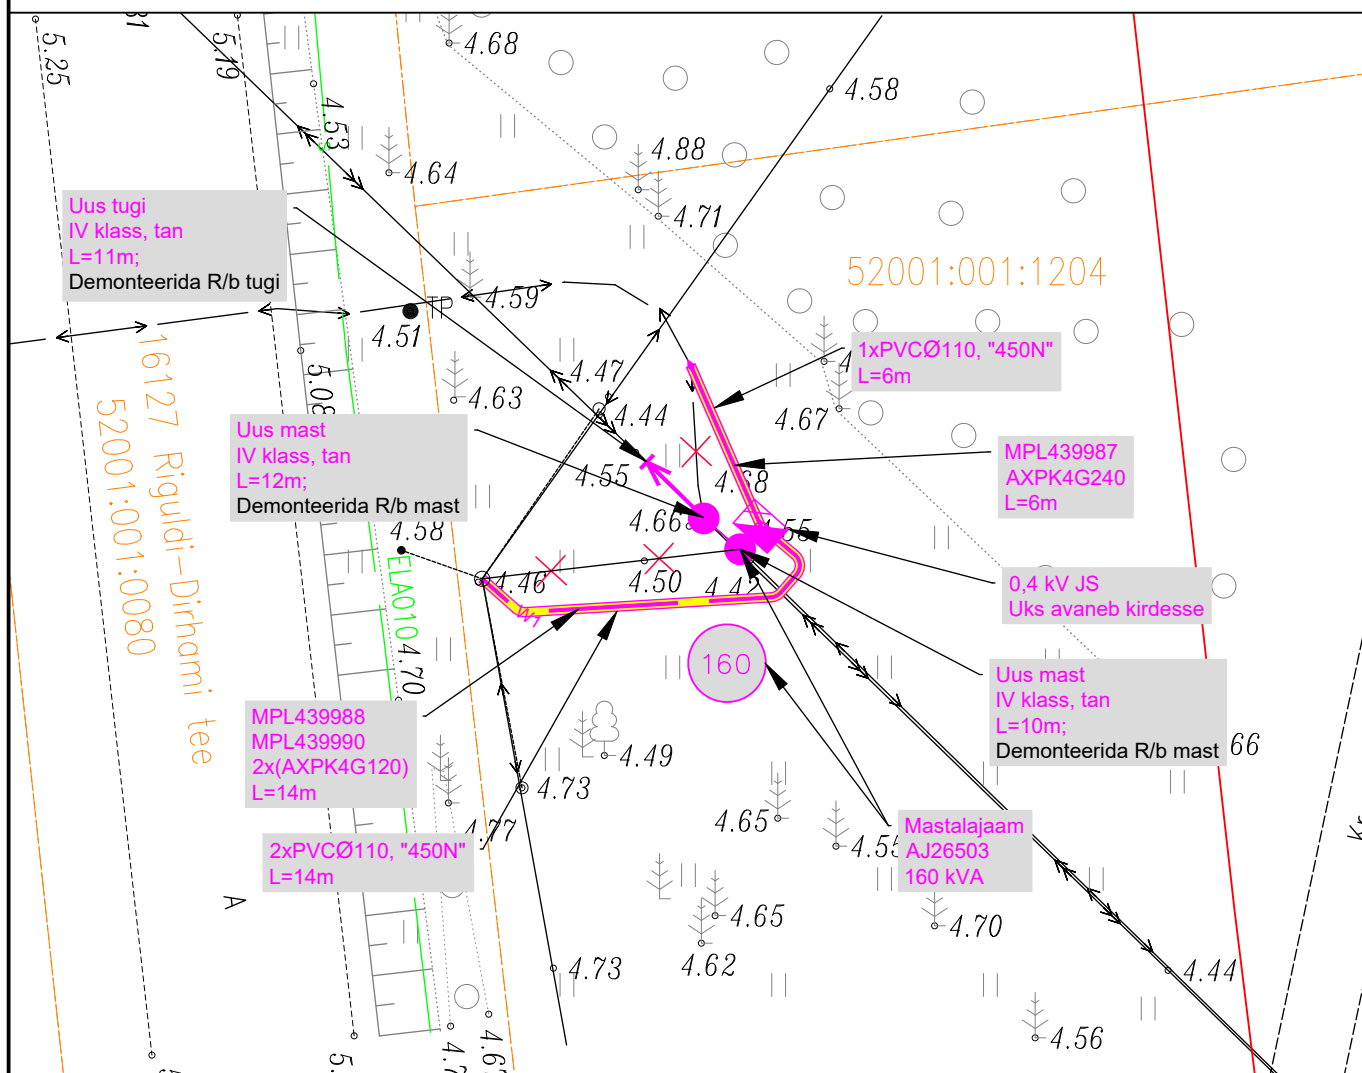

Märkused:

- Rajada 10/0,4 kV mastalajaam vastavalt joonistele JT3200-1, JT3200-2 ja JT3200-3.
- Tõsta ümber 10 kV õhuliin, rajada 0,4 kV kaabelliin ja selle pikendus, demonteerida 0,4 kV õhuliin.
- Õhuliini kõrgus maapinnast maksimaalsel rippel peab olema vähemalt 4,0 m, kergliiklustee kohal vähemalt 4,5 m, suuregabariidiliste töomasinate töötamisaladel 5,0 m ja ristumisel sõiduteedega vähemalt 7 m, kokkuleppel teevaldajatega 5,5 m.
- Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt: Mülbaki tee 6 peakaitsme suurendamine, Rooslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond			Tellija: Elektrilevi OÜ		
Joonis: 10/0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr: JT3200-1		
 <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>	Projekteeris	Egert Siigur 12.08.2025	<div>Möötkava1:250LehtLehti</div>		
	Kontrollis	Egert Siigur			
				<div>StaadiumTP11</div>	