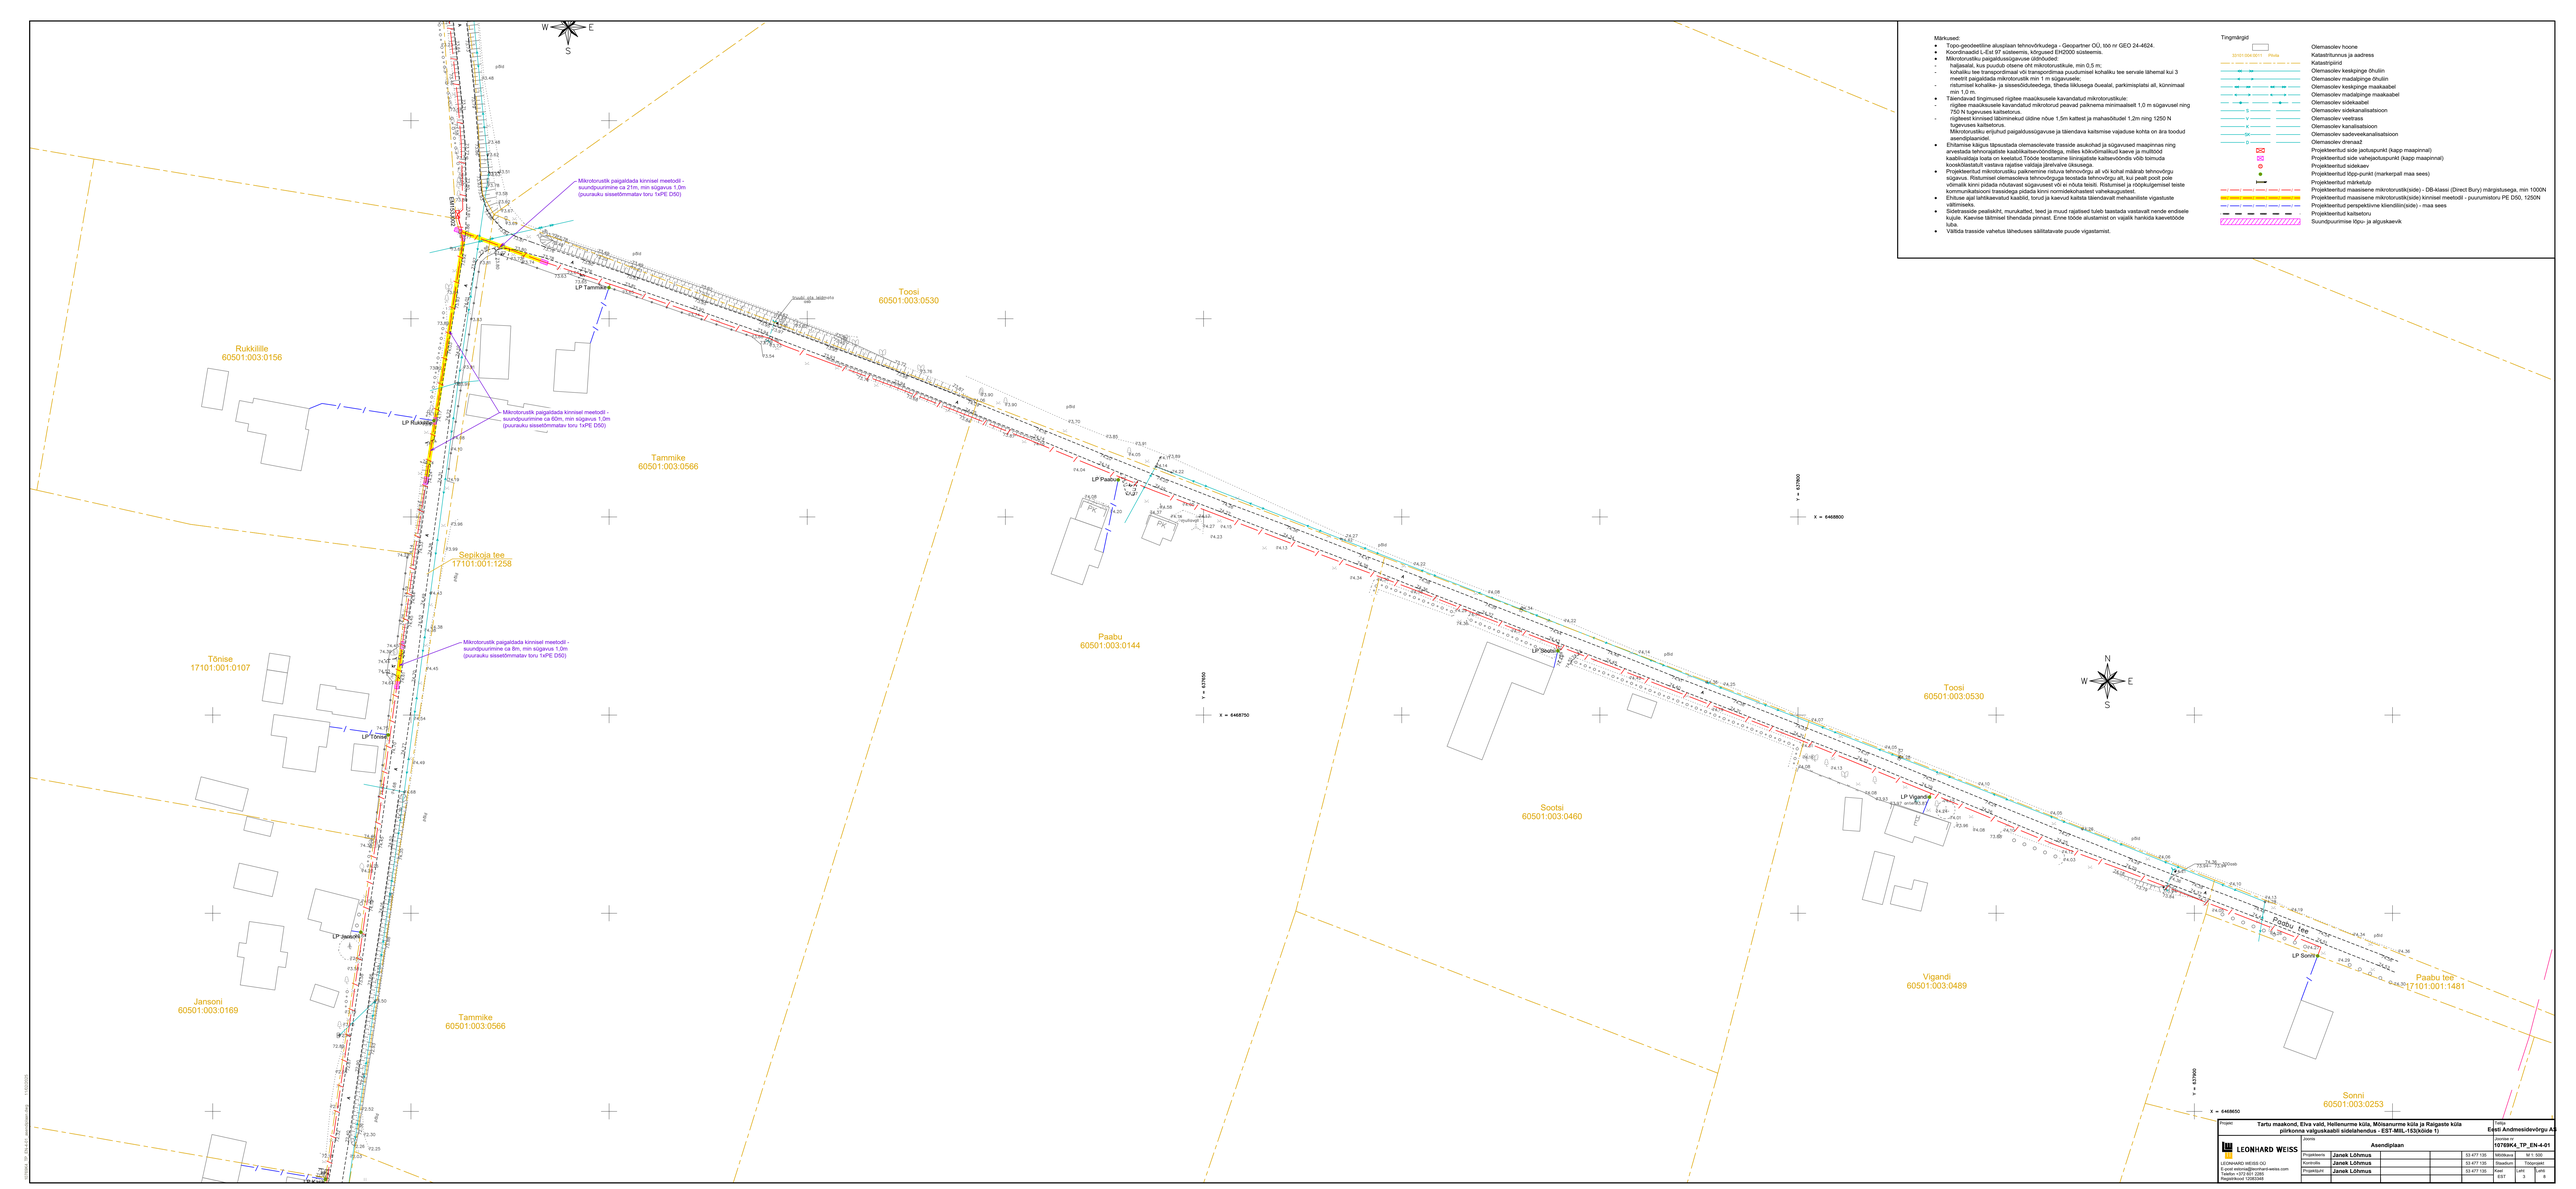

Märkused:

- Topo-geodeetiline aluspiaan tehnovõrkudega - Geopartner OÜ, töö nr GEO 24-4624.
- Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EN2000 süsteemis.
- Mikrotorustiku paigaldussügavuse ülehõudeid:
  - hallasfalt, kus puudub otsene oht mikrotorustikule, min 0,5 m;
  - kohaliku tee transpordimaal või transpordimaa puudumisel kohaliku tee servale lähemal kui 3 meetrit paigaldada mikrotorustik min 1 m sügavusele;
  - rastumisel kohalike- ja sisesõiduteedega, theda liiklusega õuealal, parkimisplatsi all, kinnimaal min 1,0 m.
- Täiendavad tingimused riigitee maaüksusele kavandatud mikrotorustikule:
  - riigitee maaüksusele kavandatud mikrotorud peavad pakkuma minimaalselt 1,0 m sügavusel ning 750 N tugevuses katteboxis;
  - raudtee maaüksusele kavandatud mikrotorustikud üldine nõue 1,5m kattest ja mahasõidutee 1,2m ning 1250 N tugevuses katteboxis;
  - Mikrotorustiku erijuhud paigaldussügavuse ja täiendava kaitsmise vajaduse kohta on ära toodud asendiplaanidel.
- Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnovajaliste kaablikaitsevõrkudega, milles kõikvõimalikud kaeve ja multitöid kaabliviidaga loata on keelatud.Töödе teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelvalve ükusega.
- Projekteeritud mikrotorustiku paikneminе nõuba tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sügavus. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada tehnovõrgu alt, kui pealt poolt pole võimalik kinni pidada nõutavast sügavusest või ei nõuta teisiti. Ristumisel ja rööpkulgemisel teiste kommunikatsioonі trassidega pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- Ehituse ajal lahtikaevatud kaablid, torud ja kaevud kaitsta täiendavalt mehaanilise vigastuste vältimiseks.
- Sidetrasside pealiskihi, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaevise täitmisel lhendada pinnasi. Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba.
- Vältida trasside vahetus läheduses säilitatavate puude vigastamist.

Tingmärgid

12101:004:0011 Piirde	Olemasolev hoone
	Katastriüksus ja aadress
	Katastripiirid
	Olemasolev keskpinge õhuliin
	Olemasolev madalpinge õhuliin
	Olemasolev keskpinge maakaabel
	Olemasolev madalpinge maakaabel
	Olemasolev sidekaabel
S	Olemasolev sidekanalisatsioon
V	Olemasolev veetrass
K	Olemasolev kanalisatsioon
SK	Olemasolev sadeveekanalisatsioon
D	Olemasolev drenaaž
	Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)
	Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp maapinnal)
	Projekteeritud sidekaev
	Projekteeritud lõpp-punkt (markerpall maa sees)
	Projekteeritud märketulp
	Projekteeritud maasisene mikrotorustik(side) - DB-klassi (Direct Bury) märgistusega, min 1000N
	Projekteeritud maasisene mikrotorustik(side) kinnisel meetodil - puurumistoru PE D50, 1250N
	Projekteeritud perspektiivne kiendliin(side) - maa sees
	Projekteeritud kaitsetoru
	Suunpuurimise lõpu- ja alguskaevik

Projekt:	Tartu maakond, Elva vald, Hellenurme küla, Mõisanurme küla ja Raigaste küla piirkonna valguskaablil sidelahendus - EST-MIL-153/kõide 1)				Tellija:	Eesti Andmesidevõrgu AS
Joonis:	Asendiplaan				Joonise nr:	10/TERK4_TP_EN-4-01
Projekteeris:	Janek Lõhmus			53 477 135	Mõõtkava:	M 1: 500
Kontrollis:	Janek Lõhmus			53 477 135	Staadium:	Tööjoonis
Projektijuht:	Janek Lõhmus			53 477 135	Kuupäev:	Lehe: / Lehti:
					10/01/24	3 / 4

LEONHARD WEISS OÜ
Tel: +372 697 2200 www.leonhard-weiss.com
Telefon +372 697 2200
Registrikood 12083348