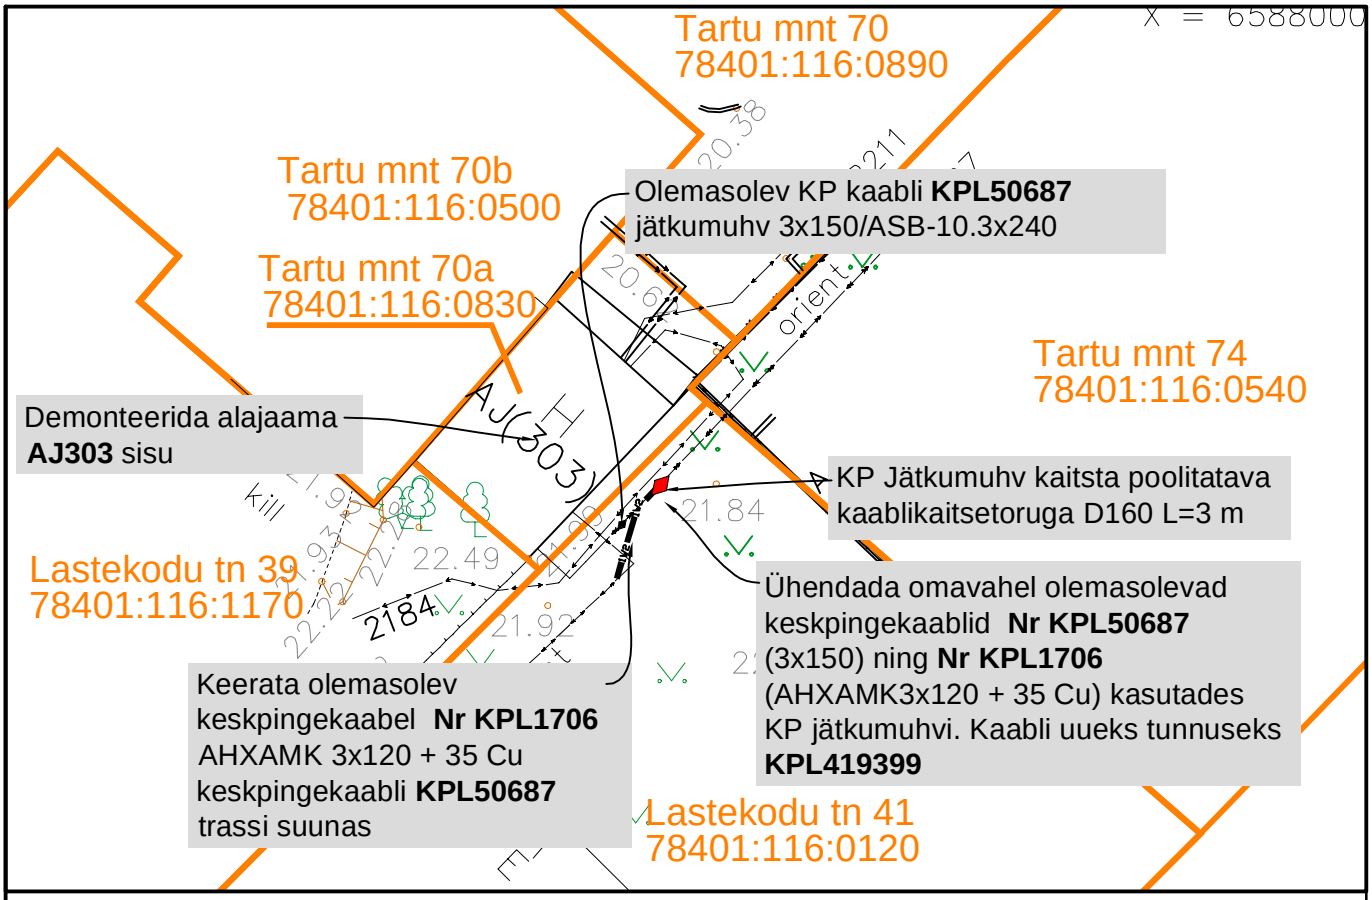

Tingmärgid:

Olemasolev madalpinge maakaabel

Olemasolev keskpinge maakaabel

Kinnistu piir

LEONHARD WEISS OÜ projekteeritud tehnovõrgud (töö nr. IP8281-1):

xW2 — Ümbertõstetav keskpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)

Projekteeritud keskpinge jätkumuhv

Märkused:

1. Kasutatud geodeetiline alusplaan on koostatud Geoalus OÜ, töö nr 25-G415, 09.2025. Kõrgussüteem EH2000. Koordinaadid riiklikus L-Est'97.
3. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
4. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
5. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

Projekt	**Tartu mnt 70b AJ303 likvideerimine, Kesklinna LO**					Tellija	**Elektrilevi OÜ**
LEONHARD WEISS	Joonis	**Elektripaigaldise plaan**				Joonise nr	**IP8281-1**
	Projekteeris	**Tristan Krillo**		23.09.2025	5302 5356	Mõõtkava	M 1:250
	Kontrollis	**Ivo Maaten**				Staadium	Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projektijuht					Keel EST	Leht 1 / Lehti 1