



KAEVIKU LÕIGE TEE ALAL

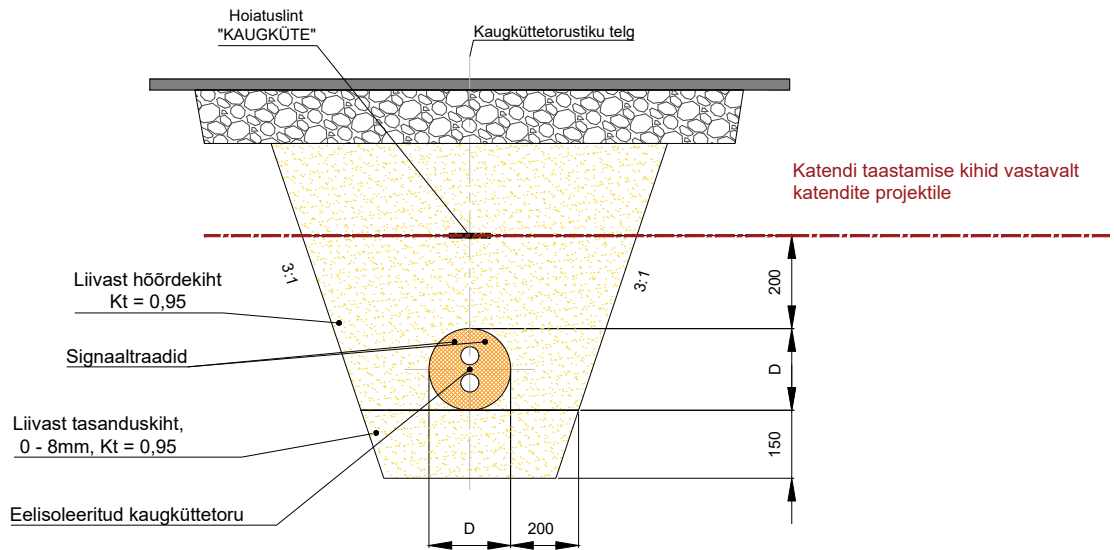

KAEVIKU LÕIGE HALJASALA ALAL

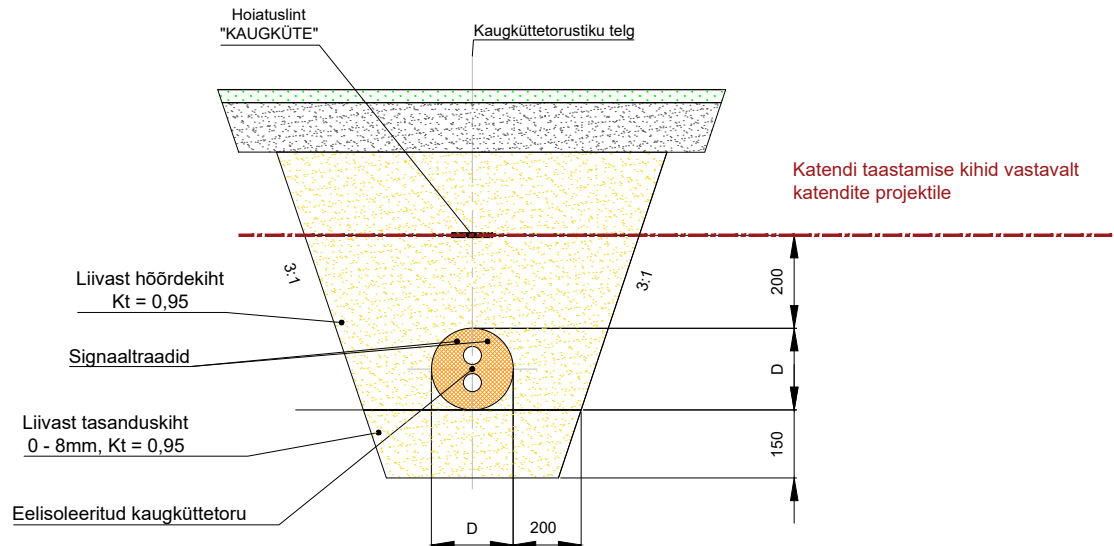

MÄRKUSED:

1. Teedealuses osas kasutada kaeviku tagasitäiteks ainult liiva.
2. Torude ümbruses on tagasitäite ehk hõõrdekihi nõueteks: max tera suurus 32mm, max 10% kaalu järgi alla 0,075mm, ühtlustustegur 1,8.
3. Toru jätkukohtades tuleb kaevik rajada vajadusel laiemalt, et oleks võimalik teostada korrektselt montaažitööd.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

TÖÖ NIMETUS:		PROJEKTEERIJAL		
Mustla aleviku kaugküttetorustike rekonstrueerimine		OÜ SOOJATOOJA REG. 12667672 TEL. +372 507 1350 E-MAIL: info@soojatooja.ee		
JOONISE NIMETUS:		TÖÖ TELLIJAL		TÖÖ VÄLJAANDMISE AEG:
Kaeviku tüüplõige twin		SW ENERGIA OÜ REG. 11963782		16.12.2024
Aadress:		Projekteeris	Tanel Rugam	/allkirjastatud digitaalselt/
Harju tn 5 Harju tn 7; Harju tn 11; Harju tn 13; Harju tn 15; Harju tänav; Karja tn 1b; Kirikupõllu; Mustla tugijaam; Posti tn 52e; Posti tn 52f; Tiigi tn 1; Tiigi tn 2; Tiigi tn 3; Tiigi tn 4; Tähe tn 6, Mustla alevik, Viljandi maakond		Vastutav isik	Tanel Rugam	/allkirjastatud digitaalselt/
		JOONISE NR:	MÕÖTKAVA:	STAADIUM:
		TÖÖ NR:	7-02 24092	Tööprojekt