
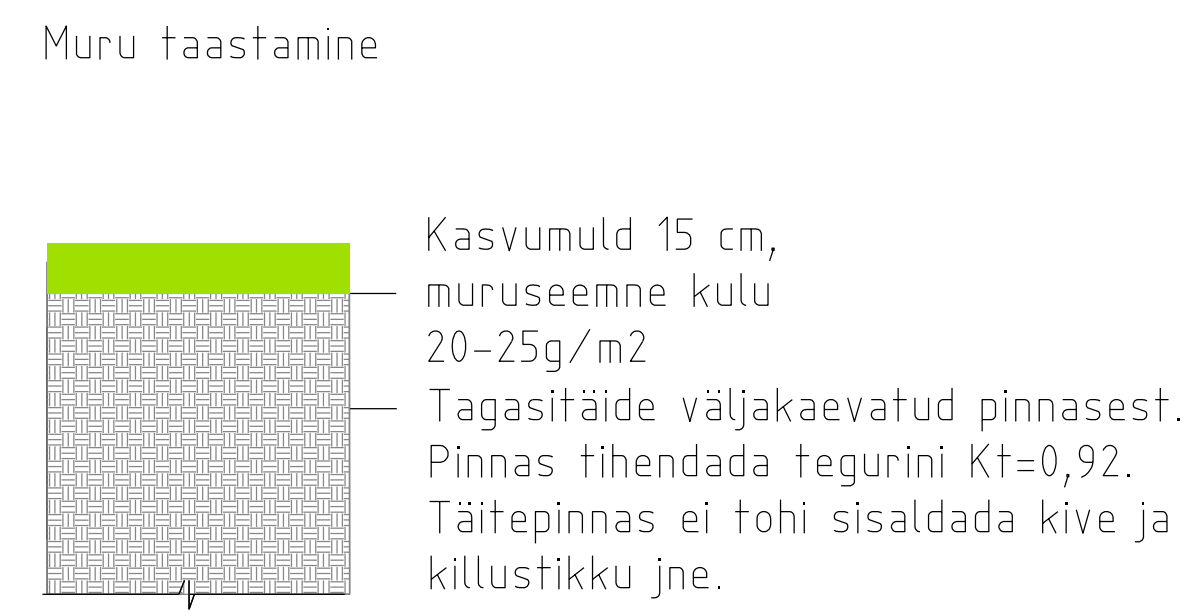


**MÄRKUSED:**

1. Projekteeritud liinrajatise paigaldussügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel kõnni- ja sõiduteega min. 1,0m. Riigitee alusel maal paigaldussügavus minimaalselt 1m, riigimaanteedega ristumisel ning mahasõitudel minimaalselt 1,5m.
2. Ristumisel riigitee alusel maal (riigimaanteed ning mahasõitud) paigaldada kaabel kaitsetorusse A-fugevusklass (1250N), mujal ristumised sõiduteedega kasutada A-fugevusklass (750N) ning mujal kinnistutele viivatel mahasõitudel kaitsetoru 450N.
3. Kaablireservid katastriüksuse piiiril ja lõikumiskohad vee- ja kanalisatsioonitrassiga tähistada elektroonilise markerpalliga.
4. Peale kaevetööd ja kaabli paigaldamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted olemasoleval tasemel.
5. Puude ja põõsaste kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi.

Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.

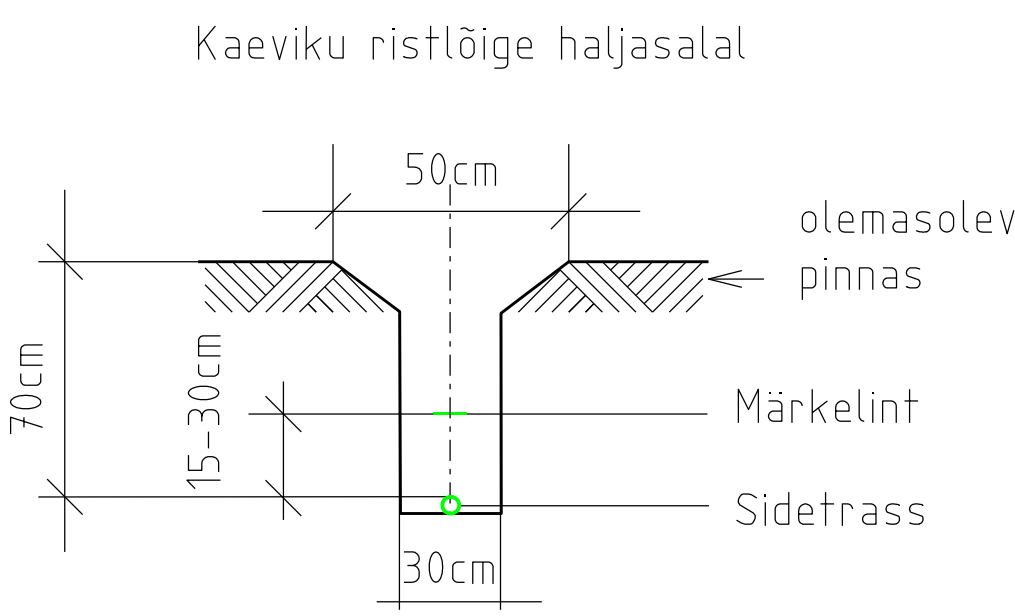

Tartu maakond Reg.nr: 14296004 Tel. 5177752	Objekt: Kaimi tugijaama optika	Kuup.	Koostas:	Kinnitas:	Projekti nr. FP-989
	Joonis: Sidetrassi plaan	05.12.23	L.Toomet	R.Raid	PF14385_projekt_051223.dgn
Address: Tartu maakond, Elva vald, Kaimi küla					1:500
					Joonis 1 Leht 1/1