

Ristumine Telia sidetrassiga!
Enne puurimist kutsuda kohale Telia esindaja.


Ristumine vee- ja kanalitorudega!
Abs. kõrgus D110 kanalisatsioonitoru peale +38.48.
Abs. kõrgus D90 veetoru peale +38.48.
Kaabel paigaldada pealtpool torusi, min. vahekaugus 0,5m.

Ristumine ELASA sidetrassiga!
Enne puurimist kutsuda kohale ELASA esindaja.

Kinnine puurimine, L=231m
Paigaldussügavus min. 1,5m
olemasolevast maapinnast.
Jälgida ristmevälja joonist R1 joonisel 02.

LK238224
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=669136.46 Y=6472382.08
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva maapinnaga samale kõrgusele.
Kilbi teeninduskülg paigaldada maantee poole.

Projekteeritud AXP4G120
L=4+322+3m
AJ "Keldri"-LK238224
MPL443175
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=91m
(Haljasala all paigaldussügavus 0,7m olemasolevast pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=231m
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleval riigiteel)

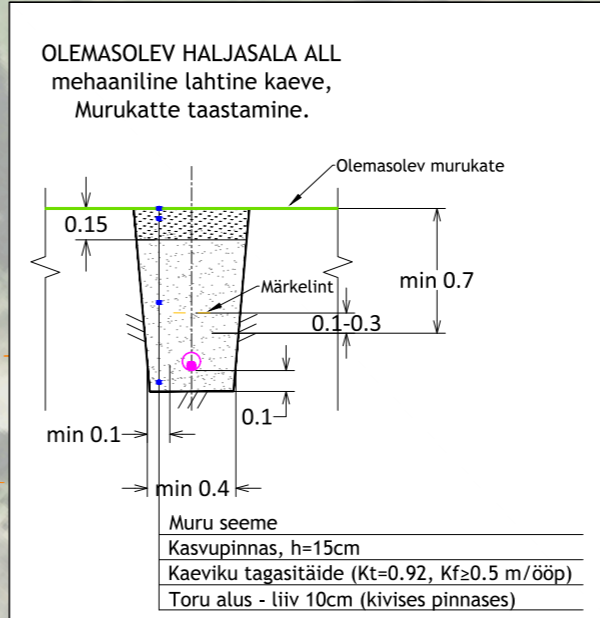

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel puurimistorus
	Projekteeritud tarbijakaabli toru
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Katastriüksuse piir
	Transpordiameti kaitsevöönd
	Puurimiskaevik
	Puurimismasina asukoht
	Projekteeritud murukatte taastamine

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaan (töö nr 14087G). Koostamise aeg: 09.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellijä:	ELEFISH	Address: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 09.09.2025
Töö nimetus:	Päeva kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	MTR: TEL003344	Töö nr: LC4316
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Reg nr: 14217559	Joonise nr: 01
		Telefon: 59002913	Mõõtkava: M 1:500
		e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Muudatus: Ver 1
		Projekteerija: Tanel Heering	
		Kontrollija: Tanel Heering	