











TINGMÄRGID

	Kinnistu piir
	Projekteeritav MP maakaabel
	Projekteeritav liitumiskilp
	Projekteeritav jaotuskilp
	Projekteeritav kaitsetoru 450N
	Projekteeritav kaitsetoru 750N
	Olemasolev KP maakaabel
	Olemasolev MP maakaabel

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 447928
2. AJ Savimäe:(Otepää) F3 MP kaablile teha sisselõige ning pikendada kaablit kuni uue jaotuskilbini. Jaotuskilbi kõrvale paigaldada liitumiskilp, vastavalt joonistele LR9611-1 ja LR9611-2.
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1,2m sügavusele, kaitsetorus.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
7. Drenaazi teostusjoonised on informatiivsed ja drenaazi asukoht on orienteeruv!

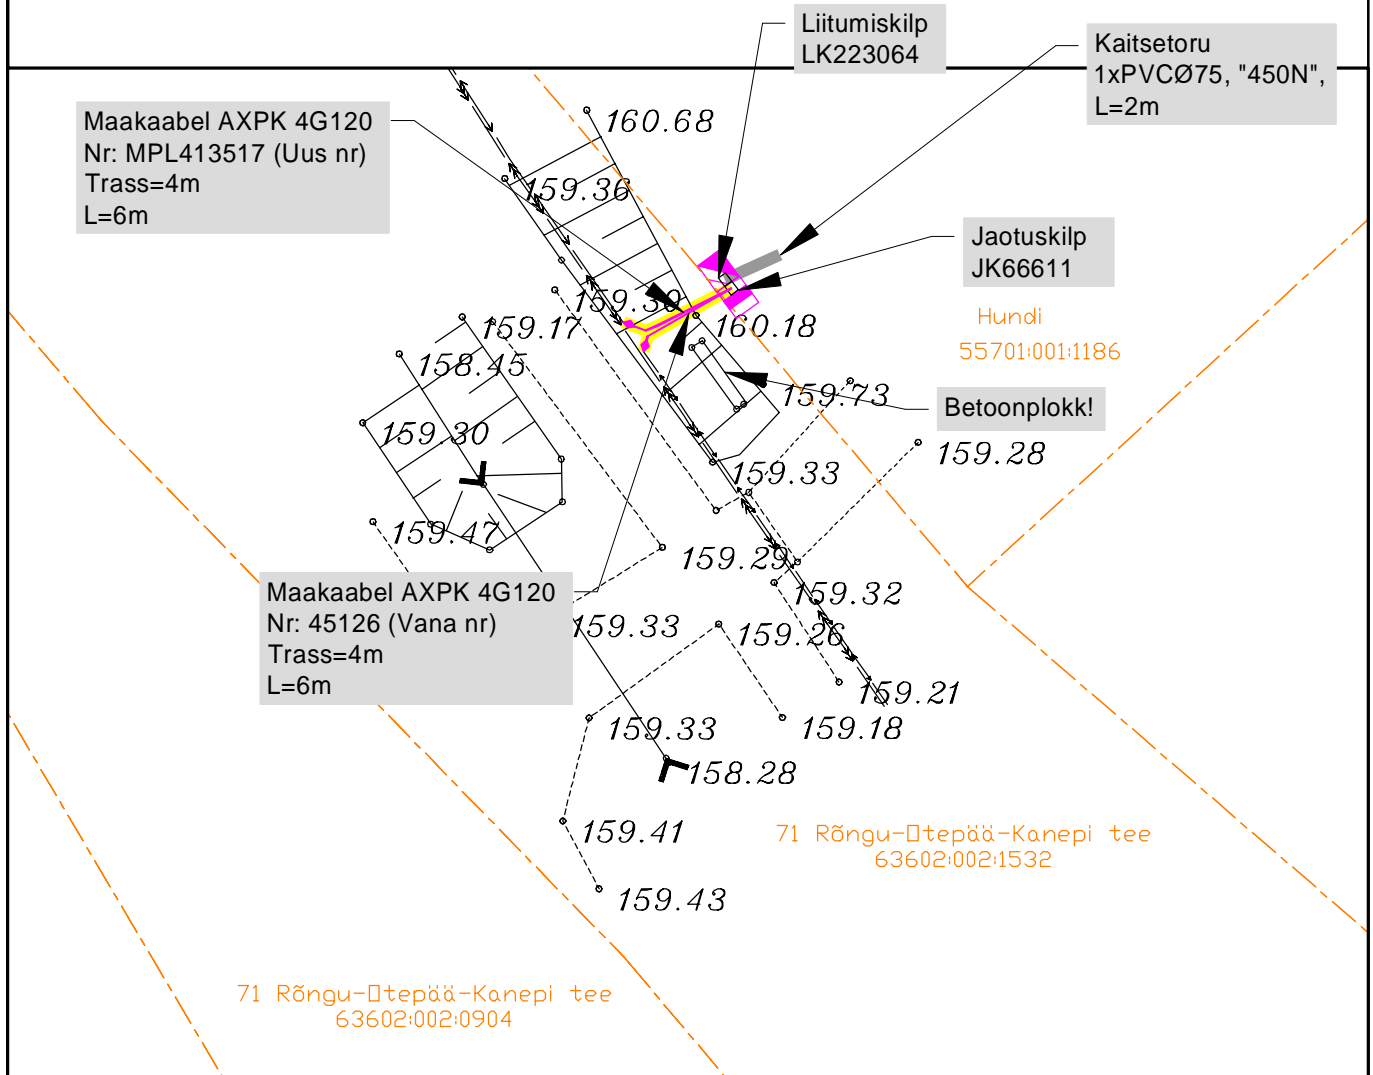

Projekt		Hundi elektrivarustus, Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond			Tellija			Enefit Connect OÜ			
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 www.leonhard-weiss.ee		Joonis			Joonise nr			LR9611-1			
		0,4kV Elektrivõrgu plaan									
		Projekteeris	Karl-Magnus Rebane		59171680	Mõõtkava	M 1:250				
		Kontrollis	Aap Erik			Staadium	Tööprojekt				
						Keel	Leht	Lehti			
						EST	1	1			