



18152 Meemaste - Peri tee km 0,20

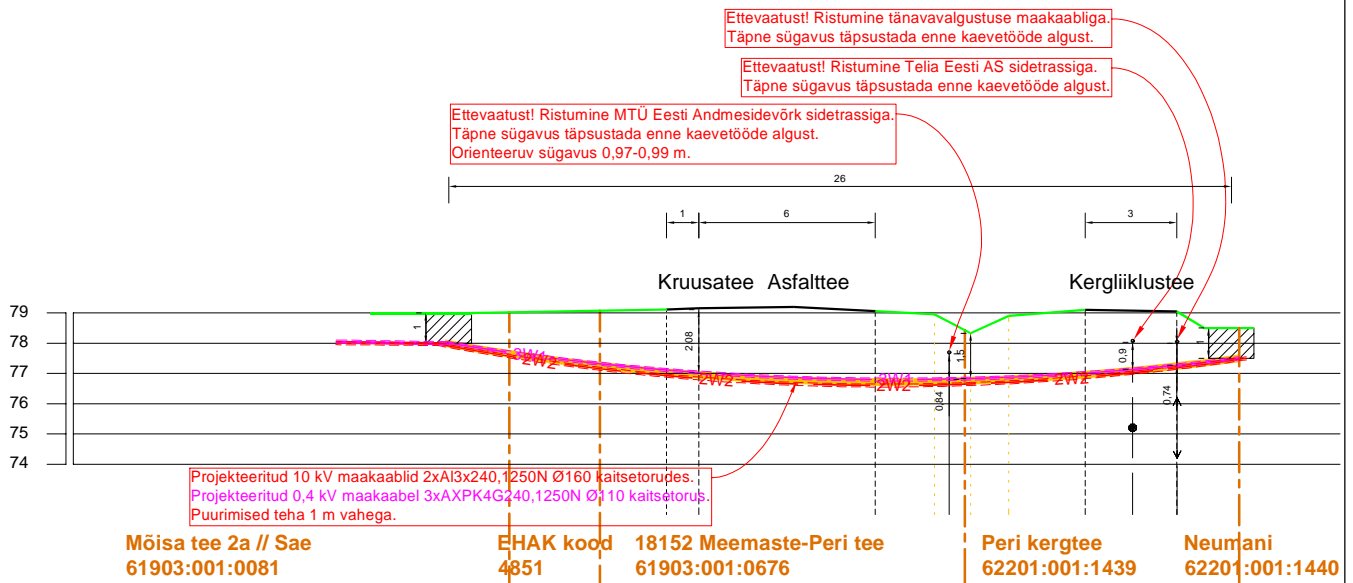

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised trüübiga 1 m altpoolt trüubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teeäärde all min 2,5 m.

Asendiplaanil leht 1 vaade 1

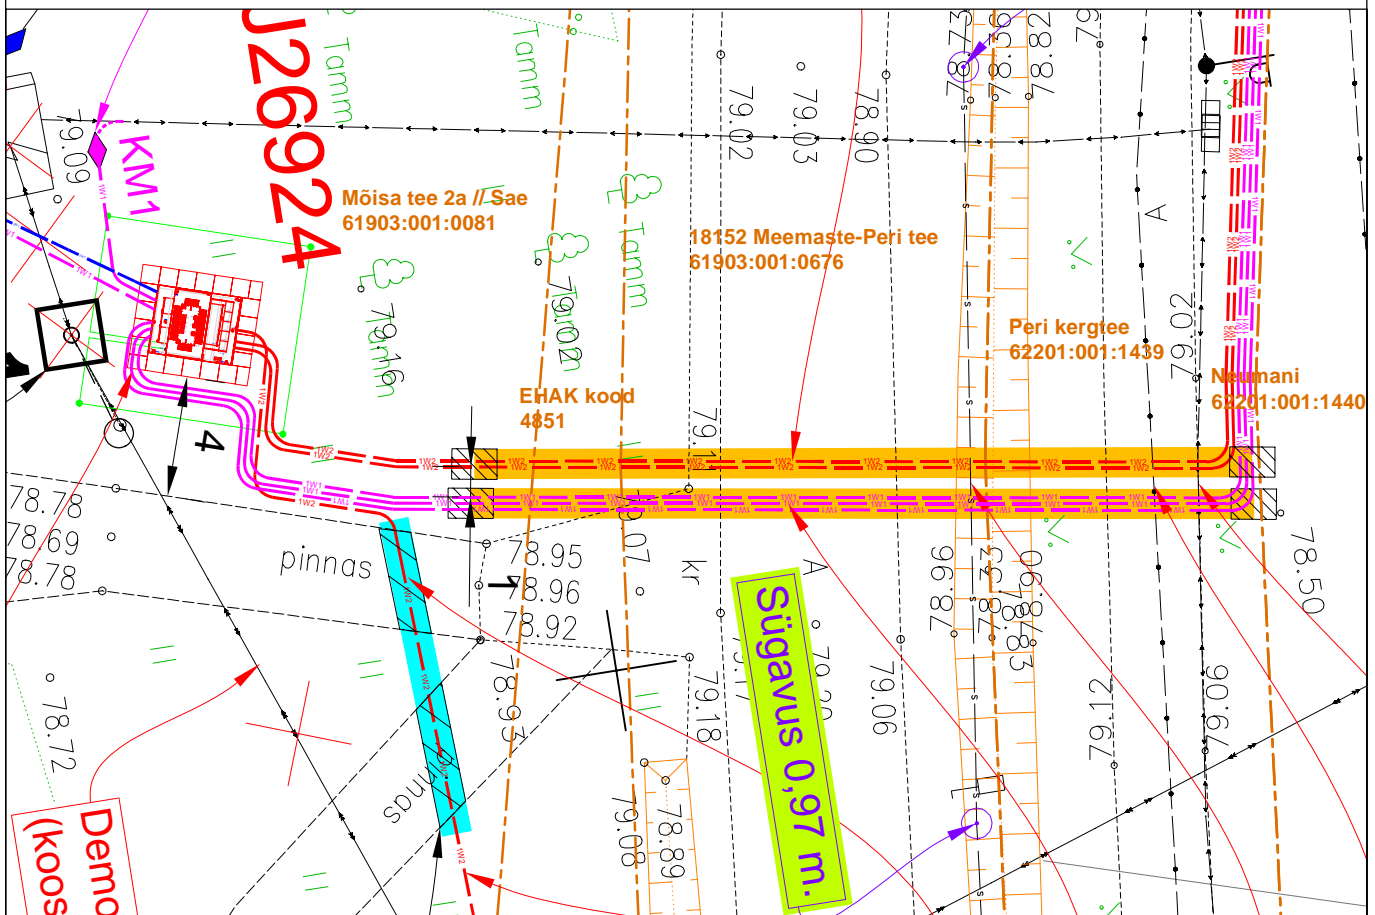

Projekt					Tellija		
Põlva - Tilsa 10 kV fiider 2. etapp. Rosma küla ja Meemaste küla, Põlva vald, Põlva maakond					Elektrilevi OÜ		
Joonis					Joonise nr		
Asendiplaan					IP8702-K2_TP_EL-4-02		
Projekteeris	Raido Rebane		20.03.2026	+372 5699 8445	Mõõtkaava	M 1: 250	
Kontrollis	Andres Mee		20.03.2026	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
Projekti juht					Keel	Leht	Lehti
					EST	1	3



LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486