



# 18151 Meemaste - Tännassilma tee km 0,28

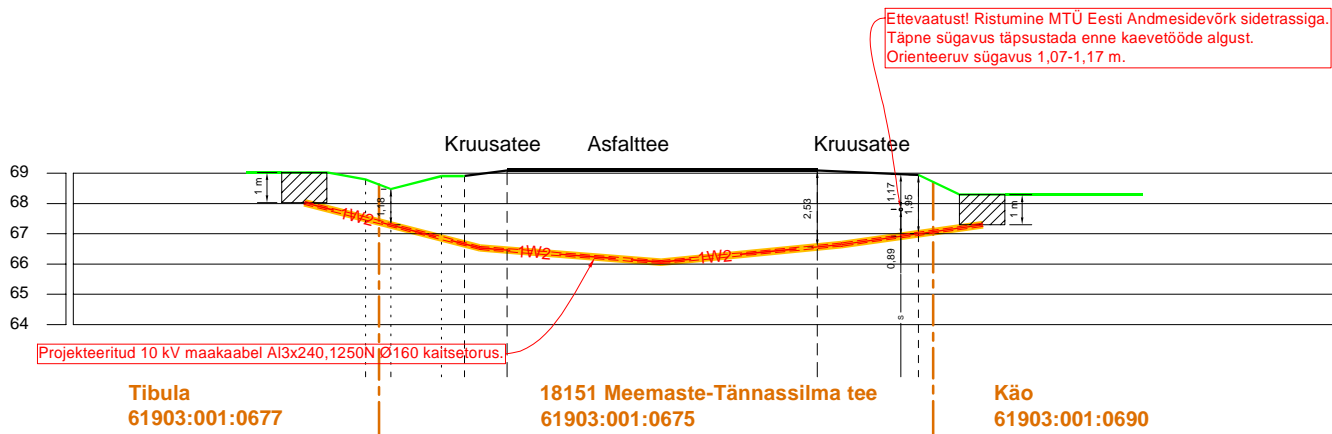

## Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhjast.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.

Asendiplaanil leht 4 vaade 5

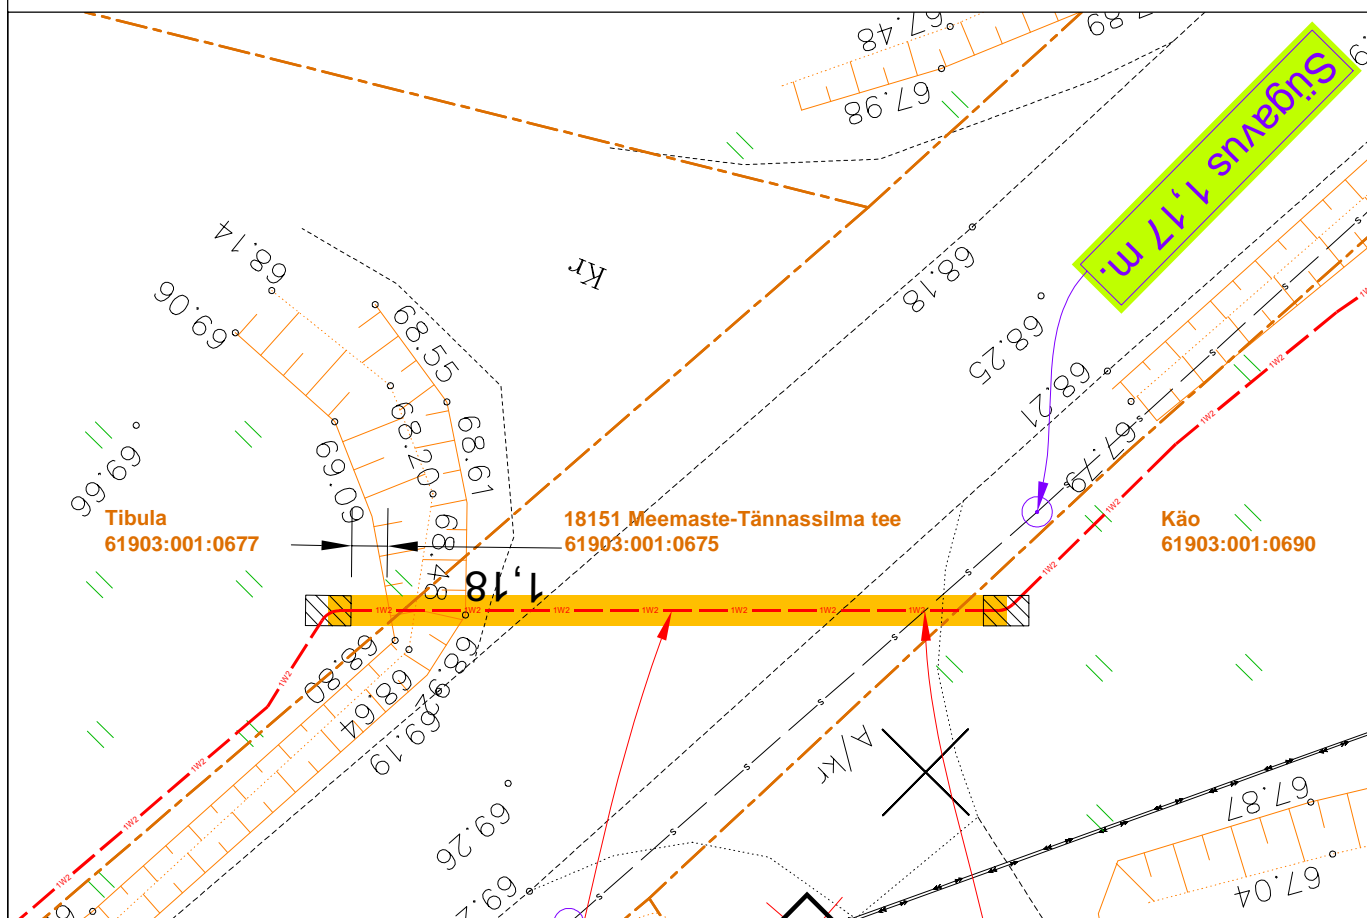

Projekt					Tellija		
Põlva - Tilsa 10 kV fiider 2. etapp. Rosma küla ja Meemaste küla, Põlva vald, Põlva maakond					Elektrilevi OÜ		
Joonis					Joonise nr		
Ristmäväli					IP8702-K2_TP_EL-4-02		
<b>LEONHARD WEISS</b> LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Projekteeris	<b>Raido Rebane</b>	20.03.2026	+372 5699 8445	Mõõtkaava	M 1: 250	
	Kontrollis	<b>Andres Mee</b>	20.03.2026	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
	Projekti juht				Keel	Leht	Lehti
					EST	3	3