



Mhor 1:500
Mvert 1:50

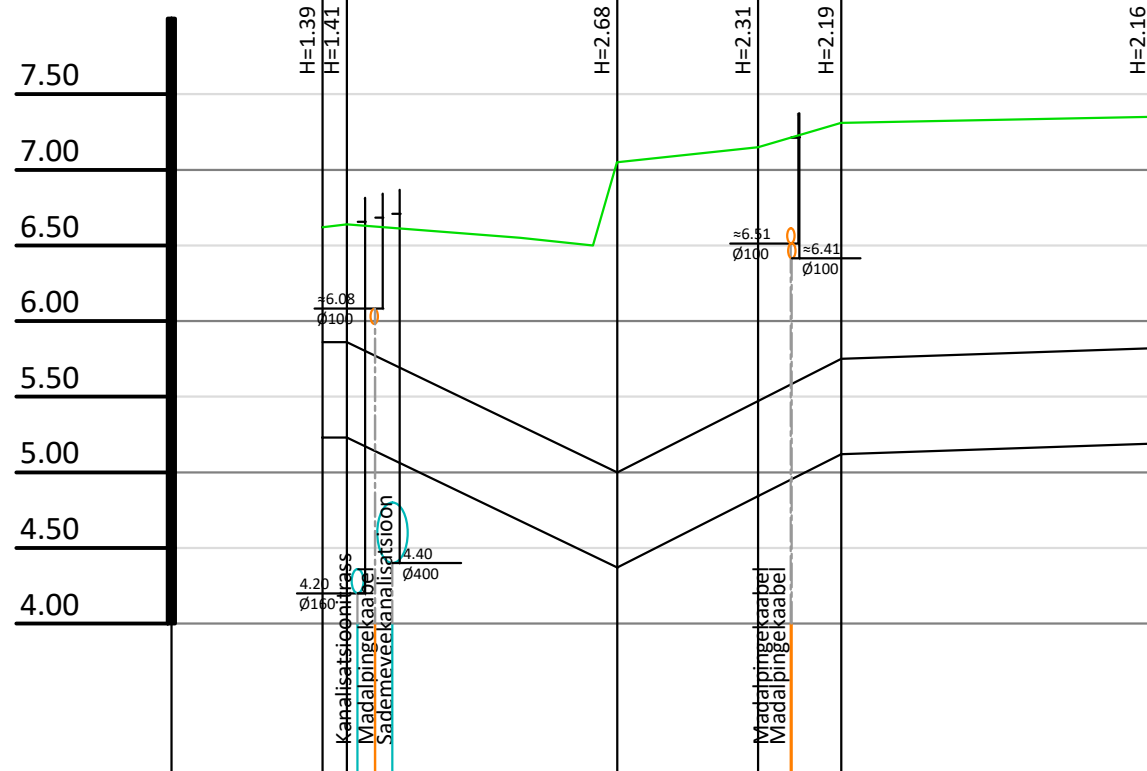

KAEVU TÄHIS	N-1 YK-1		N-2	N-3	N-4	YK-2
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS	6.62	6.64	7.05	7.15	7.31	7.35
KÕRGUS TORU PEALE	0.76	0.78	2.05	1.68	1.55	1.53
KÕRGUSMÄRK TORU PEALE	5.86	5.86	5.00	5.47	5.75	5.82
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.39	1.41	2.68	2.31	2.19	2.16
LANG	0.0006					
PIKKUS (m)	1.6	17.9	0.0481	0.0506	14.8	0.0034
TORU LÄBIMÕÖT	DN400					
TORU PIKKUS	- 54.9m					
VAHEKAUGUSED (m)	1.6	17.9	9.3	5.5	20.6	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN						

Mhor 1:500
Mvert 1:50

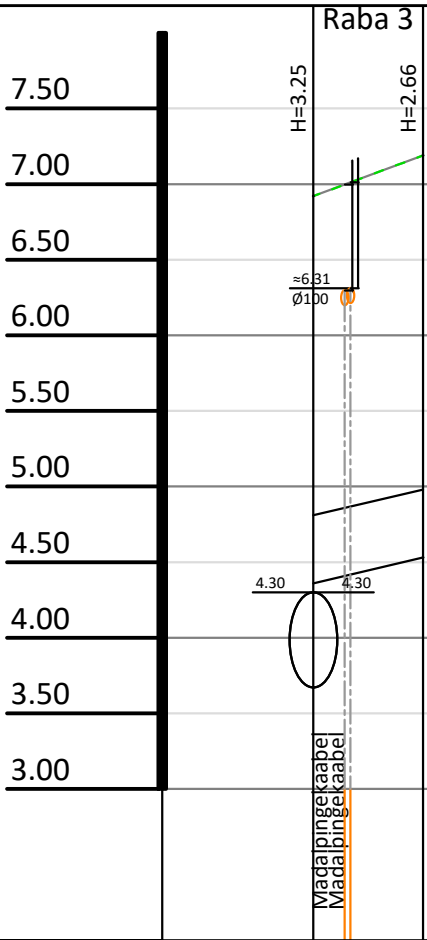

KAEVU TÄHIS	HS-1	YK-5
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS	6.92	7.19
KÕRGUS TORU PEALE	2.11	2.21
KÕRGUSMÄRK TORU PEALE	4.81	4.98
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.56	2.66
LANG	0.0234	
PIKKUS (m)	7.3	
TORU LÄBIMÕÖT	DN250	
TORU PIKKUS	- 7.3m	
VAHEKAUGUSED (m)	7.3	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: Pärnu Linnavalitsus		Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Raba-Lille, Pärnu linn Kaugküttetorustik		1139	TP
Joonise nimetus: Pikiprofiil YK-1 kuni YK-2; HS-1 kuni YK-5		Kaust nr. SVV	
Projekti juht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:50/1:500
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 18.07.2024
Insener	R. Maide	/allkirjastatud digitaalselt/	
Faili nimi: 1139_TP_SVV.dwg			