


HS-2, Puiestee 3



KAUVU TÄHIS	HS-2	YL-1	N-3	N-4	YK-3
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÖRGUS	40.07	39.96	39.97	39.89	39.98
KÖRGUS TORU PEALE	0.62	0.51	0.52	0.71	0.80
KÖRGUSMÄRK TORU PEALE	39.45	39.45	39.45	39.18	39.18
TORU RAJAMISSÜGAVUS	0.76	0.73	0.74	0.94	1.02
LANG	0.00000.0000				0.0000
PIKKUS (m)	4.5	3.7	16.0	0.0169	8.8
TORU LÄBIMÕÕT	2 x DN50/140, Twin DN50/225				
TORU PIKKUS	- 33.0m				
VAHEKAUGUSED (m)	4.5	3.7	2.0	14.0	8.8
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN					

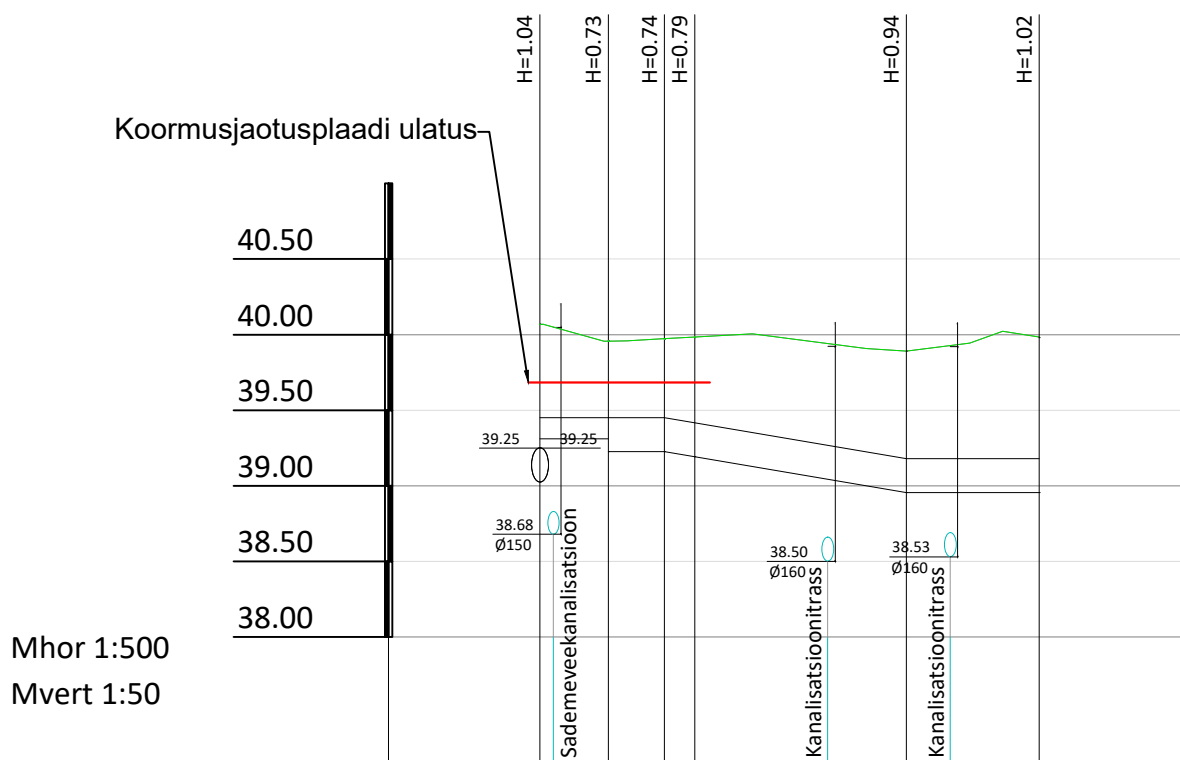

TERMOPILT
PROJEKTEERIMISTÖÖD

Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija:	SW Energia OÜ
Töö nimetus:	Luunja alevik, Luunja vald Kaugküttetorustik

Joonise nimetus:	Pikiprofiil HS-2 kuni YK-3
------------------	-------------------------------

Projektiijuht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/
Insener	K. Lille	/allkirjastatud digitaalselt/
		/allkirjastatud digitaalselt/

Faili nimi: 1155 TP SVV.dwg

Töö nr.	Staadium
1155	TP

Kaust nr.
SVV

Joonise nr:
6-06

Mõõtkava:
1:50/1:500

Trükitud:
30.06.2025