


RISTUVA KOMMUNIKATSIOONI TOESTAMINE

Põhimõtteline skeem

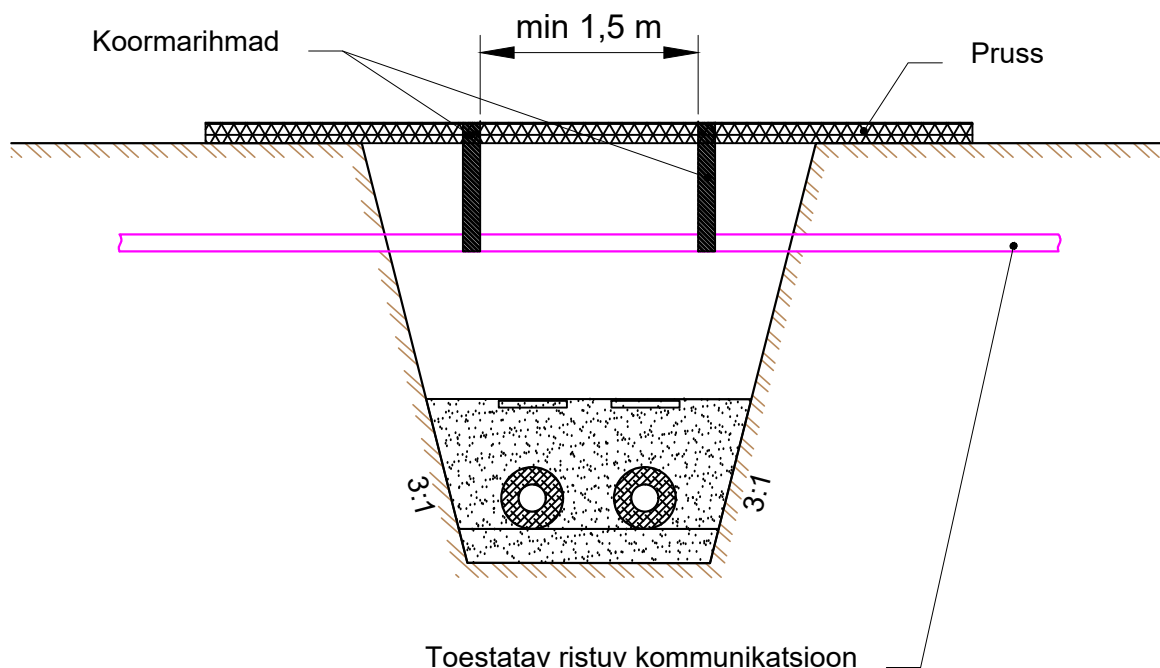

MÄRKUSED

1. Projekteeritud kaugküttevõrgu torustike ristumisel kõrgepinge, madalpinge, tänavavalgustuse ja sidekaablitega, tuleb kõik eelpoolviidatud kaablid kaitsta vastavalt tehnovõrgu valdaja poolsetele nõuetele, eeskirjadele ja standarditele
2. Tõstvate rihmade minimaalne vahekaugus on 1,5 meetrit.



TERMOPILT
PROJEKTEERIMISTÖÖD

Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: SW Energia OÜ			Töö nr.	Staadium
Töö nimetus: Luunja alevik, Luunja vald Kaugküttetorustik			1155	TP
Joonise nimetus: Ristuva kommunikatsiooni toestamine			Kaust nr. SVV	
Projektijuht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Joonise nr: 7-31	
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: -	
Insener	K. Lille	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 30.06.2025	
Faili nimi: 1155_TP_SVV.dwg				