


## TWIN TORU FIKSEERIVATE PLAATIDE PAIGALDAMINE

### Põhimõtteline skeem

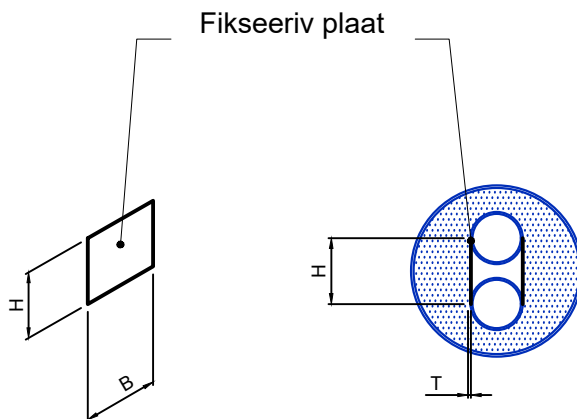

Ø	B	H	T
DN 2x20	45	46	4
DN 2x25	65	53	4
DN 2x32	80	61	4
DN 2x40	85	67	4
DN 2x50	110	80	4
DN 2x65	135	96	4
DN 2x80	125	114	6
DN 2x100	165	139	6
DN 2x125	205	170	6
DN 2x150	260	208	6
DN 2x200	305	264	8

### MÄRKUSED

- Fikseerivad plaadid tuleb paigaldada *twin*-torustiku eelisooleerimata elementidel (SXB teraspõlvedes, terasest hargmikud ja üleminekud).
- Fikseerivad plaadid võib jätta paigaldamata, kui:
  - mahahargneva lõigu pikkus on lühem kui 6 m;
  - põlvede vahekaugus on vähem kui 12 m.



**TERMOPILT**  
PROJEKTEERIMISTÖÖD

Suur-Jõe 63, Pärnu  
Tel (+372) 6016500  
www.termopilt.ee  
**OÜ TERMOPILT**  
Registrikood: 11216921  
MTR: EEP000638  
TEL003100

Tellija: SW Energia OÜ			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Luunja alevik, Luunja vald Kaugküttetorustik			1155	TP
Joonise nimetus: Fikseeritavad plaadid			Kaust nr. SVV	
Projektijuht T. Rähmonen /allkirjastatud digitaalselt/			Joonise nr: 7-41	
Vastutav spets. T. Rähmonen /allkirjastatud digitaalselt/			Mõõtkava: -	
Insener K. Lille /allkirjastatud digitaalselt/			Trükitud: 30.06.2025	
Faili nimi: 1155_TP_SVV.dwg				