



Kaabel kinnisel meetodil

17120 Sämi-Sonda-Kiviõli tee alt

75101:002:0062

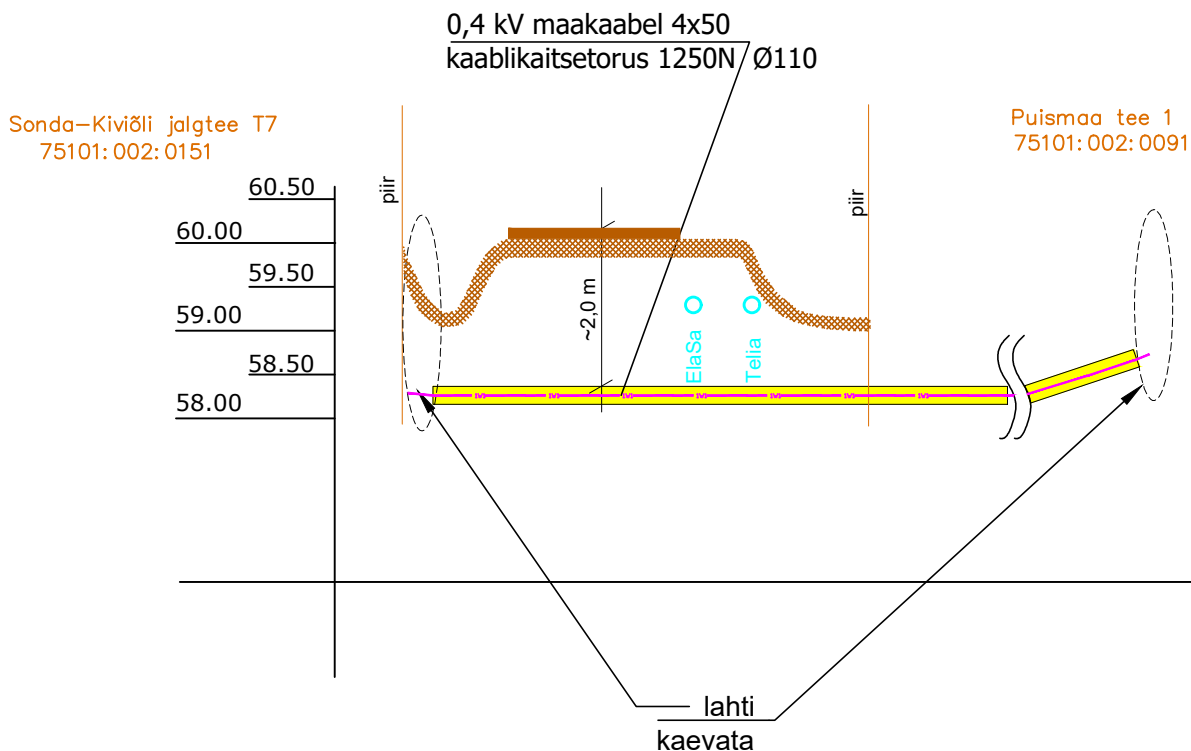

PAIGALDUS LÄBISUURUTAVAS TORUS TEE ALT

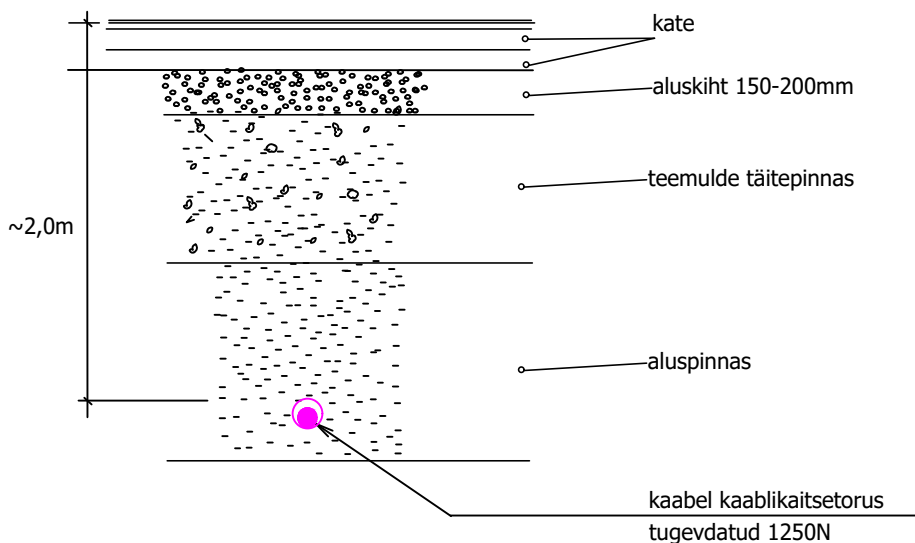

MÄRKUSED:

1. Kinnisel meetodil kaabel AXP 4G50 paigaldada tugevdatud kaablikaitsetorusse 1250N, sügavusega ~ 2,0 meetrit tee alt.
2. Ristumine ehitada välja vastavalt Ettevõttestandardile EE 10421629-JV ST 5:2002.

Projekt: Teeilmajaama elektrivõrguga liitumine 17120 Sämi-Sonda-Kiviõli tee, Varinurme küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond		Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ	
Joonis: Ristmäväl		Töö nr: LC0249	
AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee		Joonise nr: EL-5-03	
Projekteeris Irina Massejeva 9.01.2024		Mõõtkava: 1:- Leht Lehti	
Kontrollis Priit Mürsepp		Stadium: Tööprojekt 1 1	