



STROMTEC TÖÖ NR 23-146 TINGMÄRGID

1W2	1W2	Proj. KP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
1W1	1W1	Proj. MP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
		Proj. KP õhuliin
		Proj. KP puitmast
		Proj. KP jätkumuhv
		Proj. komplektalaajaam
		Proj. tõmmits ja tugi
		Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
		Proj. kinnise läbimise meetod
		Proj. kinnise läbimise meetodi kaevik
		Demonteeritav võrk
		Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
		Kruusa/killustikkattega tee taastamine
		Asfaldi taastamine
		Võsa raadamine / puude eemaldamine
		Ol. olev 0.4 kV õhuliin
		Ol. olev 0.4 kV kaabel
		Ol. olev keskpinge-õhuliin
		Ol. olev keskpinge-kaabel
		Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
		Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
		Katastrirõhkude piir

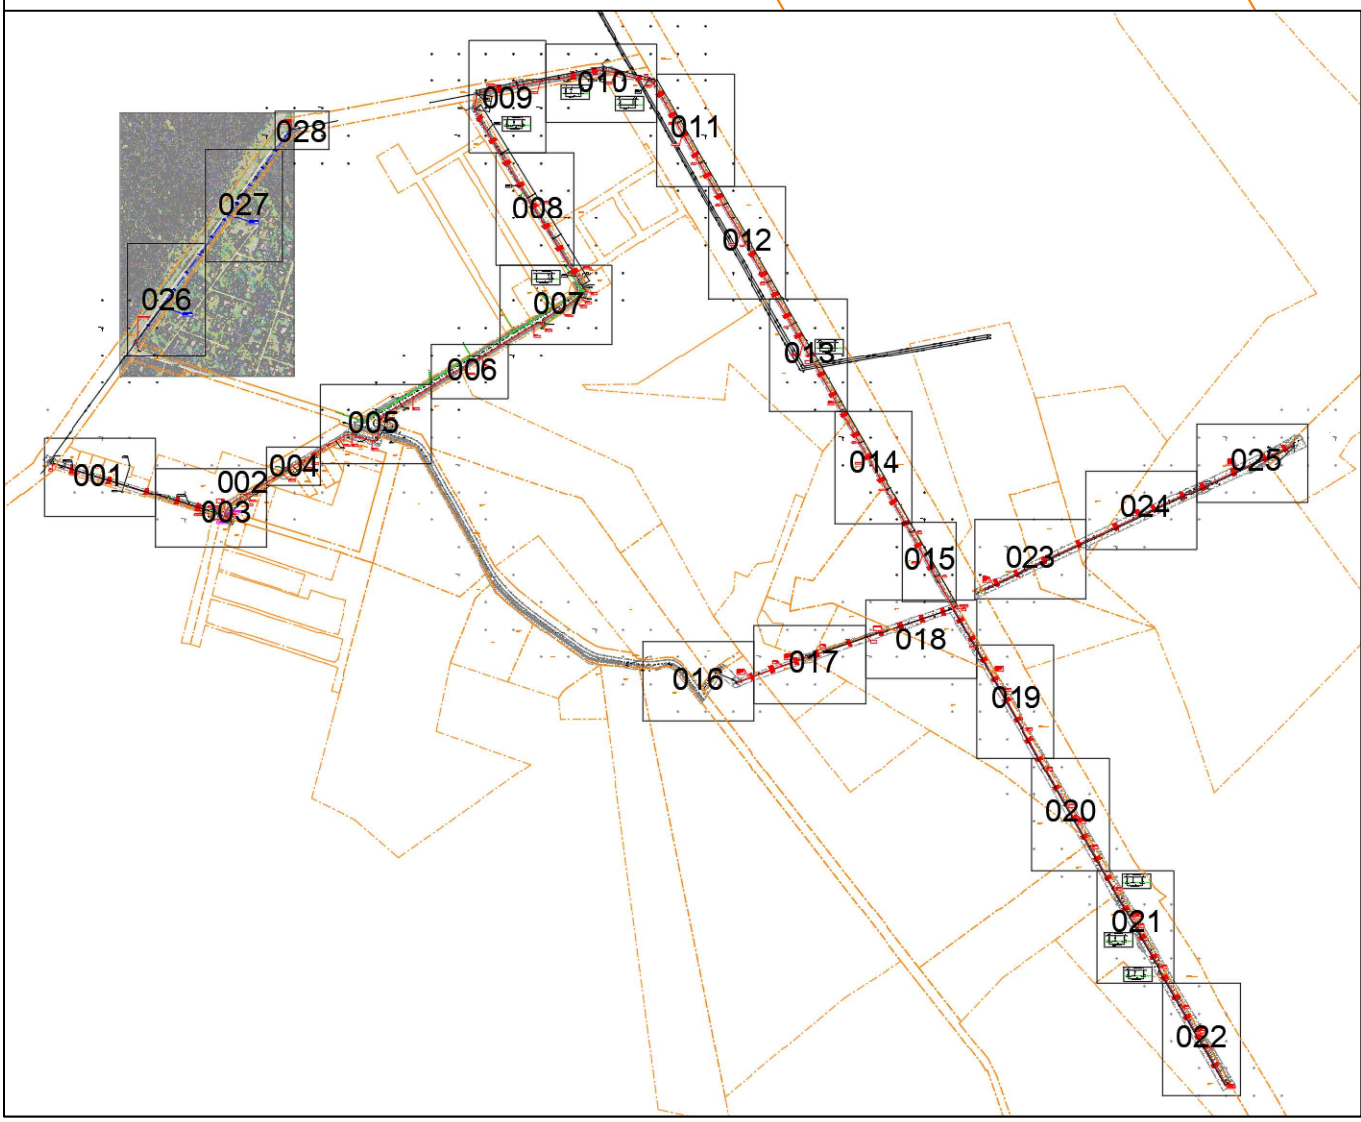

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Päävälile 2-2, Ülenurme, Tartumaa, 61714		Kuupäev: 28.04.2025
Töö nimetus:			MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688861 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee		Töö nr: 23-146 Joonise nr: 008 Mõõtkava: M1:250 A1
Joonise nimetus:			Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833		