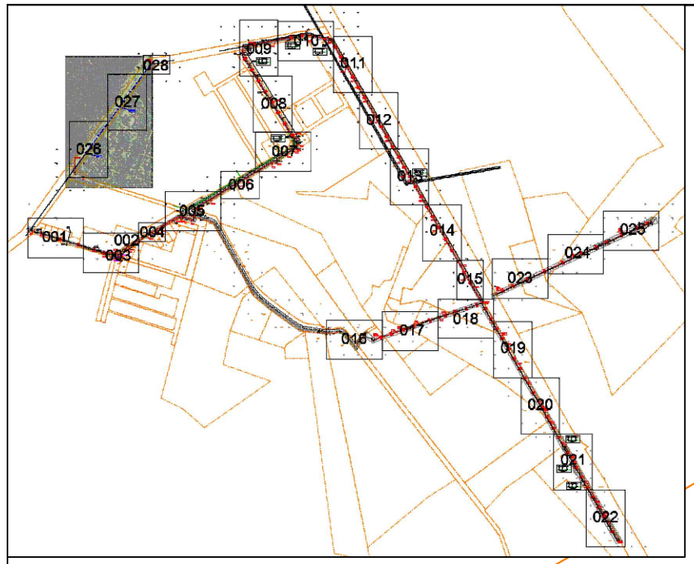

Projekteeritud maakaabel KPL224530
AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV; L=6+831+10;

Lõigus B-C lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 750N;
Sügavus 1,0m

puude eemaldamine 27 m2

Kruusatee taastamine ca 126 m²

23.57
22.62-leidmata Ø400 Met

haljastuse taastamine 156 m2

29704:022:0018
Varblase AÜ 18

Lõigus A'-B lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 450N;
Sügavus 0,7m

Vare

B

Kr

1W2

23.00 23.22 23.45 23.68 23.31 23.57 23.41 23.60 23.09 23.44 23.16 23.25 23.46 23.48 23.54 23.38 23.51 23.32 23.72 23.51 23.03 23.54 23.01 23.56 23.80 23.82 23.41 23.36 23.06 23.08 23.52 23.61 23.65 23.77

STROMTEC TÖÖ NR 23-146 TINGMÄRGID

- Proj. KP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. MP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj KP õhuliin
- Proj KP puitmast
- Proj KP jätkumuhv
- Proj komplektalajaam
- Proj tõmmits ja tugi
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. kinnise läbindamise meetodi kaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Võsa raadamine / puude eemaldamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 28.04.2025
Töö nimetus:	Rummu-PIHLA kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine, Harju maakond. IP6487 Etapp II. Tööprojekt.	MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Töö nr: 23-146
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 004	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833 Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joonise nr: 004 Mõõtkava: M1:250 A3