Keskpinge maakaabli ristumine maanteega kinnisel meetodil
11385 Laitse-Kibuna tee 1.99 km

29701:001:0672
Varblase tee

29702:001:0024
11385 Laitse-Kibuna tee

29701:001:0511
Hane tee

M_{hor}= 1:125
M_{vert}= 1:125

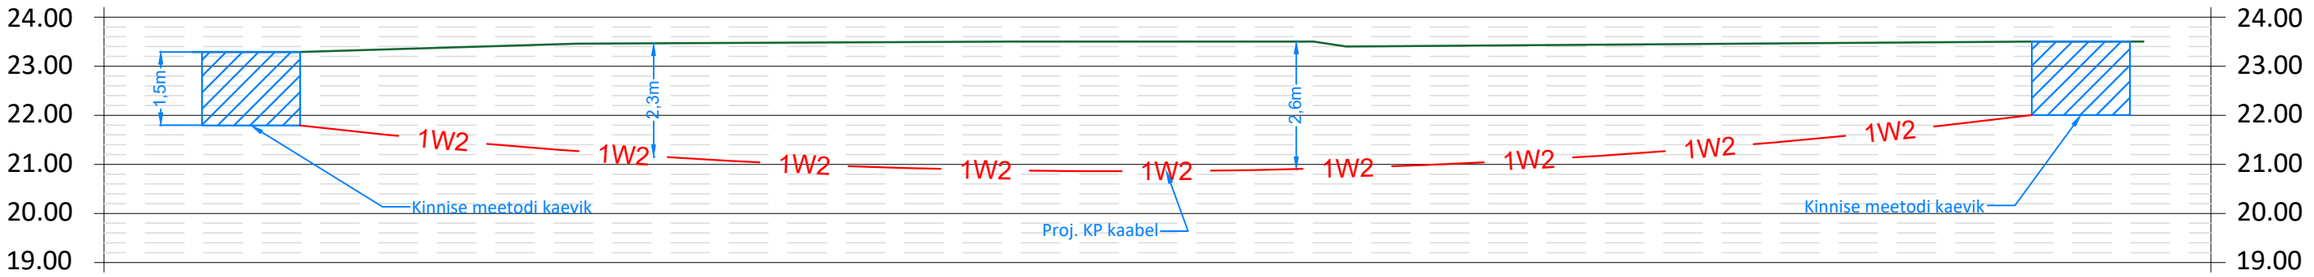

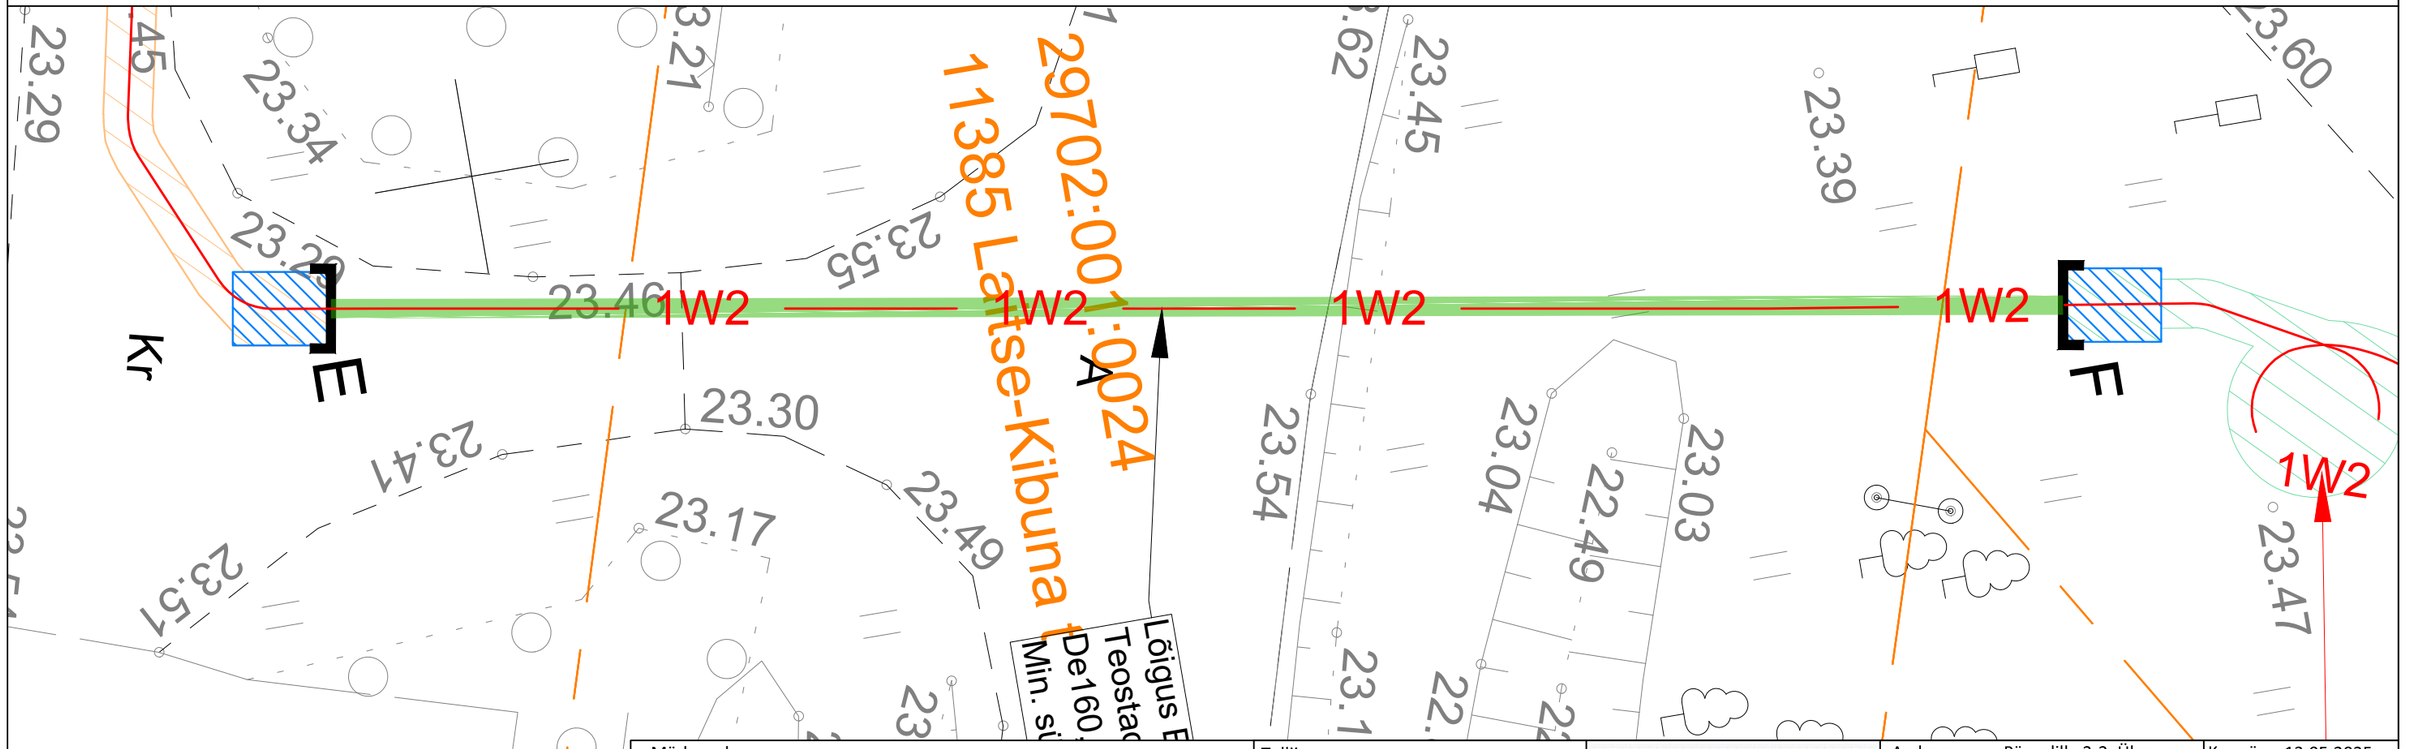

Märkused:
1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast- või terastoru
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba
6. Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad
7. Tehnovõrkude täpsed sügavused ja asukohad määrata surfimise teel

Tellija:	Elektrilevi OÜ
Töö nimetus:	Rummu-PIHLA kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine, Harju maakond. IP6487. Etapp II. Tööprojekt.
Joonise nimetus:	Ristmevälja joonis 029

Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714
MTR:	TEL002388
Reg. nr:	12688881
Telefon:	+372 553 4119
E-mail:	jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55 68 9833
Kontrollis:	Jaanus Kaldoja

Kuupäev: 13.05.2025
Töö nr: 23-146
Joonise nr: 029
Mõõtkava: A3