STROMTEC TÖÖ NR 23-146 TINGMÄRGID

- Proj. KP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. MP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj KP õhuliin
- Proj KP puitmast
- Proj KP jätkumuhv
- Proj komplektalajaam
- Proj tõmmits ja tugi
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. kinnise läbindamise meetodi kaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Võsa raadamine / puude eemaldamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

72601:001:0785
Luigemetsa

72601:001:0785
Luigemetsa

72501:001:0713
Varblase üldmaa

72501:001:0713
Varblase üldmaa

72601:001:1401
Kajaka üldmaa 2

29701:001:0672
Varblase tee

29704:021:0002
Nepi AÜ 42

29704:021:0001
Nepi üldmaa

29704:021:0002
Nepi AÜ 42

Mastidel 2–5 tuleb kontrollida maandustakistuse väärtust. Nõutav takistus ≤ 16 Ω. Ületamise korral rajada uus maandus.

Projekteeritud alajaam AJ15098
tüüp 1VM630, G-skeem
Paigaldusk6rgus 0.00 =+23.45
Rajada komplektalajaamale nõuetekohane maanduspaigaldis.
AJ Keskpunkti koordinaadid:
X = 6563209.52
Y = 515974.94

asendada olemasolev kp paljasjuhe BLL-62 kaetud juhtmega mastidel 1-6 L =334 m

Asendada olemasolev KP paljasjuhe BLL-62 kaetud juhtmega mastidel 1-6; L =334 m

Liinikoridori puhastus ca 51 m²

Ø100 Pl 22.17

Ø300 Pl 22.31
21.57-21.70

Projekteeritud keskpinge maakaabel AHXAMK-W.3x240+35 KPL224531
L=4+5+10m. Proj AJ15098 -> M6
Kaabel De160 450N kaitsetorus L=5 m

Ol olev alajaam demonteerida

Projekteeritud madalpinge maakaablid 3xAXPK.4G120
MPL414799, MPL414800, MPL414801
L=4+9+10 m. Proj AJ15098 -> M5
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L= 3 x 9 m

Projekteeritud madalpinge maakaabel AXPK.4G120
MPL414802 L=4+10+10 m. Proj AJ15099 -> M1
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L= 10 m

Lõpumast
M6 asendada;
KREO 11m, klass 4
+ 2 x tõmmits

Projekteeritud maakaabel KPL224530
AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV; L=6+831+10;

Lõigus A'-B lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 450N;
Sügavus 0,7m

haljastuse taastamine 156 m2

haljastuse taastamine 156 m2

Sild

Kuur

M1 M2 M3 M4 M5 M6

81,18

31,9

X = 6563200

Y = 515900

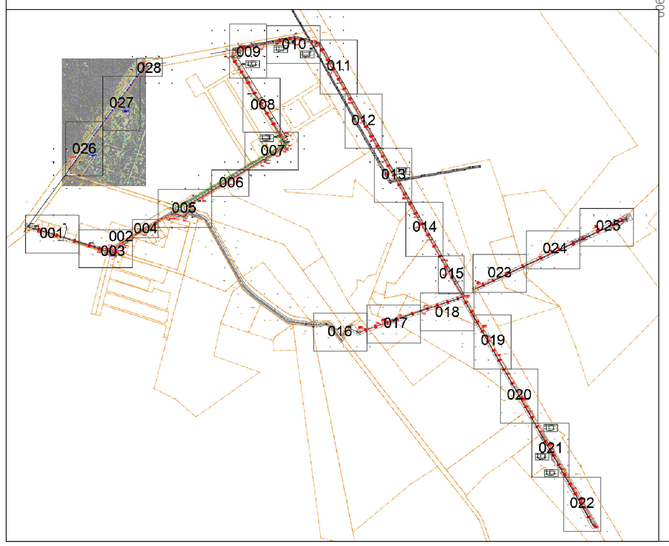

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 28.04.2025
		MTR: TEL002388	Töö nr: 23-146
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 002
Töö nimetus: Rummu-PIHLA kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine, Harju maakond. IP6487. Etapp II. Tööprojekt.		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:250 A1
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 002		Projekteerija: Tõnis Kuusk 55689833	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	