

STROMTEC TÖÖ NR 23-146 TINGMÄRGID

1W2

1W1

Proj. KP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. MP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. KP õhuliin

Proj. KP pultmast

Proj. KP jätkumuhv

Proj. komplektalajaam

Proj. tõmmits ja tugi

Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoriga)

Proj. kinnise läbimise meetod

Proj. kinnise läbimise meetodi kaevik

Demonteeritav võrk

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Asfalti taastamine

Võsa raadamine / puude eemaldamine

Ol. olev 0.4 kV õhuliin

Ol. olev 0.4 kV kaabel


Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev keskpinge-kaabel

Ol. olev sidetrass (valguskaabel)

Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)


Katastriüksuse piir

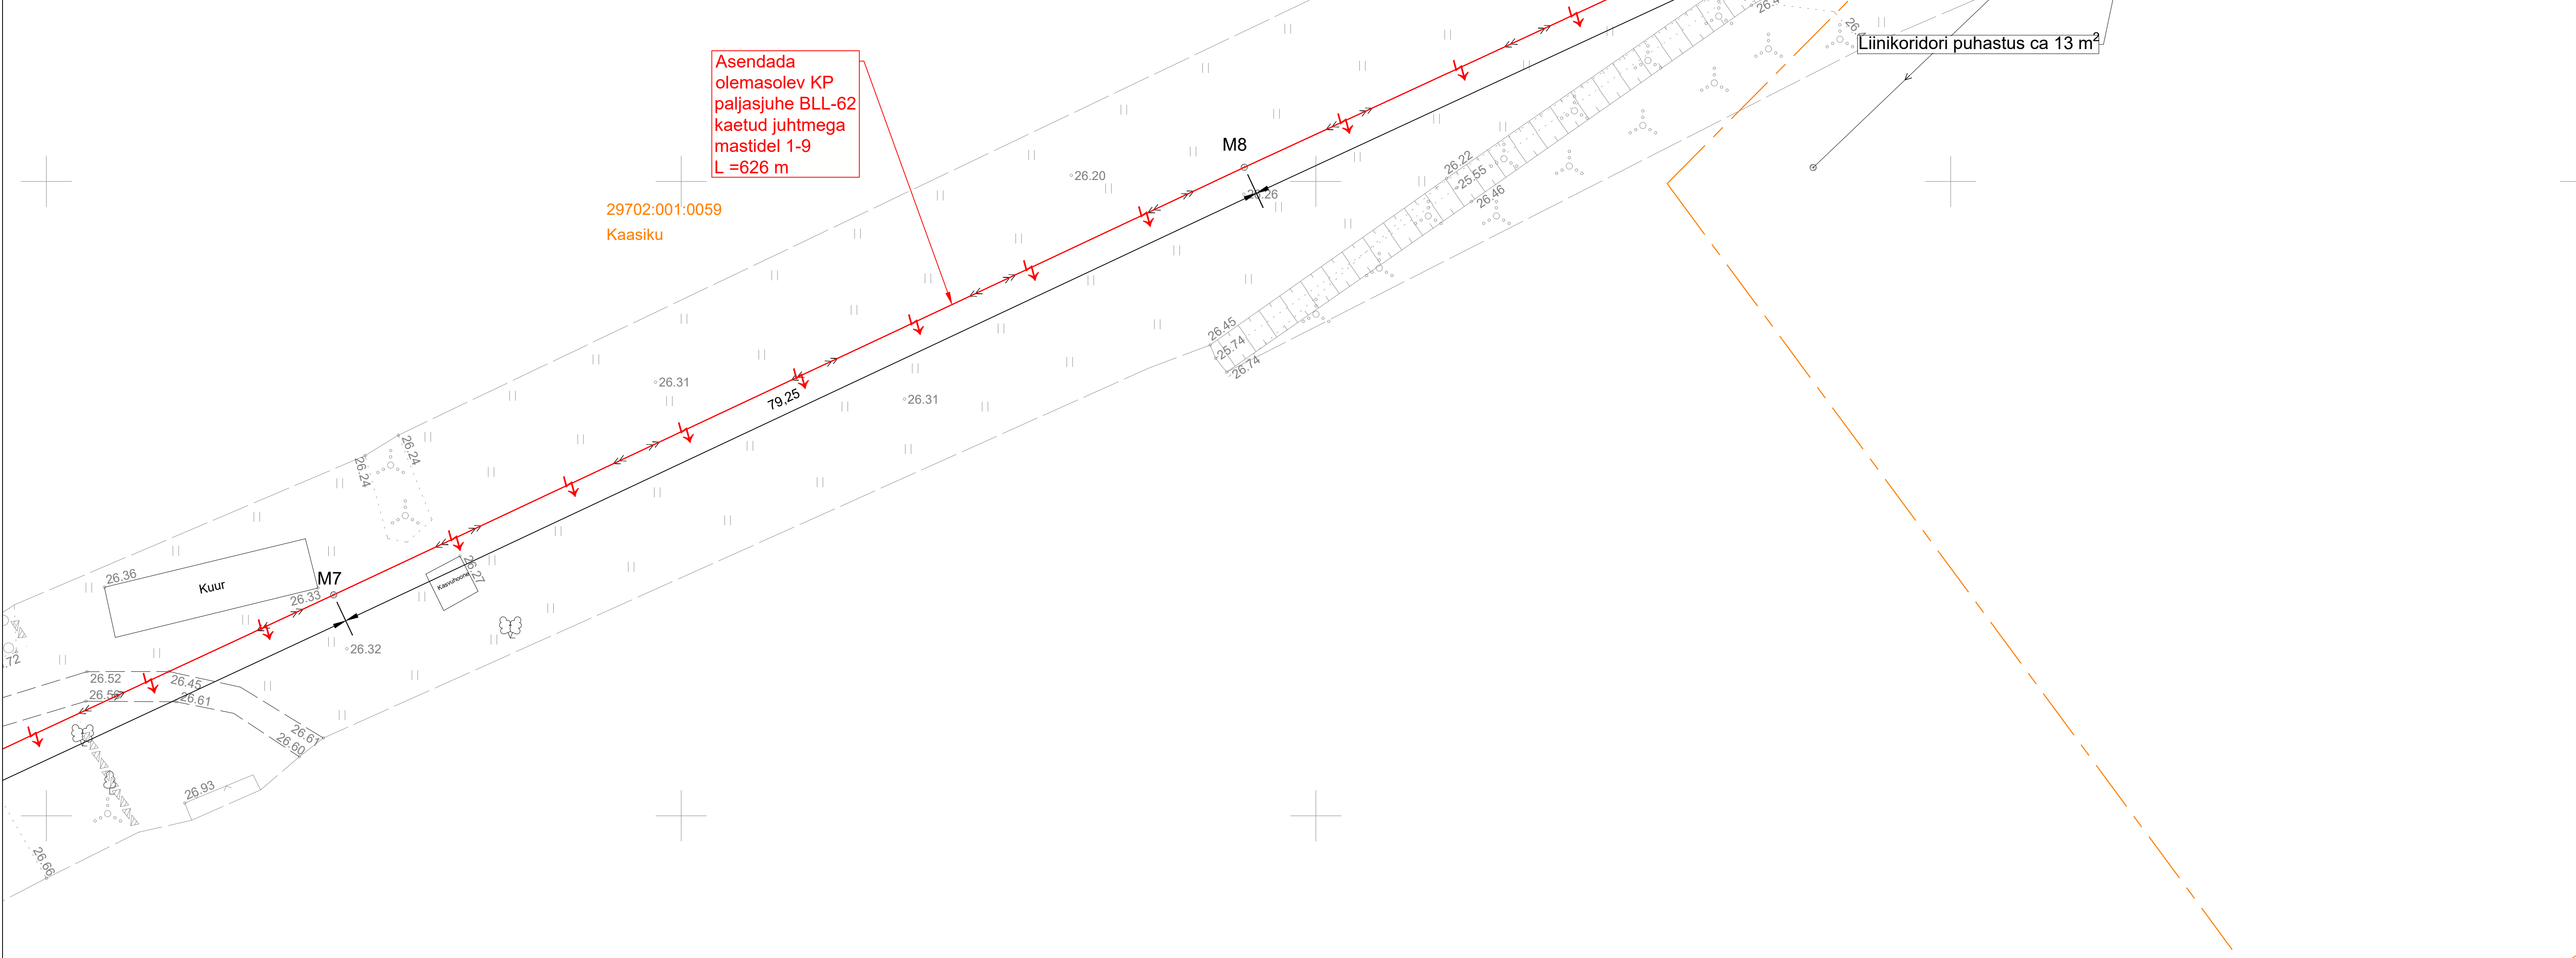

Asendada
olemasolev KP
paljasjuhe BLL-62
kaetud juhtmega
mastidel 1-9
L =626 m

29702:001:0059
Kaasiku

Liinikoridori puhastus ca 13 m²

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Päävalle 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 28.04.2025
Töö nimetus: Rummu-PIHLA kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine, Harju maakond, IP6487, Etapp II. Tööprojekt.			MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Tel: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee		Töö nr: 23-146 Joonise nr: 025 Mõõtkava: M1:250 A1
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 025	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	