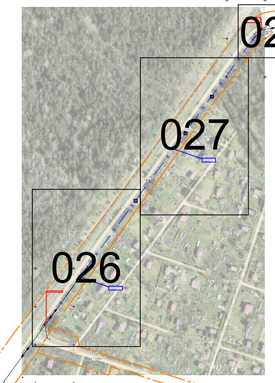

STROMTEC TÖÖ NR 23-146 TINGMÄRGID

- Proj. KP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. MP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj KP õhuliin
- Proj KP puitmast
- Proj KP jätkumuhv
- Proj komplektalajaam
- Proj tõmmits ja tugi
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. kinnise läbindamise meetodi kaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Võsa raadamine / puude eemaldamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

Haljasala katte taastamine

- muru (III muraklass)
- huumusmuld h= 10cm
- kohalik pinnas

Kruuskatte taastamine

- purustatud kruus fr 0..32 segu 3, h= 20cm
- kruusalus h= 20 cm
- kiu (tekstiir filtratsioonimoodul viibemalt 0,5 m/ööpäevas)

Killustikkatte taastamine

- purustatud killustik (muskiumsalne fraktsioonis suurus 20 mm) h = 10 cm
- jämedateraline killustik h= 10 cm
- tüüdiv (tekstiir filtratsioonimoodul viibemalt 0,5 m/ööpäevas)

HALJASALA ALL
mehhaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja toru)



Kaitsetorude valik:

1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

Märkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 826451.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ töid nr. 8670G (05.09.2022), 9106G (12.12.2022), 9661G (15.02.2023). Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud seadmete asukohad looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
7. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 28.04.2025	
		MTR: TEL002388	Töö nr: 23-146	
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 00Y	
Töö nimetus: Rummu-PIHLA kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine, Harju maakond. IP6487. Etapp II. Tööprojekt.		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:25000 A1	
		e-mail: jaanus@stromtec.ee		
		Projekteerija: Tõnis Kuusk 55689833		
Joonise nimetus: Asendiplaani üldvaade		Kontrollis: Jaanus Kaldoja		