STROMTEC TÖÖ NR 23-146 TINGMÄRGID

- 1W2 1W2 — Proj. KP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W1 1W1 — Proj. MP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj KP õhuliin
- Proj KP puitmast
- Proj KP jätkumuhv
- Proj komplektalajaam
- Proj tõmmits ja tugi
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. kinnise läbindamise meetodi kaevik
- x x x — Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Võsa raadamine / puude eemaldamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

7250

25.20

M47

Mast M47 asendada;
KREO 11m, klass 3
Paigaldada
sädevahemikud

25.62

91,95

25.95

29702:001:0008

Nuudi

Asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega
BLL-99 alates AJ 8366 kuni mast 49
L=1356 m

26.02
27.06
25.77
26.68
27.04
26.66
26.00
M48
26.04
26.04
26.13
26.16
26.30
26.55
26.54
26.66
65,25

Mast M48 asendada;
KREO 11m, klass 3

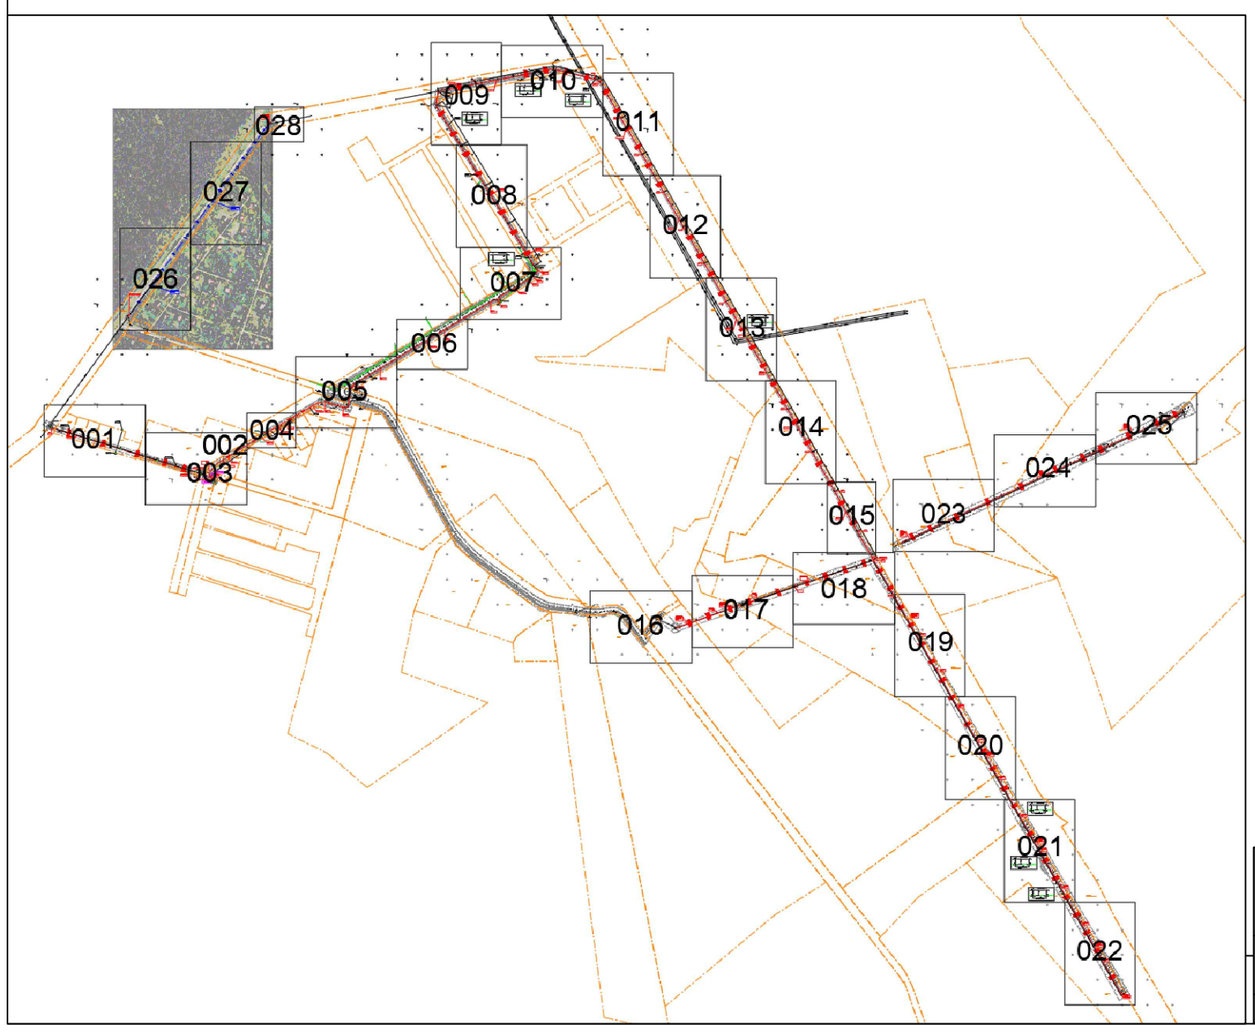

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 28.04.2025
		MTR:	TEL002388	Töö nr: 23-146
		Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 015
Töö nimetus:	Rummu-PIHLA kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine, Harju maakond. IP6487. Etapp II. Tööprojekt.	Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:250 A2
		E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 015	Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	