STROMTEC TÖÖ NR 23-146 TINGMÄRGID

- Proj. KP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. MP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj KP õhuliin
- Proj KP puitmast
- Proj KP jätkumuhv
- Proj komplektalajaam
- Proj tõmmits ja tugi
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. kinnise läbindamise meetodi kaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Võsa raadamine / puude eemaldamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

X = 6562300

Y = 517800

83,28

M59

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

asendada olemasolev
kp paljasjuhe BLL-99
kaetud juhtmega
Kibuna AJ - mast 61
L =1421 m

83,69

M60

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

63,93

TP

M61

Mast asendada
lõpuportaalmastiga;
2x11m, klass 4,
KREO + 2x tõmmits

29702:001:0116
Otsapõllu

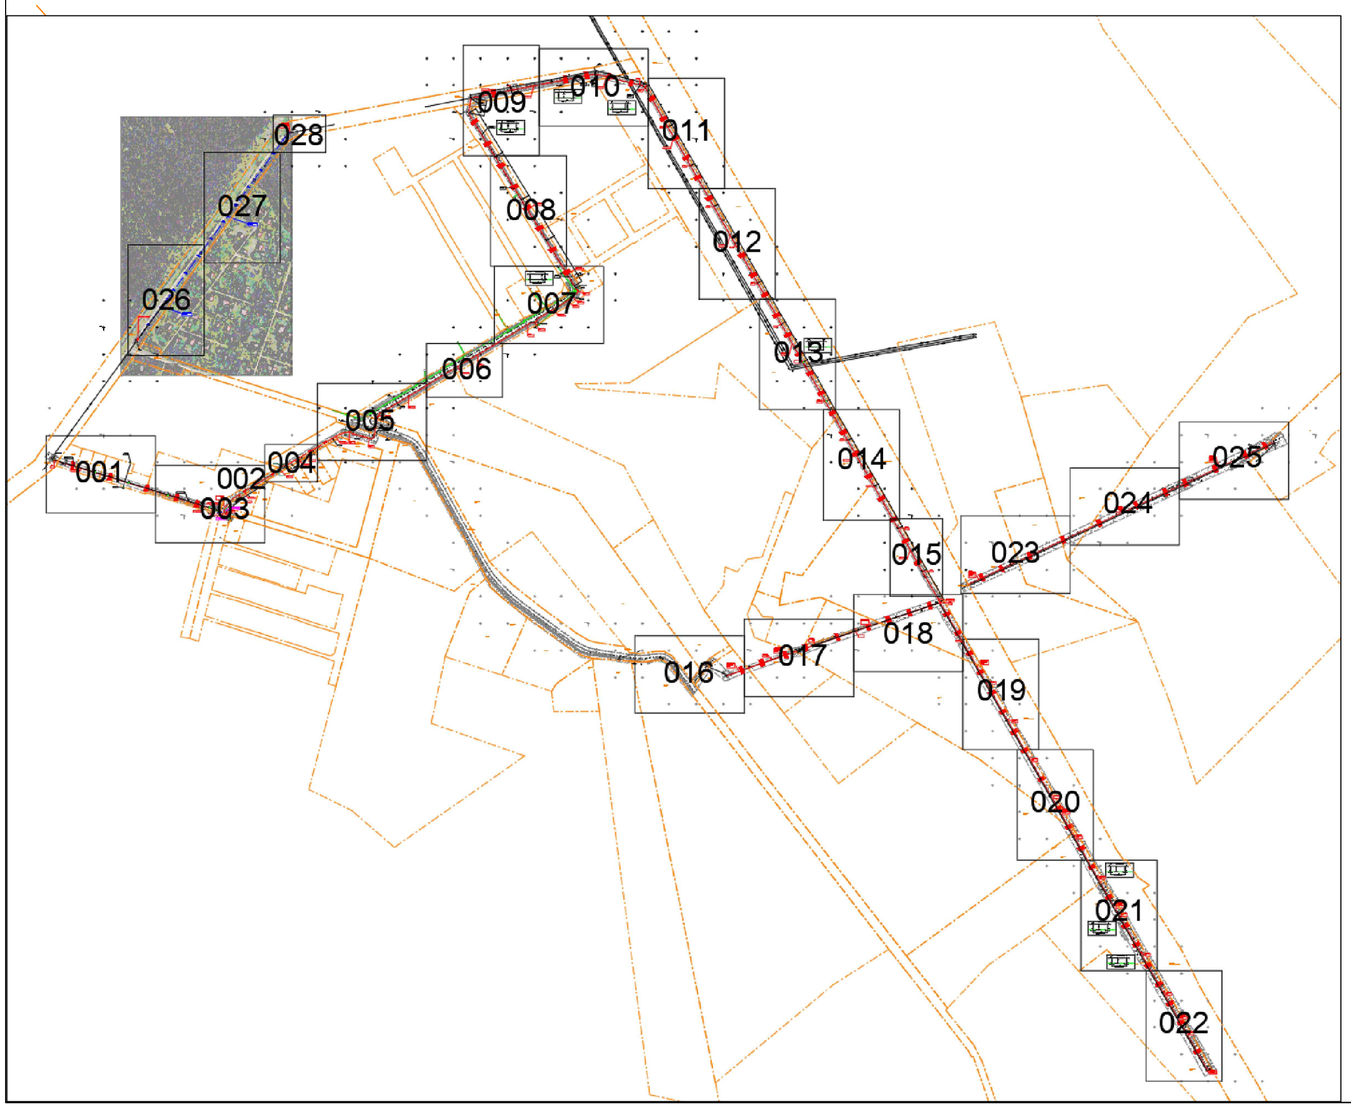

Tellija: Elektrilevi OÜ		STROMTEC	Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 28.04.2025
			MTR:	TEL002388	Töö nr: 23-146
Töö nimetus:	Rummu-PIHLA kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine, Harju maakond. IP6487. Etapp II. Tööprojekt.		Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 022
			Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:250 A1
			E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 022		Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
			Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	