STROMTEC TÖÖ NR 23-146 TINGMÄRGID

- Proj. KP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. MP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj KP õhuliin
- Proj KP puitmast
- Proj KP jätkumuhv
- Proj komplektalajaam
- Proj tõmmits ja tugi
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. kinnise läbindamise meetodi kaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Võsa raadamine / puude eemaldamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Katastriüksuse piir

23.78 23.32 23.29 23.95 24.08 24.08 24.07 M42

Mast M42 asendada;
KREO 11m, klass 3

72601:001:0815
Tihasemetsa

24.23 24.35 81,17

Asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega BLL-99 alates AJ 8366 kuni mast 49
L=1356 m

Õhuliini rippe joonis 4

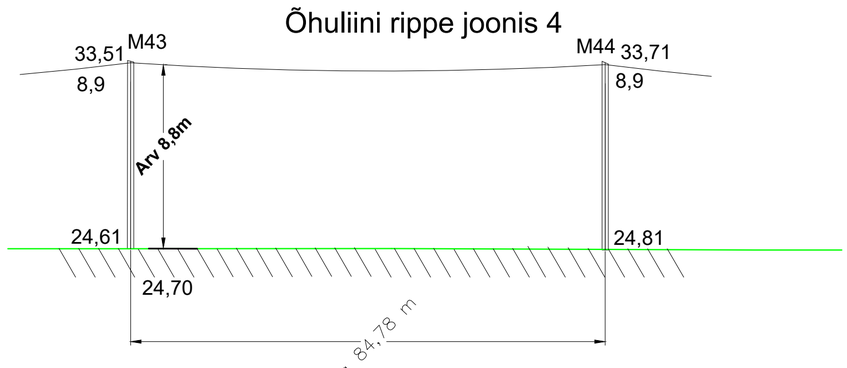


Kp õhuliini paigaldamine. Ristumine kõrgepingeliiniga

Mast M43 asendada;
KREO 11m, klass 3
Mastile paigaldada maandus ja sädevahemikud (maandustakistus kuni 15 Ω)

24.61 M43 24.79 Liini kõrgus 19.50m Liini kõrgus 7.60m 24.74 24.77 84.78

72601:001:0815
Tihasemetsa

24.61

Mast M43 asendada;
KREO 11m, klass 3
Mastile paigaldada maandus ja sädevahemikud (maandustakistus kuni 15 Ω)

24.81 M44

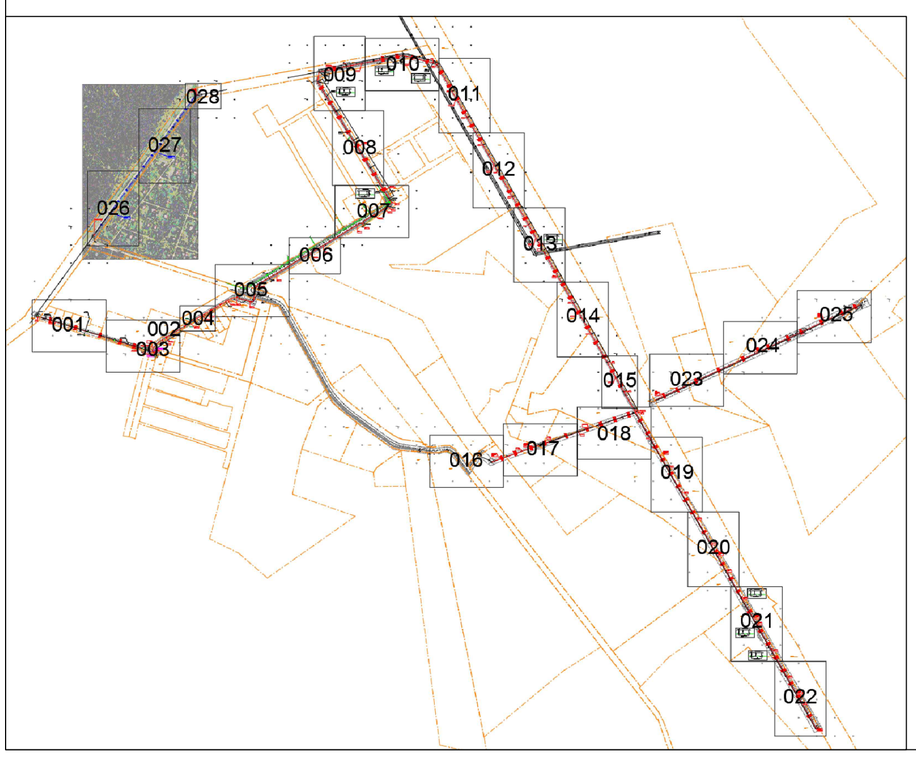


| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: Elektrilevi OÜ | STROMTEC | Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 | Kuupäev: 28.04.2025 |
| | | MTR: TEL002388 | Töö nr: 23-146 |
| Töö nimetus: Rummu-PIHLA kesktihe ja haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine, Harju maakond. IP6487. Etapp II. Tööprojekt. | | Reg. nr: 12688881 | Joonise nr: 013 |
| | | Telefon: +372 553 4119 | Mõõtkava: M1:250 A1 |
| Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 013 | | E-mail: jaanus@stromtec.ee | |
| | | Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833 | |
| | | Kontrollis: Jaanus Kaldoja | |