


0,4 kV maakaabli ristumine Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee, km 91,51


56601:008:0004
5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee

56601:008:0020
Tallinna tn 59

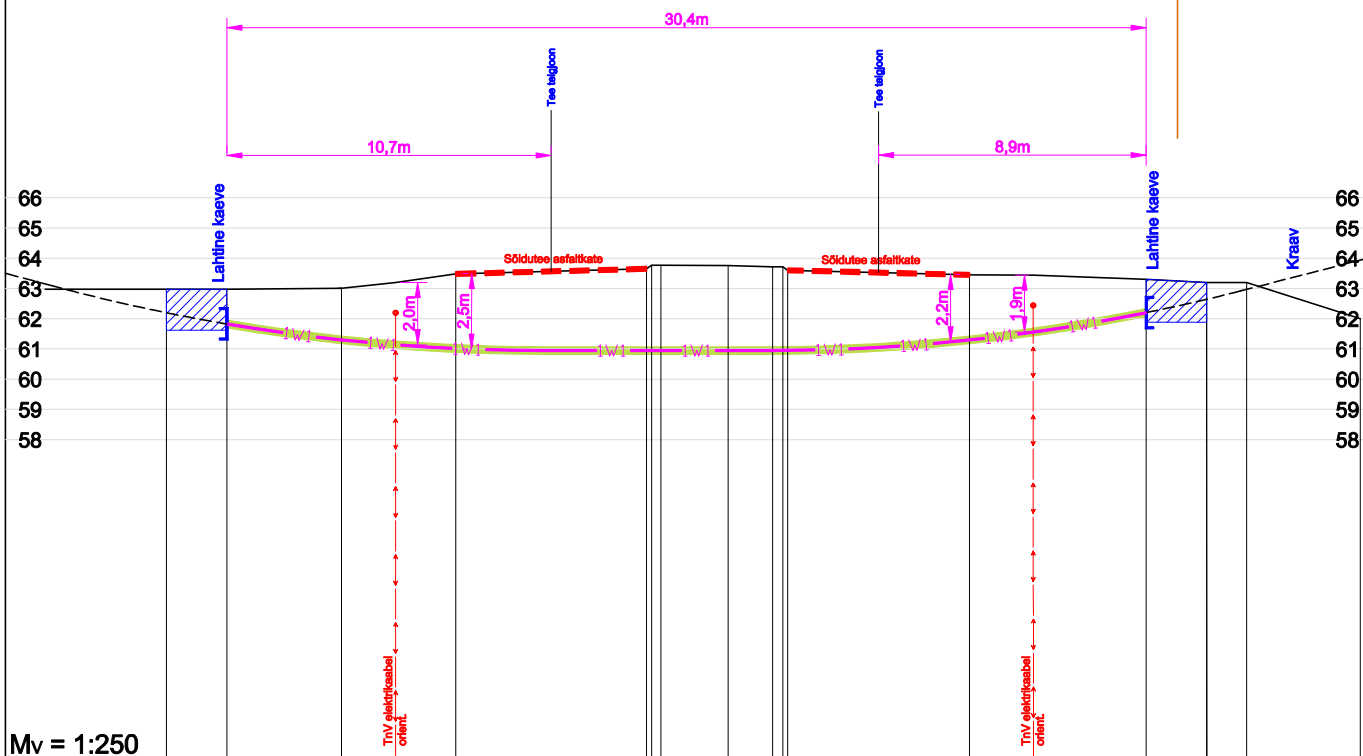

Mv = 1:250

MH = 1:250

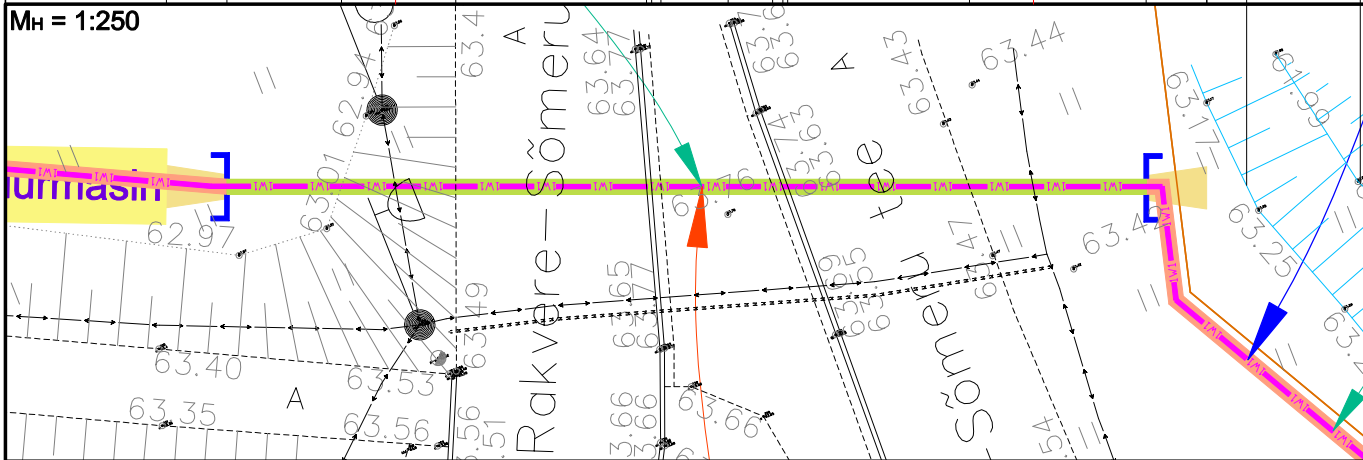

Projekt:				Tellija:					
Lageda tee 5 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga Mäo küla, Paide linn, Järva maakond				Elektrilevi OÜ					
Joonis:				Joonise nr:					
Ristmäväl				LR9614-6					
<div>DRAFTIT</div> <div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</div>		Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5348 2352					
		Kontrollis	Aro Kivisild	Möötkava			1:250	Leht	Lehti
				Staadium			Tööprojekt	1	7

DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Reg. koode: 14231335
Ilmatsalu 3, 50412 Tartu
info@draitit.ee