


Lp Ksenia Haavistu
Transpordiamet
info@transpordiamet.ee

Meie: 10.02.2025 nr KV2025-044

Rail Baltica Kangru liiklussõlme Telija ja Elisa sidekanalisatsiooni OR0350 ümberehituse ehitusteatiste menetlused nr 456672 ja nr 456679

Ehitisregistris on Rail Baltic Estonia OÜ-le esitatud arvamuse avaldamiseks Rail Baltica Kangru liiklussõlme Telija ja Elisa sidekanalisatsiooni OR0350 ümberehituse ehitusteatiste taotlused nr 2411201/26366 v03 ja nr 2411201/26369 v03.

Rail Baltic Estonia OÜ ja INF Infra OÜ vahel sõlmitud Rail Baltica põhitrassi Kangru-Saku alusehituse lepingu kohaselt tuleb Töövõtjal rajada ehitusteatistega taotletavate rajatistega risti tugisein. Töövõtja poolt esitatud tugiseina lahendus on näidatud alloleval joonisel.

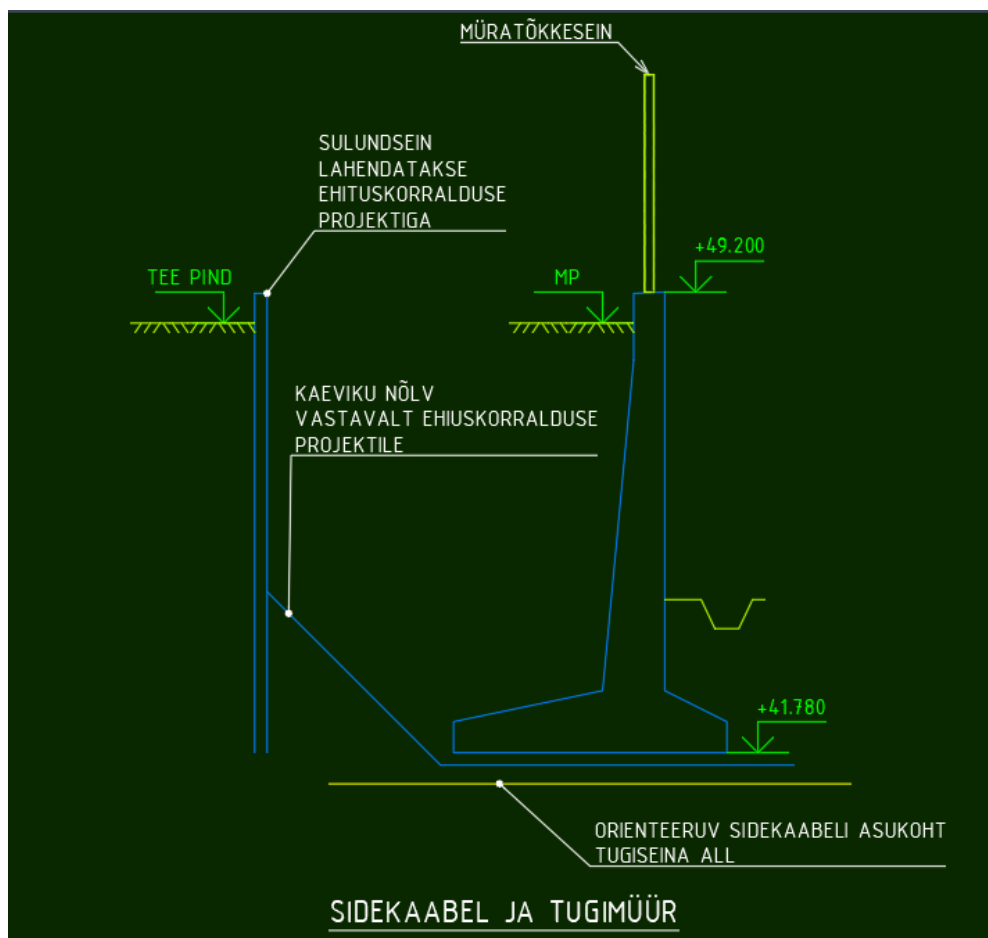

Palume kaablite paigaldamisel arvestada projekteeritava lahendusega, et hilisemalt ei oleks vaja kaabelrajatisi ümberehitada. Palume kaablid paigaldada tugiseina ja selle rajamisalas maksimaalselt absoluutkõrgusele 39.000 ning mitte kõrgemale.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jan Minski
vanemprojektijuht
Ülemiste-Saku lõigus