Mäepea:(Kotka) F2 mast M1:
Mastist rajada maakaabel AXPK 4G70 (MPL443490) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK238357. L=351/362m.

Puurimislõik A-B:
L_{trass}=69m. Vt ristmeväljajoonis 003.
Paralleelkulgemine riigiteemaal nr 11267 km 1.243-1.317.
Ettevaatust! Ristumine ELA SA trassiga.
Trassi asukoht enne tööde alustamist fikseerida.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D110mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m (v.a riigitee maal);
Riigiteemaal - min 1,2m.

Trassi rajamiseks kivid (2tk) eemale tõsta.

LK ümbruses teostada võsa raadamine 16.1m².

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK238357.
Peakaitse 3xC20, arvesti PLC.
Paigaldada reservkaablikaitsekõri tarbija kaablile, D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning tuua maapinnale.

Planeeritav sissesõidutee

Trassi rajamiseks kivi eemale tõsta.

Puurimislõik B-LK238357:
Paigaldada maakaabel lahtisel meetodil, L_{trass}=249m.
Ettevaatust!
Paralleelkulgemine ELA SA trassiga!

Ettevaatust!
ELA SA sidetrass.
Enne puurimise teostamist fikseerida trassi täpne asukoht ning sügavus.

35201:002:0244 11267 Kuusalu–Valkla tee
35301:001:0748 Kase
35201:002:2200 Rummu
35201:001:1530 Kuusalu Rahvamaja
35201:002:0887 Tuleviku
35201:002:0992 Vana–Koolimaja
35201:002:0993 Kooliõue
35201:002:0991 Vana–Vallamaja

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga

1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
Kinnistu piir
Olemasolev MP õhuliin
Olemasolev MP õhuliini post
S Olemasolev sidekaabel (ELA SA)

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS töod nr. EN-25-140.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Kilbi paigaldus

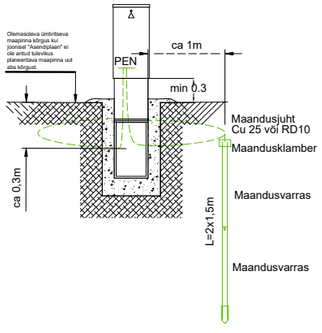

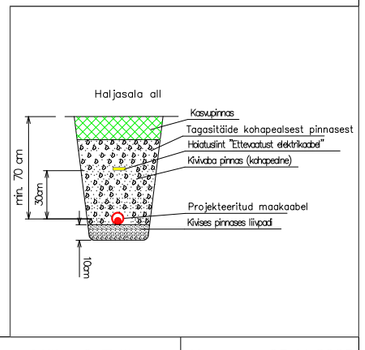

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.11.2025 Töö nr: ENS-25-140
Töö nimetus: Tuleviku kinnistu liitumine madalpingel, Allika küla, Kuusalu vald, Harju maakond LC4397		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	Mõõtkava:1:750