


TINGMÄRGID	
	Kinnistu piir
	Projekteeritav 0,4kV maakaabel
	Projekteeritav liitumiskilp
	Projekteeritav jaotuskilp
	Projekteeritav kaitsetoru
	Olemasolev 0,4kV maakaabel
	Puurimiskaevik
	Liituja olemasolev sissesõidu tee

1. Projekteerimisülesanne nr. 417243
2. AJ Terje: (Põlva) F1 olemasolevale maakaablile teha sisselõige ning pikendada kaablit kuni uue jaotuskilbini. Uuest jaotuskilbist võtta toide paigaldades maakaabelliin, vastavalt joonistele LR6986-1 ja LR6986-2.
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1,2m sügavusele, kaitsetorus.
Ristumisel transpordiameti maaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil, vastavalt ristmevälja joonisele 1.
Kraavi alt paigaldada kaabel vastavalt ristmevälja joonisele 2.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

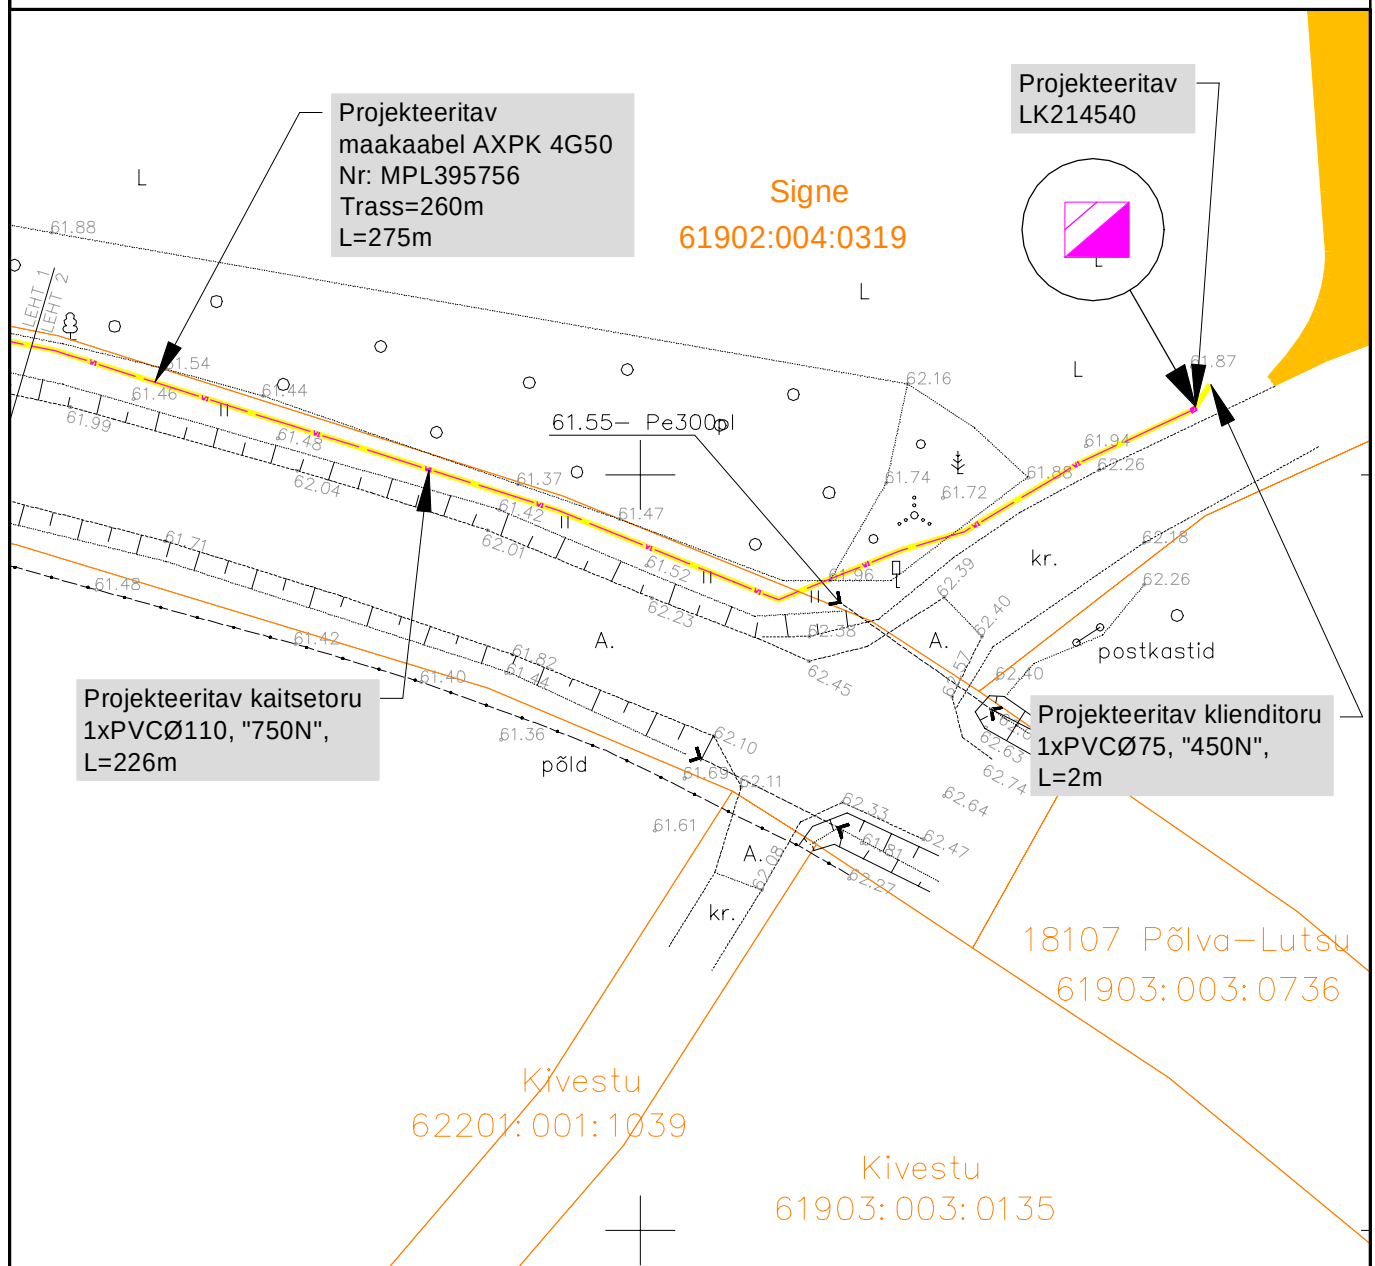

Projekt						Tellija	
Signe elektrivarustus, Lutsu küla, Põlva vald, Põlva maakond						Enefit Connect OÜ	
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 www.leonhard-weiss.ee	Joonis		0,4kV Elektrivõrgu plaan			Joonise nr	
						LR6986-1	
	Projekteeris	Karl-Magnus Rebane			59171680	Mõõtkaava	M 1:500
	Kontrollis	Aap Erik				Staadium	Tööprojekt
						Keel	Leht
					EST	2	Lehti 2