## Haljasala taastamine

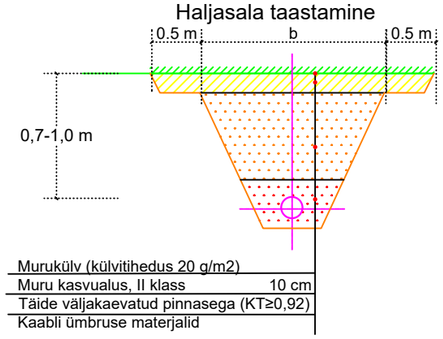


## Kilbi paigaldus

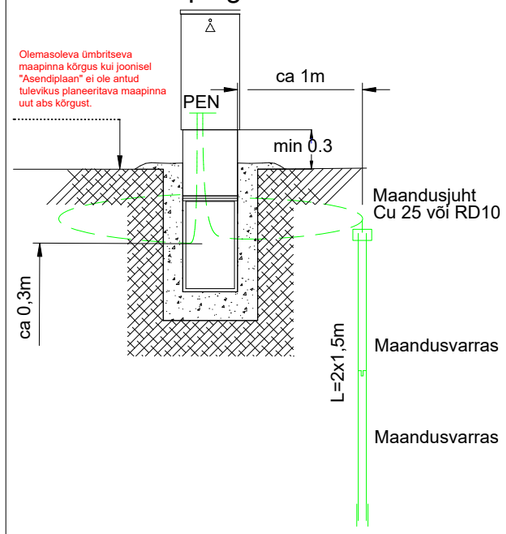


**Teha olemasolevasse maakaablisse AXPK 4G120 (H= ca 1,0 m) sisselõige**, anda uued tunnused ja pikendada otsad projekteeritud jaotuskilpi JK68406.
Maakaabel AXPK 4G120 mast 17 muhvimiskoht-JK68406 (MPL450726), L=3 / 9 m
Maakaabel AXPK 4G120 JK68406 - 156011LK muhvimiskoht (MPL450727), L= 3 / 9 m
Uuendada tähistused vastavalt elektriskeemile 002

Ettevaatust!
Ristumine lahtisel kaevel sidekaablitega!
**NB!** Ristumisel kaevata käsitsi ja teha surfides kindlaks sidekaablite täpne asukoht ja sügavus.

Paigaldada 2-kohaline **liitumiskilp LK242354** peakaitsmega 3x16A ja **jaotuskilp JK68406**
Kilbi põhja paigaldada tarbija kaablite reservtorud 2x D50 450N, L=2 m
Toru otsad isoleerida ja tuua maapinnale

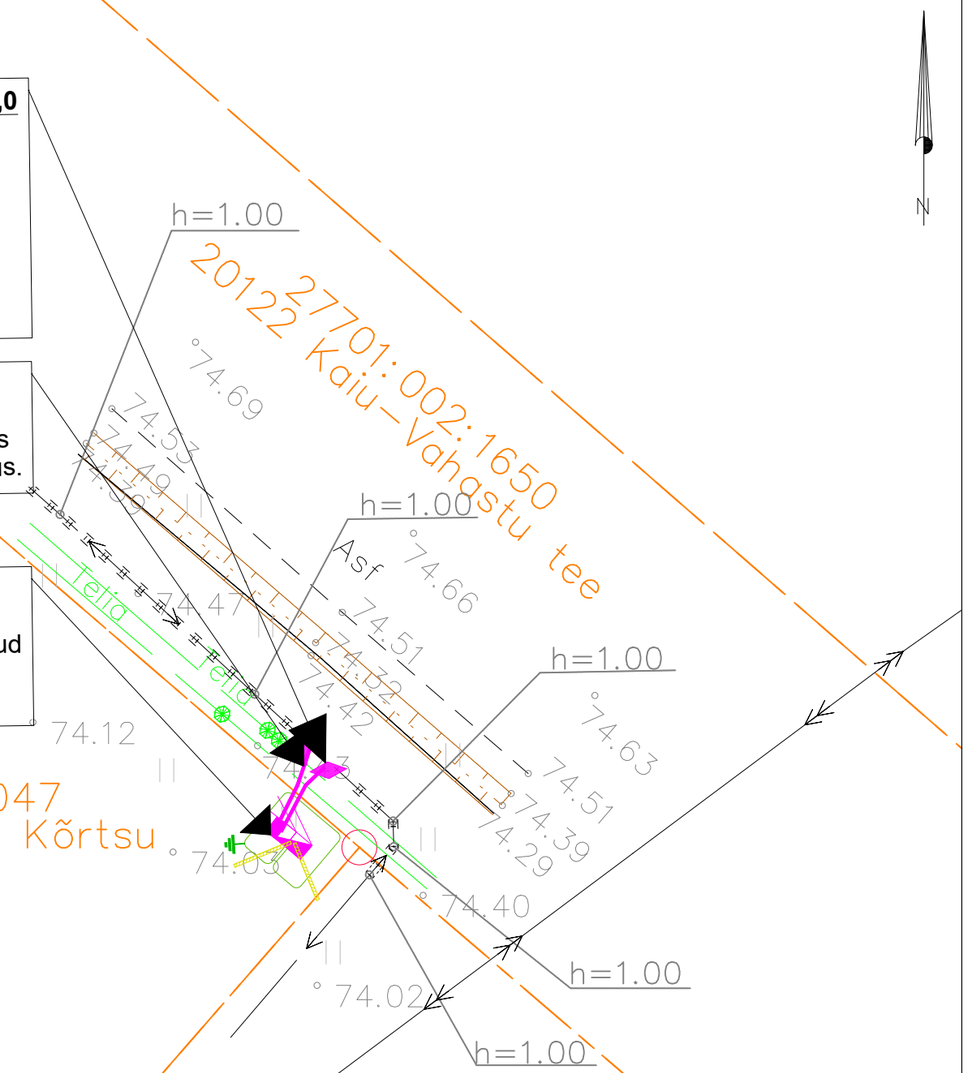


**Kaabli kaitsetorud:**
Lahtine meetod - 750N, D110mm

Kaablite paigaldussügavused **(va asendiplaani eriviited)**:
haljasalal - min 0,7m;
tee all - min 1,0 m;
kraavi põhjast min 1,0 m põhjast sügavamal;
TRAM teemaal- min 1,2 m.

### TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL




Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp maanduskontuuriga
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
Projekteeritud jätkumuhv
Kinnistu piir
Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev sidekaabel (Telia)

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-133.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: elektrilevi | Töövõtja: enersense | Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112<br>Reg. nr: 11445550 | Kuupäev: 21.09.2026<br>Töö nr: ENS-26-133 |
| Töö nimetus: Tehnika tn 18 liitumine<br>Kaiu alevik, Rapla vald, Rapla maakond<br>LC5646 | | E-mail: egle.ninep@enersense.com<br>Tel nr: +372 5597 1898 | Joon nr: 001<br>Versioon: v01 |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | | Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt<br>Kontrollis: Sander Kotter | Mõõtkava:1:200 |