


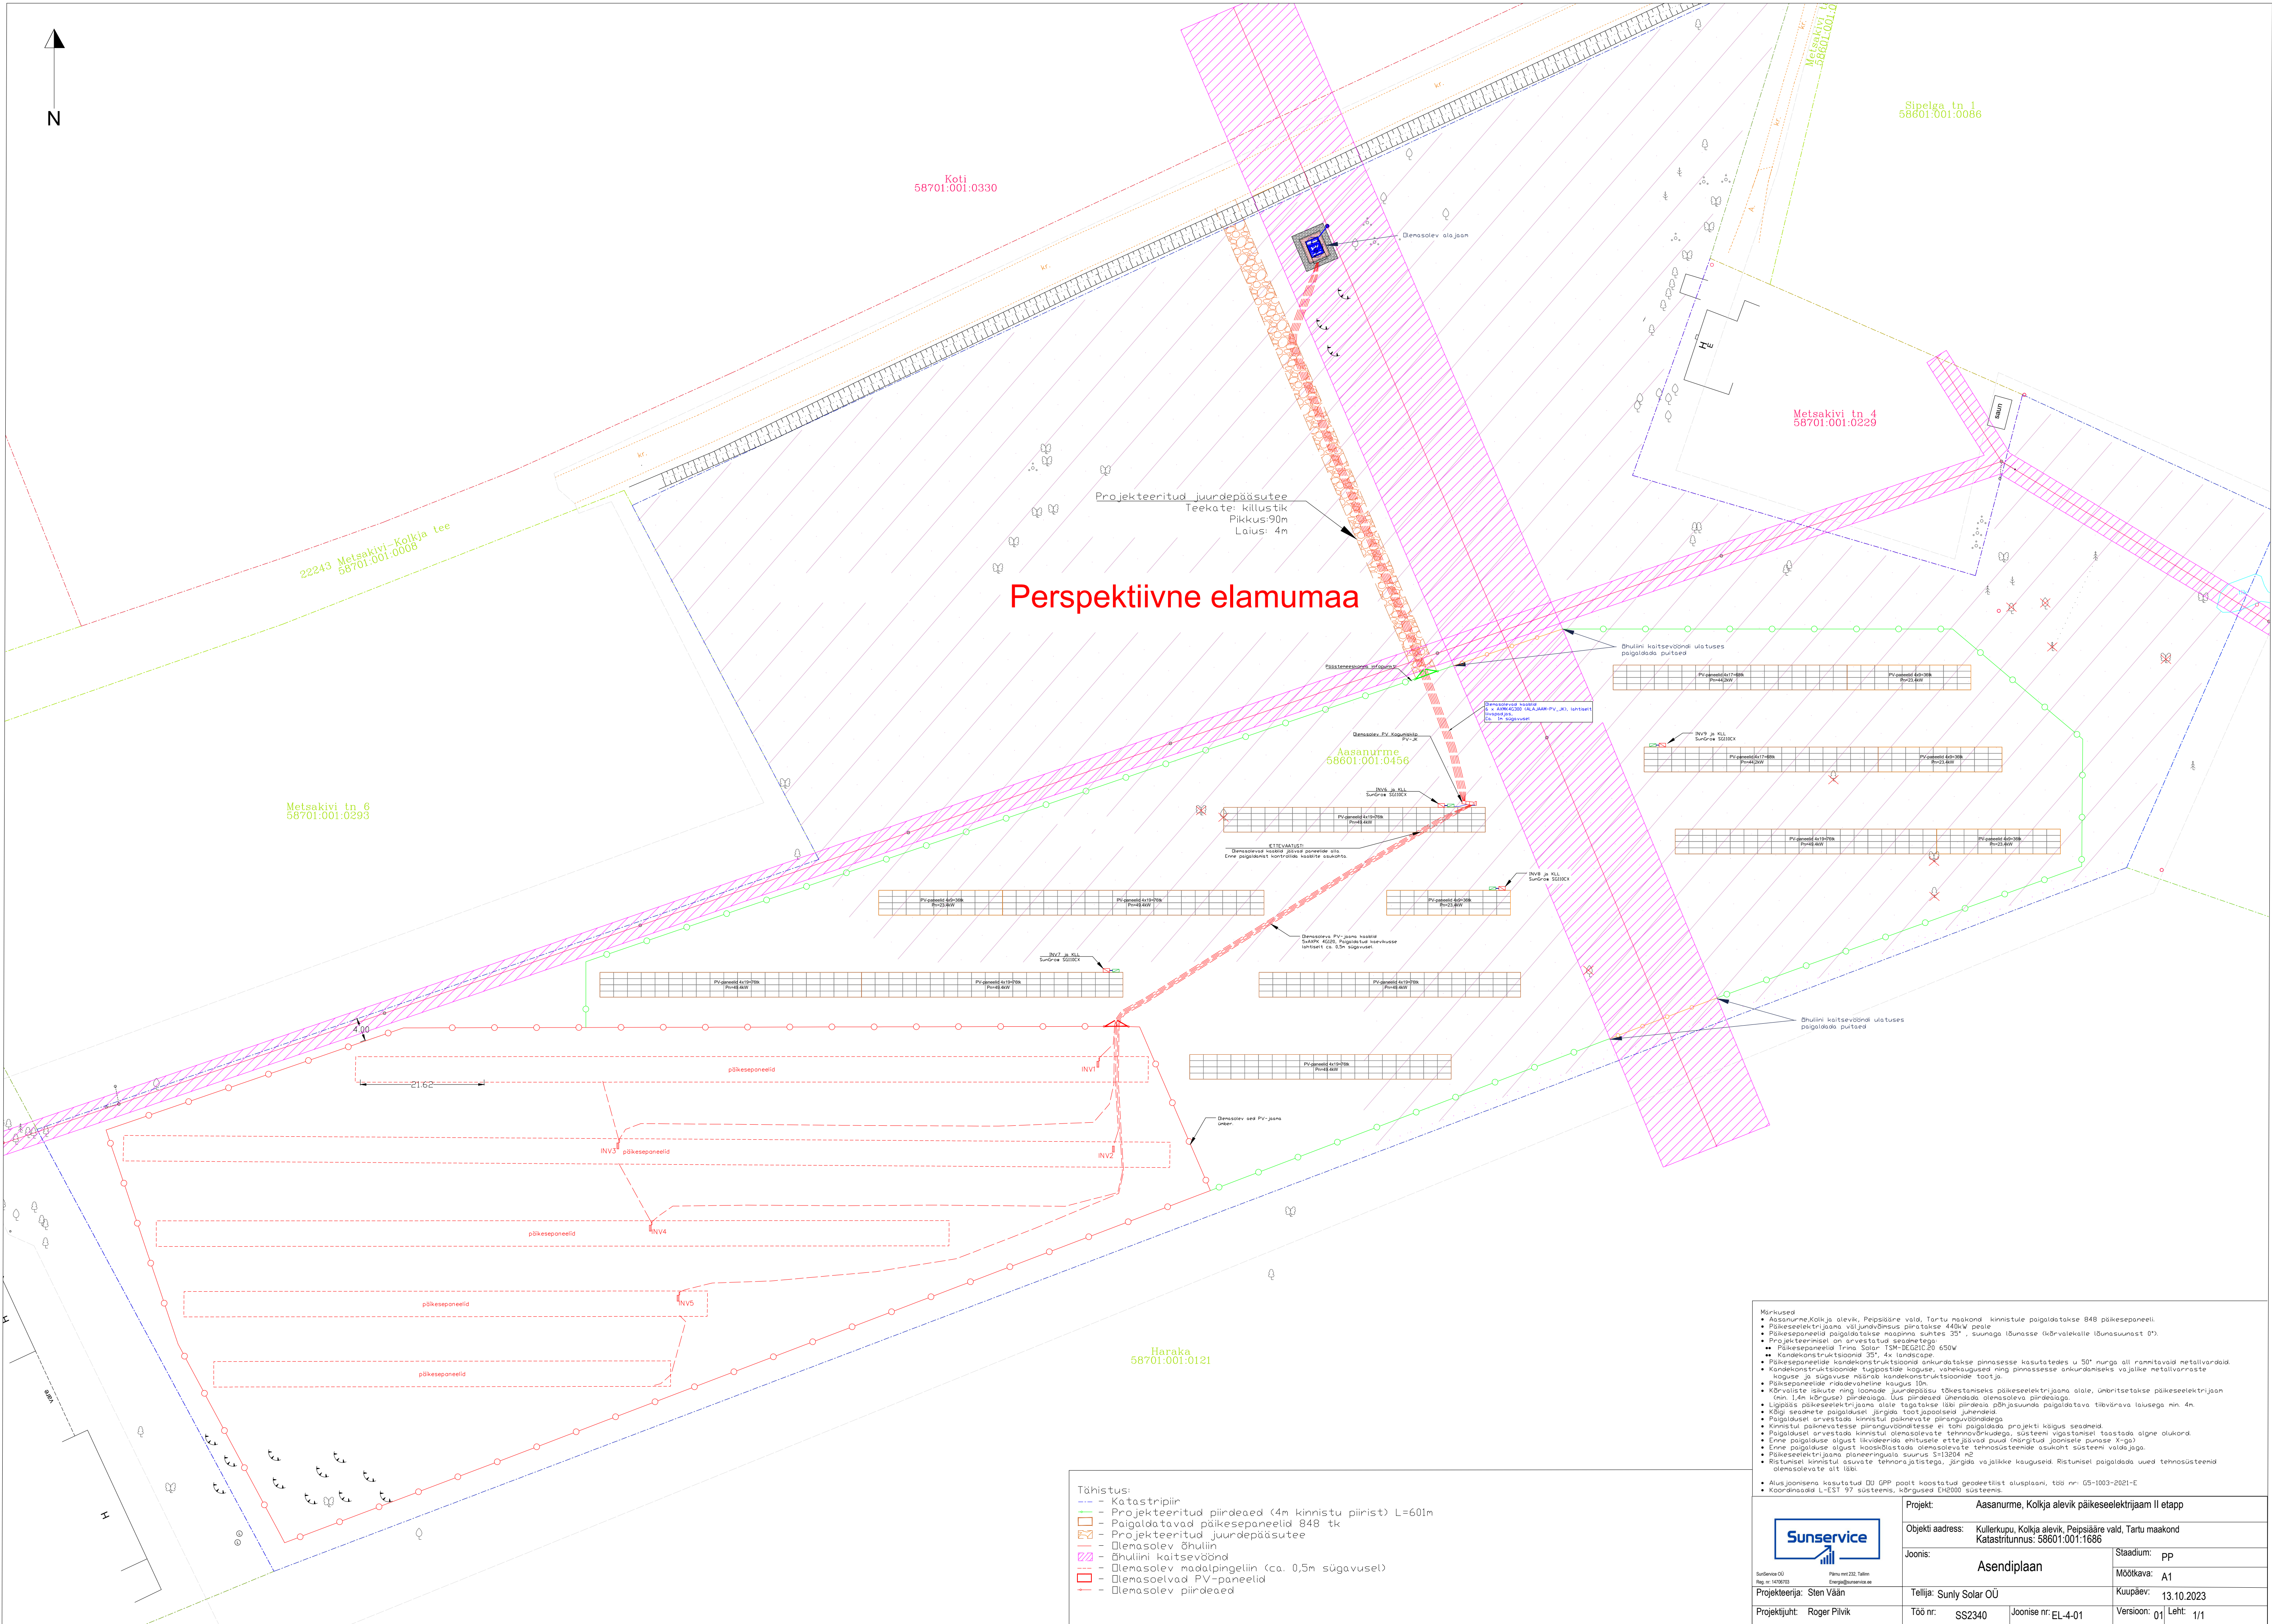

Perspektiivne elumumaa

- Tähistus:
- Katastripiir
 - Projektitud piirdead (4m kinnistu piirist) L=601m
 - Paigaldatavad päikesepaneelid 848 tk
 - Projektitud juurdepääsutee
 - Denaalv
 - Denaalv õhuliini
 - Denaalv kaitsesööd
 - Denaalv madalpingeliin (ca. 0,5m sügavusel)
 - Denaalv PV-paneelid
 - Denaalv piirdead

- Märkused
- Aasandiplaan, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond kinnistule paigaldatakse 848 päikesepaneeli.
 - Päikesepaneelid paigaldatakse väljundvõimsusega 440W paneelidele.
 - Päikesepaneelid paigaldatakse maapinnale suhtes 35°, suunaga lõunasse (kõrvalekalle lõunasuunast 0°).
 - Projektitud on arvestatud seadistega:
 - Päikesepaneelid Trina Solar TSM-DE21C-20 650W
 - Konstruktsioonid 35°-45° lühenõelaga
 - Päikesepaneelide konstruktsioonid arvestatakse piiratud kasutatades u 50° nurga all rammitavaid metallvõrste.
 - Konstruktsioonide tugisüsteemid, vahetused ning piiratud arvestatakse arvestatakse võimalike metallvõrste kasutades ja sügavuse määrab konstruktsioonide tootja.
 - Päikesepaneelide kaitsevaheline kaitse 10m.
 - Kõrvalekalle isete ning loomade juurdepääsu tõkestamiseks päikesepaneelidele, unibitsetakse päikesepaneelidele (min. 1,4m kõrgusel) piirdead. Üks piirdead unibitsetakse denaaleva piirdeadega.
 - Ligipääs päikesepaneelidele tuleb tagada läbi piirdead põhissuuna paigaldatava tiivara lausega min. 4m.
 - Kõig seadmete paigaldusel järgida tootjapoolseid juhendeid.
 - Paigaldusel arvestada kinnistul paiknevate piiranguvõrste.
 - Kinnistul paiknevatesse piiranguvõrste ei tohi paigaldada projektis kujutatud seadmeid.
 - Enne paigaldust alustada kinnistul paiknevate tehnikavõrste, süsteemide vigastuste tuvastada enne alustamist.
 - Enne paigaldust alustada kinnistul paiknevate tehnikavõrste, süsteemide vigastuste tuvastada enne alustamist.
 - Päikesepaneelide paigaldamine suurus 513504 m².
 - Ristumisel kinnistul asuvate tehnikavõrste, süsteemide vigastuste tuvastada enne alustamist.
 - Alusjoonistele kasutatud DU GPP poolt koostatud geodeetilist alusplaan, tase nn GS-1003-2021-E.
 - Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EHM2000 süsteemis.

Projekt:		Aasandiplaan, Kolkja alevik päikesepaneelide II etapp	
Objekti aadress:		Kullerküla, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond	
Katastrinumbur:		58601:001:1666	
Joonis:		Asendiplaan	
Projekteerija:		Sunly Solar OÜ	
Projekti juht:		Roger Pihvik	
Töö nr:		SS2340	
Joonise nr:		EL-4-01	
Stadium:		pp	
Mõõtkava:		A1	
Kuupäev:		13.10.2023	
Versioon:		01	
Leht:		1/1	