

Haljasala taastamine


Muruseeme/heinaseeme
(külvinorm 25 g/m²)


Taastatav pealiskiht
(kasvupinnas,
maksimaalne
osakeste suurus 20mm)

Tagasitäide
kohapealsest pinnasest

Hoiatuslint
(kollane, veniv kile)

Maakaabel
(kaitsetorus)

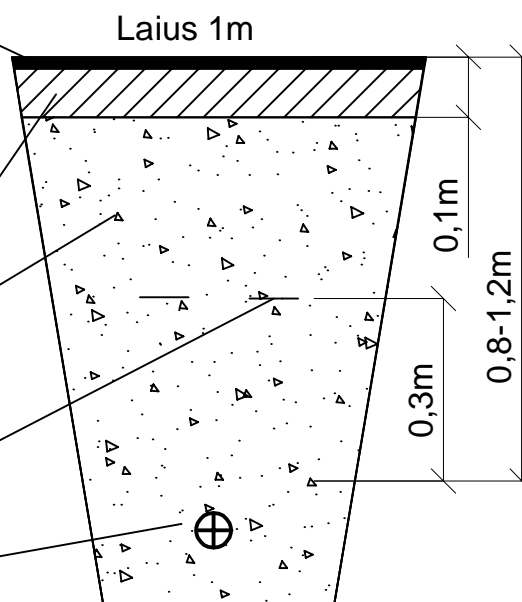

Projekt					Tellija		
Vastseliina-Pari keskpingseliini rekonstrueerimine etapp 2, Võru vald, Võrumaa					Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis				Joonise nr		
	Katendite taastamised				IP7444-5		
	Projekteeris	A. Erik		53 090 199	Möötkava	skeem	
	Kontrollis	K. Maaten		512 7053	Staadium	Tööprojekt	
					Keel	Leht	Lehti
					EST	1	1