



Ristumisel paigaldada kaabel 0,7 m allapoole kollektorit ja 0,5 m allapoole dreeni. Kui tegemist on dreeni lõpuga, siis võib dreeni lõhkumisel sissevoolu sulgeda sobivas mõõdus otsakoriga, kollektori (dreeni) lõhkumisel taastada kollektor (dreeni) sobivas mõõdus plasttoruga, ühenduskohad tihendada geotekstiiliga.

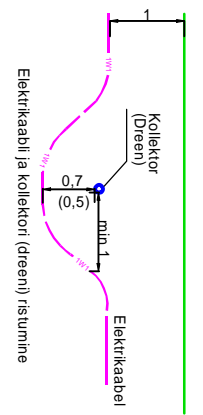

- Tingimärgid
- Projektitud liitumiskapp, arvestikapp
 - Projektitud maanduspaigaldis
 - Projektitud MP maakabelilinn
 - Olemasolev MP maakabelilinn
 - Olemasolev side niitkohtumiselisatsioon
 - Maaparandussüsteemi piir
 - Kinnistu piir



Projekt		Tallinn	
Põllunurme kinnistu liitumine Komsi külas, Otepää vallas, Valga maakonnas		Elektrilevi OÜ	
Joonis	Asendiplaan I M1:500	Joonise nr	LC2301-1
Projektieeris	Udo Rummel	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	Kaupo Maaten	Staadium	Tööprojekt
Projekti juht		Leht	Lehti
		EST	2 3
E-post: estonia@leonhard-weiss.com			
Telefon: +372 601 2285			
Registrikood: 12033348			
EL10665798-0001			