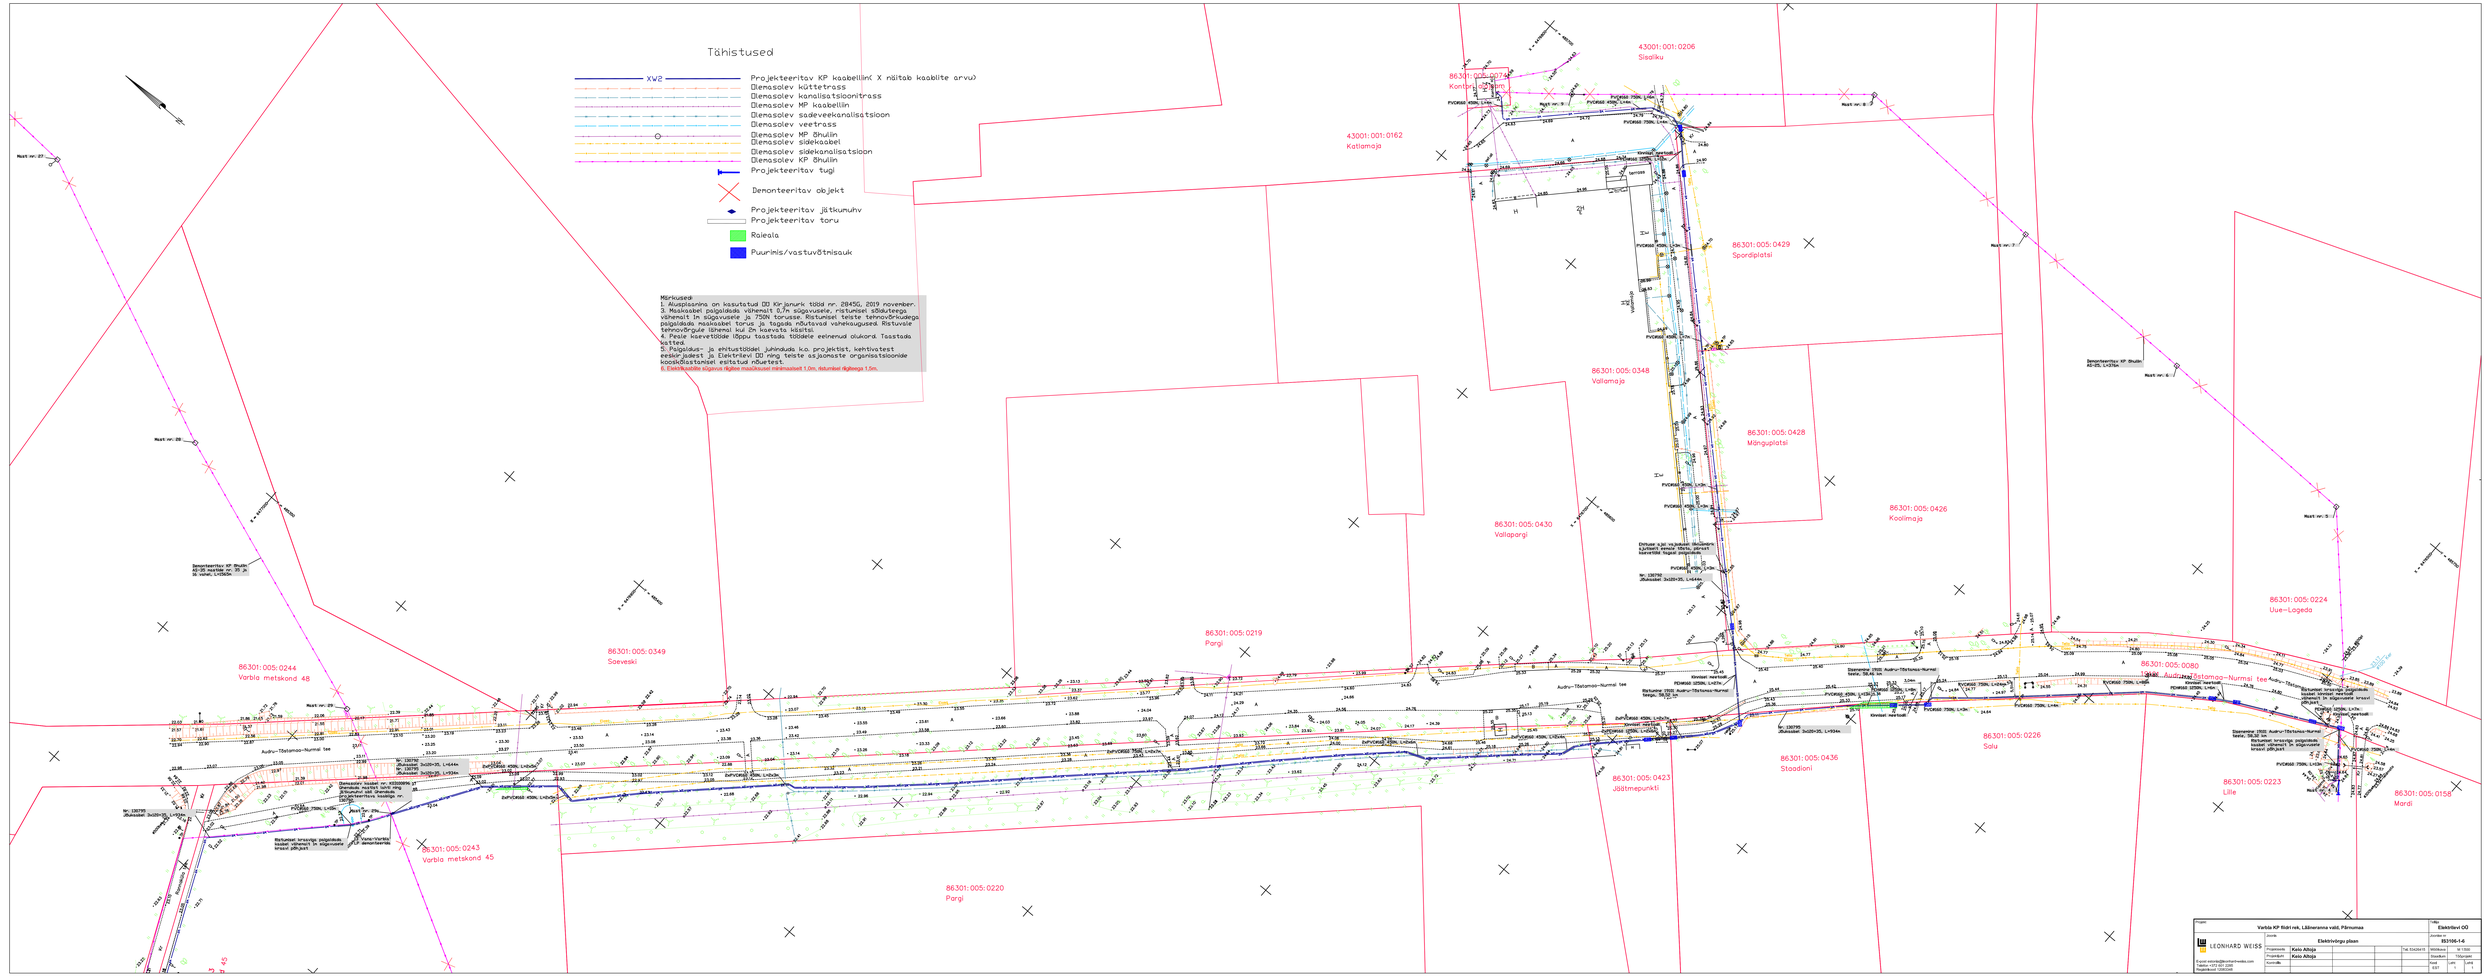
Tähistused
Projekteeritav KP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
Olemasolev küttetrass
Olemasolev kanalisatsioonitrass
Olemasolev MP kaabelliin
Olemasolev sadeveekanalisatsioon
Olemasolev veetrass
Olemasolev MP õhuliin
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev KP õhuliin
Projekteeritav tugi
Demonteeritav objekt
Projekteeritav jätkumuhv
Projekteeritav toru
Raieala
Puurimis/vastuvõtmisauk
Märkused:
1. Aluspõhjarina on kasutatud OÜ Kirjanurk töödi nr. 2845G, 2019 november.
3. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, risttunisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Risttunisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
4. Pesle kaevetöödel lõppu tasstada töödele eelnenud olukord. Tasstada testtee.
5. Paigaldusjn ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eesti Juures ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastatud eeltasud nõuetest.
6. Elektriliinide sõiduvoo ääjiine rajatiste minimaalselt 1,0m, datumiest ääjiteega 1,5m.
43001:001:0206
Sisaliku
86301:005:0744
Kontori 2
43001:001:0162
Katlamaja
86301:005:0429
Spordiplatsi
86301:005:0348
Vallamaja
86301:005:0428
Mänguplatsi
86301:005:0430
Vallapargi
86301:005:0426
Koolimaja
86301:005:0224
Uue-Lagedi
86301:005:0219
Pargi
86301:005:0349
Saeveski
86301:005:0244
Varbla metskond 48
86301:005:0243
Varbla metskond 45
86301:005:0220
Pargi
86301:005:0080
Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee
86301:005:0226
Salu
86301:005:0436
Staadioni
86301:005:0423
Jäätmepunkti
86301:005:0223
Lille
86301:005:0158
Mardi
Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee
Must nr: 27
Must nr: 28
Must nr: 29
Must nr: 9
Must nr: 8
Must nr: 7
Must nr: 6
Must nr: 5
Must nr: 4
Must nr: 3
Must nr: 2
Must nr: 1
Must nr: 0
Demonteeritav KP õhuliin AS-25, L=376m
Demonteeritav KP õhuliin AS-25 mastidega nr. 27, 28 ja 29, vahel, L=256m
Ehituse ajal vajalikuid ajutisene kaitsetrii ennetv tõstki, pärast katmistöid tagasi paigaldam
Nr. 130730
Jõuklaasi 3x120+35, L=644m
Nr. 130730
Jõuklaasi 3x120+35, L=934m
Nr. 130730
Jõuklaasi 3x120+35, L=1444m
Nr. 130730
Jõuklaasi 3x120+35, L=1934m
Risttunisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.