

From: Märt Muhk <Mart.Muhk@elektrilevi.ee>
Sent: teisipäev, 9. aprill 2024 12:23
To: Airnet Oü
Subject: RE: Teie pöördumine "Võrgu asukohaandmete tellimine Rapla maakond, Kohila vald, Vilivere küla, Allika-Mardi tee 1-14" on lahendatud.

Tere!

Kui soovite kaeveluba pikendada siis palun esitage uus kaitsevööndi taotlus. Kus märkige, et soovite olemasolevat luba pikendada. Siis saame väljastada pikenduse loale mis on tasuta. Taotlust saate teha : [Kaitsevööndis tegutsemise luba - Elektrilevi](#)

Meie andmetel on kõnealune kaabel kaitsetorus. Kaabli paigaldamise teostusjoonis puudub. Kaabli täpne asukoht ja sügavus tuleb määrata surfimise teel.

Kaabel peab jääma vähemalt 1 m sügavusele.

Lugupidamisega,
Märt Muhk

From: Airnet Oü <info@airnet.ee>
Sent: Tuesday, April 9, 2024 7:34 AM
To: Märt Muhk <mart.muhk@enefit.ee>
Subject: Teie pöördumine "Võrgu asukohaandmete tellimine Rapla maakond, Kohila vald, Vilivere küla, Allika-Mardi tee 1-14" on lahendatud.

EXTERNAL EMAIL: Do NOT click links and open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Tere,

sooviks kaeveluba pikendada.

Küsimus: soovime ehitada Riigitee 11245 Kiisa-Kohila teelt juurdepääsu Allika-Mardi teele ja projekt on kooskõlastamisel maanteametis. Maanteameti ametnik saadab meile küsimuse seoses projekti kooskõlastamisega, „Olemasolev madalpingekaabel jääb projekteeritud ristumiskoha alla – kas seda kaablit ei pea

kaitsetorusse panema? Millised on võrguvaldaja nõuded? Millisel sügavusel see kaabel siin on? Riigitee teemaaa kinnistul peab olema kaitsetoru minimaalselt 1250 N“


Projekti seletuskiri:

4.10. Tehnovörgud

Projekteeritava alal on olemas järgmised tehnovõrgud:

Madalpingekaablid mis on varem paigaldatu vastavalt M nõuetele.

Ristumiskoha rajamisega ei kaasne täiendavaid töid tehnovõrkudele. Ehitustööde käigus peab arvestama olemasolevate tehnovõrkude ja v ettekirjutistega.

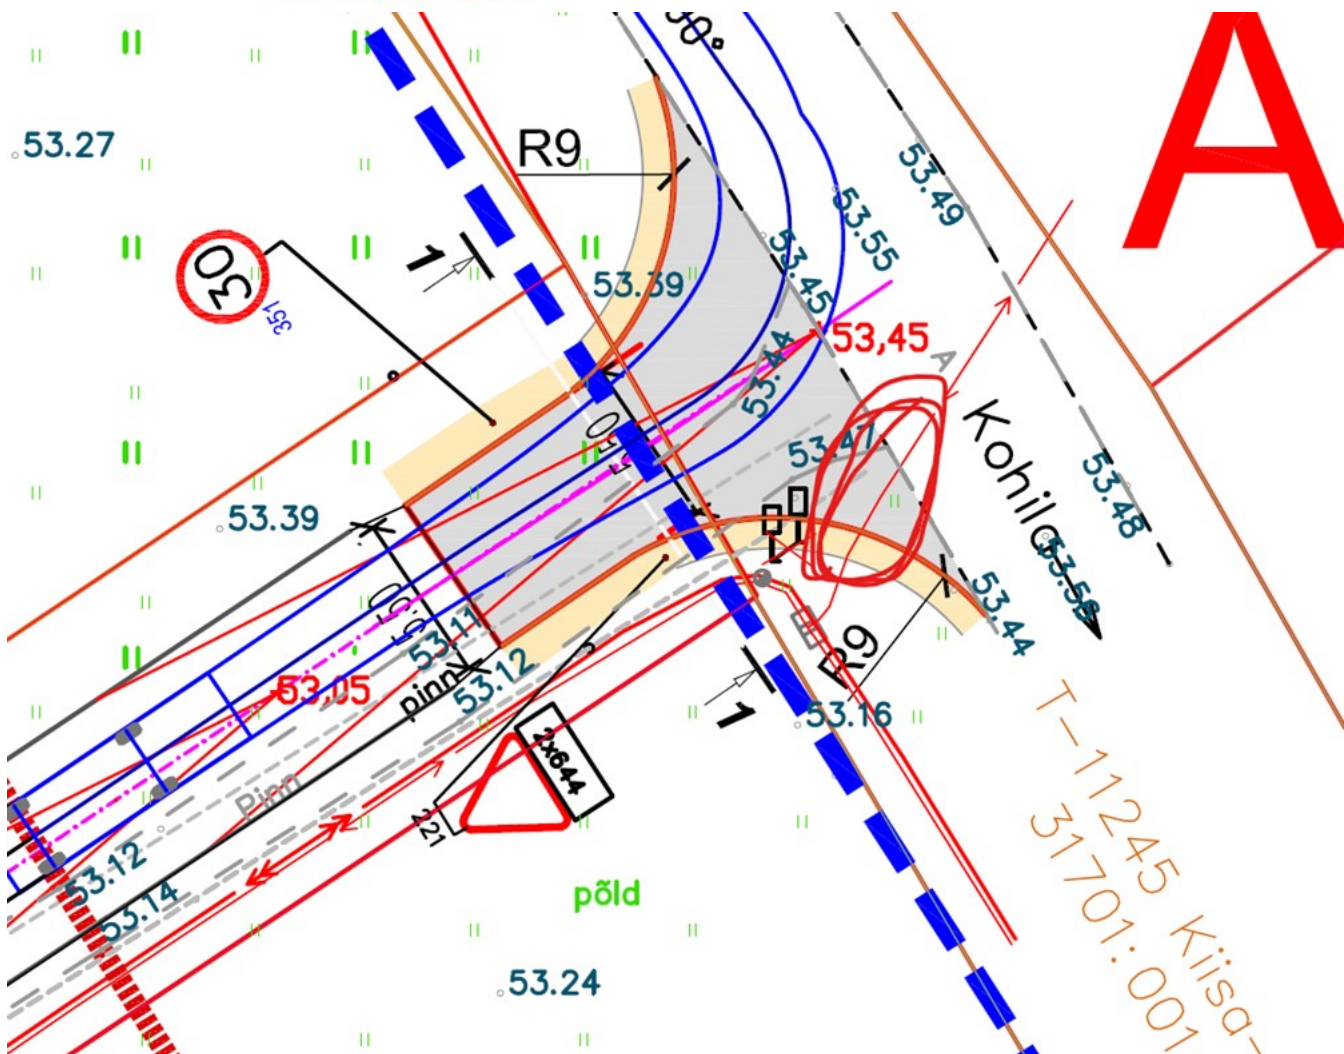


Seoses maanteameti ametniku küsimusega ootan Teie käest vastust kuidas kaabel paigaldatud ja tegutsemis juhiseid jne.

Best regards,
Oliver Normann
CEO

HRT OÜ

+37253488151

hrt24.ee@gmail.com



Virus-free. www.avg.com