

Saatja: Krista Einama <Krista.Einama@transpordiamet.ee>

Saadetud: 02.10.2023 12:35

Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Raasiku vald Aruküla Linnaku DP tehnoõrgud.

Manused: image001.png; image002.png; image001.png; image002.png; image003.png; image004.png; 7.1-2212251-3 17.01.2022 Valjaminev kiri.asice

Palun reg mulle, kui seda ei ole kellelegi varem reg,

**From:** Piret Kirs <piret.kirs@skpk.ee>


**Sent:** Thursday, September 28, 2023 1:10 PM

**To:** Krista Einama <Krista.Einama@transpordiamet.ee>; Ave.Talli@transpordiamet.ee

**Cc:** Kaire Koitne <kaire.koitne@raasiku.ee>

**Subject:** FW: Raasiku vald Aruküla Linnaku DP tehnoõrgud.

Tere,

Oleme täiendanud Linnaku DP materjale, võttes aluseks kirjaga 7.1-2212251-3 17.01.2022 toodud tähelepanekud ning allpool leitava kirjavahetuse. Saadame DP materjali Teile uuesti koostöök ja võimalikuks kooskõlastamiseks. Planeeringu materjal on kättesaadav  [Linnaku materjalid 2023 september](#)

Oleme valmis ka kohtuma ja selgitama lahendust.

Heade soovidega,


Piret Kirs

Konsultant-planeerija

Planeeringute üksus

Mob +372 5215015

[piret.kirs@skpk.ee](mailto:piret.kirs@skpk.ee)

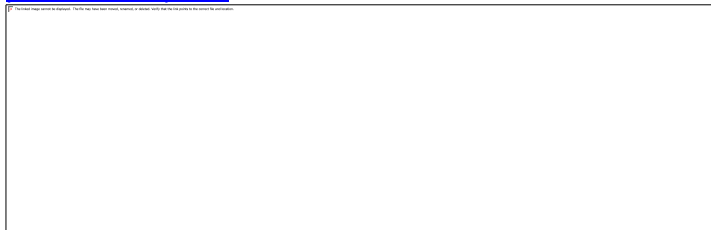

**From:** Krista Einama <[Krista.Einama@transpordiamet.ee](mailto:Krista.Einama@transpordiamet.ee)>  
**Sent:** Monday, June 5, 2023 10:12 AM  
**To:** Ivan Gavrilov <[ivan.gavrilov@skpk.ee](mailto:ivan.gavrilov@skpk.ee)>  
**Cc:** Krista Erg <[krista.erg@raasiku.ee](mailto:krista.erg@raasiku.ee)>  
**Subject:** RE: Raasiku vald Aruküla Linnaku DP tehnovõrgud.

Tere,

Täna koostööks esitamast.

Koostööks lähtume varem 7.1-2212251-3 17.01.2022 kirjaga esitatud märkustest / vastuoludest.

Koostööd tegime liikluskorralduse osas (so kirjas toodud punkt 1 ja selle alajaotiste osas). Palun ülejäänud märkused alates punktist 2 ka läbi vaadata.

Tehnovõrkude teemad vajavad eraldi tähelepanu ja lahendamist, vt allpool e-kirjas 2.06.2023 tooduna.

Hetkel ma koostööks jätmise kirja ei teeks, loodan et saate üle vaadatud korduma jäänud märkused ja tehnovõrkude osa lahendada. Teine variant, et teen koostööks jätmise kirja.

Mõned põhimõttelised tähelepanekud, millega tuleks arvestada.

- Riigitee teeületuskohale tuleb kavandada valgustus.
- Kui müratõkkesein ei realiseeru, siis abihooneid kavandada külgnähtavuse taha.
- Planeeringu seletuskirjas on jätkuvalt sees ettepanek kiirusrežiimi muutmiseks, kuid Planeeringuga kiirusrežiimi ei muudeta (ei ole ka planeeringu ülesanne).


Varasem kiri manuses. Andke teada, kuidas edasi lähete.

Tervitades, Krista Einama

**From:** Ave Talli <[Ave.Talli@transpordiamet.ee](mailto:Ave.Talli@transpordiamet.ee)>  
**Sent:** Friday, June 2, 2023 3:21 PM  
**To:** Krista Einama <[Krista.Einama@transpordiamet.ee](mailto:Krista.Einama@transpordiamet.ee)>  
**Subject:** RE: Raasiku vald Aruküla Linnaku DP tehnoörgud.

Tere

1. Elektri liitumisega riigitee katte all nõustuda ei saa. Selleks, et olemasolevat kaablit kätte saada ja uus paigaldada on vaja teekatet ja muldkeha lõhkuda ning katete taastamise lahendus peaks olema oluliselt suuremas ulatuses kui praegu näidatud on. Palun leida elektri liitumiseks asukoht väljaspool riigitee katte alust ala.



2. Vee- ja survekanalisatsioonitorustikega ristumine riigiteega tuleb kavandada kinnisel meetodil, mis peab kajastuma ka planeeringu materjalides. Planeeringu materjalides tuleb kajastada, et et torustike ristumine riigiteega tuleb kavandada vastavalt transpordiameti juhendis „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“ toodud tingimustele.
3. DP lahenduses välja toodud kavandatud veetorustiku eesmärk jääb selgusetuks. Torustik lõpeb ühtäkki ära. Palun täpsustada.

4. Millise projektiga on ÜVK kavandamisel ja kas on kooskõlastatud TRAM-ga. Lahnedusel ÜVK läbib bussipeatust, mis ei ole sobiv lahendus. Kui neid pole veel kavandatudki, tuleks paigutada teisele poole riigiteed perspektiivse kergliiklustee alla.

Tervitades

Ave

**From:** Krista Einama <[Krista.Einama@transpordiamet.ee](mailto:Krista.Einama@transpordiamet.ee)>

**Sent:** Friday, June 2, 2023 11:02 AM

**To:** Ave Talli <[Ave.Talli@transpordiamet.ee](mailto:Ave.Talli@transpordiamet.ee)>

**Subject:** Raasiku vald Aruküla Linnaku DP tehnoörgud.

Tere, saadan üle vaatamiseks. Kui vaja, siis arutame. Loodan et võis veel sulle panna.

Materjalid kooskõlastamiseks Z:\TTO\_Projektid\1  
Detailplaneeringud\11300\_10,14-  
10,57\_raasiku\_vald\_Linnaku\_dp\Kooskõlastamiseks mai  
2023\2023.05.16 DP Linnaku Aruküla planeering TRAM-ile  
kooskõlastamiseks.zip\Linnaku DP Transpordiametile

Lugupidamisega

Krista Einama

Peaspetsialist

Projekteerimise osakonna

kooskõlastuste üksus

tel 5862 7026