Ristumine 22153 Vapramäe-Vellavere tee km 0,66 teega

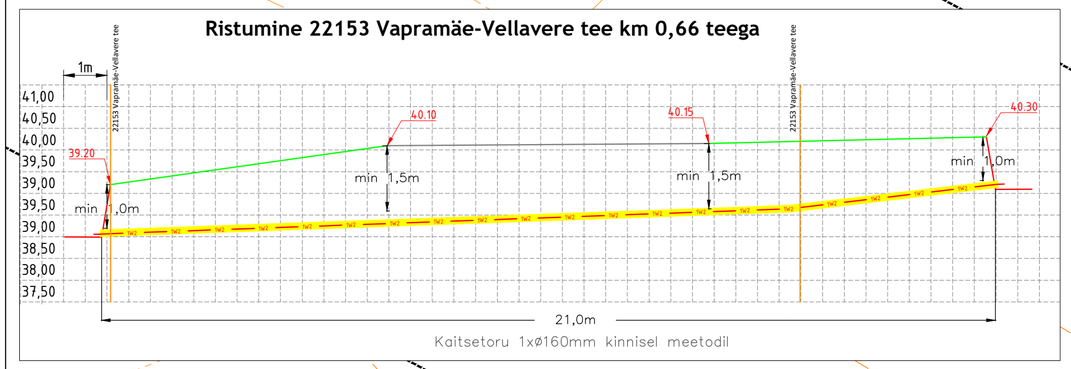

Projekteeritud alajaam AJ26160 (HEKA 1VM250).
Alajaama paigaldada 50kVA trafo.
Alajaama ±0,00=40,50
Alajaama ümber rajada 600x600 plaatidest ring!

Olemasolev Roosi mastalajaam ja õhuliini mast nr.28 asendada uue 13m klass 4 puitmastiga ja toega. Paigaldada uus lõppu traavers ja kaablitarind koos pingepiirikutega!

Projekteeritud maakaabel:
- AHXAMK-W 3x240+35Cu (M28 - AJ26160), nr.KPL409548
L_{trass}=14m (L_{kaabel}=29m)
kaabel terves pikkuses D160 450N kaablikaitsetorus!

Olemasolev Roosi AJ F1 kaabel AXPK 4G70 tõsta ümber ja ühendada AJ26160 F1 lülitile!

22153 Vapramäe-Vellavere tee km 0,66 ristumisel kaabli paigaldamine teostada kinnisel meetodil. Kaabel paigaldada min 1,5m sügavusele olemasolevast kattest. 1xD160 PE 1250N, L=21m

Vissi AJ k/p õhuliin mastide nr.M27 - M9 vahel demonteerida 3x AS-35 ~740m
Betoonmast 6 tk.
Puitmast 3tk.
Puitmasti tugi 4 tk.
Vissi komplektalajaam 1 kompl.
K/p traavestid koos isolaatoritega 10 tk.

Projekteeritud maakaabel:
- AHXAMK- 3x240+35Cu (AJ16159 - AJ26160),
nr.KPL409547 L_{trass}=998m (L_{kaabel}=1008m)
kaabel terves pikkuses D160 450N kaablikaitsetorus v.a. kinnisel meetodil paigaldatud lõigud !

Elva - Nõo I k/p õhuliin mastide nr. M11 - M28 lõigul demonteerida - 3x AS-70 ~2230m
Metallmast koos betoonvundamendiga 2 kompl.
Betoonmast 15 tk.
Roosi mastalajaam 1 kompl.
K/p traavestid koos isolaatoritega 17 tk.

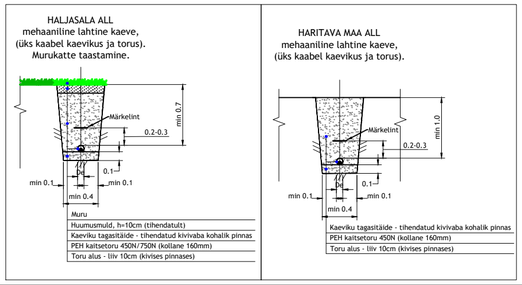

LEHTEDE JAOTUSSKEEM:



Projekteeris:	H. Lomp		TELLIJA: ELEKTRILEVI OÜ
Projekti juht:	H. Lomp		
TOIMING	ELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOONISE LIIK TÖÖJOONIS	
PROJEKTI NIMI: Kiriku tn 1, 3, 5, 7 liitumiste II etapp Nõo alevik, Vissi küla, Nõo vald, Elva linn, Elva vald,Tartu maakond		JOONISE NIMI: Asendiplaan Elva-Nõo I KP õhuliini osaline asendamine	MÕÕTKAVA M1:500
AS STIK-ELEKTER Pargi tn 1, Roosna-Alliku alevik Paide linn, Järva maakond Tel.: 38 95451; e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee		KUUPÄEV: 12.06.2025 / KOOD / MUUDAT.	
		TÖÖ NR: LC3383-II	JOONIS NR: EL-1 / LEHT: 8 / LEHT: 8