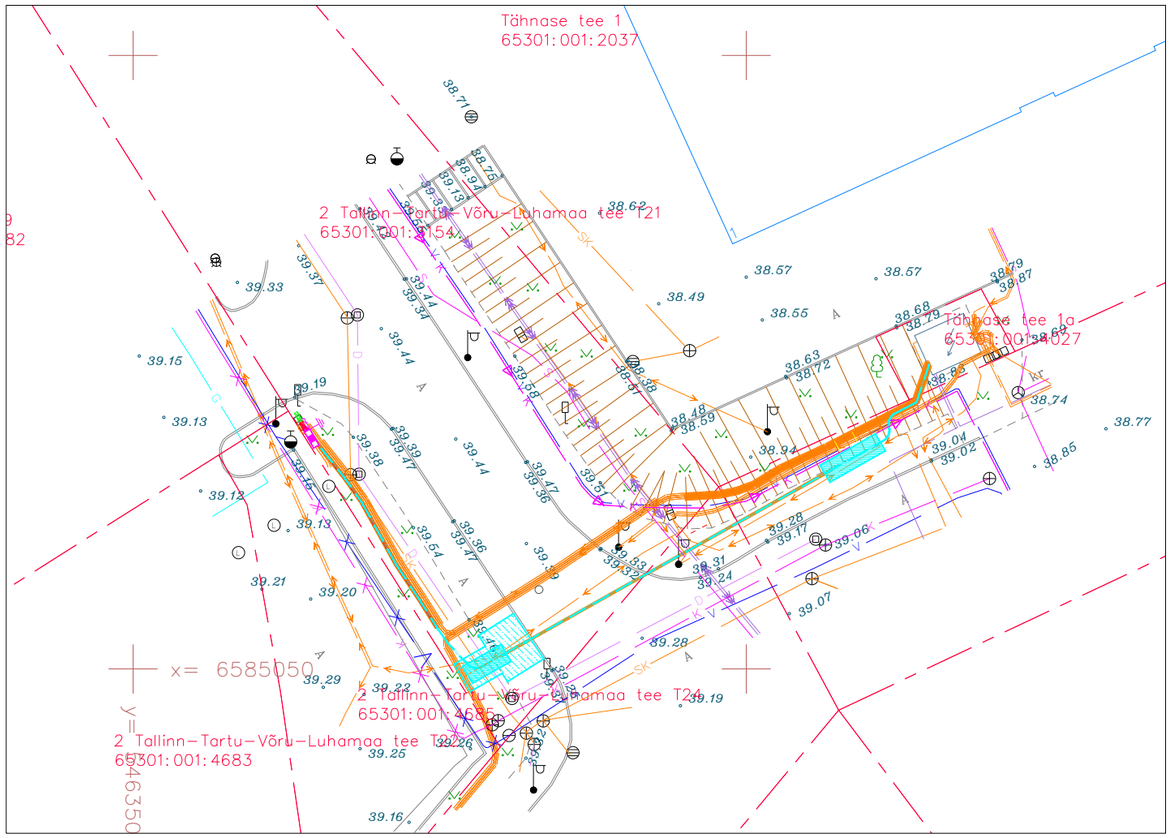

TINGMÄRGID:

- XW1 - Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv)
- Projekteeritud maakaabelliini paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud MP maakaabelliin (x-kaablite arv) olemasolevas kaitsetorus
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp kordusmaandusega
- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht
- Olemasolevate kilbide reaalsuurus
- Olemasolev elektrikilp
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev KP kaabelliin
- K - Olemasolev kanalisatsioon
- D - Olemasolev drenaažitoru
- SK - Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- S - Olemasolev sidetrass
- Olemasolev sidekaabel
- V - Olemasolev veetrass
- G - Olemasolev gaasitrass
- Olemasolev tänavavalgustus
- Krundi piir

FORMAAT A3 420 x 297 mm

Töö nimetus: Tartu mnt 169 liitumine madalpingel				Objekti aadress: 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee T20, T21, Tähnase tee 1, 1a, T1, Rae vald, Harjumaa			
Tellija: Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus: ELEKTRIKAABLITE ASENDIPLAAN			
Kontrollis							
Koostas	N. Demeštšenko	26.07.24					
Töö nr.: PL24-20-10	Staadium: Eskiis	Versioon: -	Joon. nr.: EV-3	Mõõtkava: 1:500	Faili nimi: PL242010_TP_EL-4-01_EV-1-Asend-Transpordiamet.dwg		Leht: 4/4

pluvo
OÜ PLUVO EESTI
Värvi tn 4, 10621
Tallinn, Eesti
e-mail : info@pluvo.ee
www.pluvo.ee
MTR nr.
TEL003705