



### Jaama:(Jõhvi)

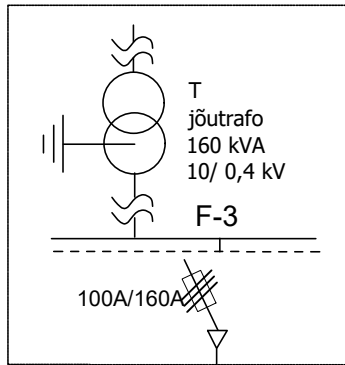


### Tingmärgid

- olemasolev 0,4kV võrk
- projekteeritav 0,4 kV võrk

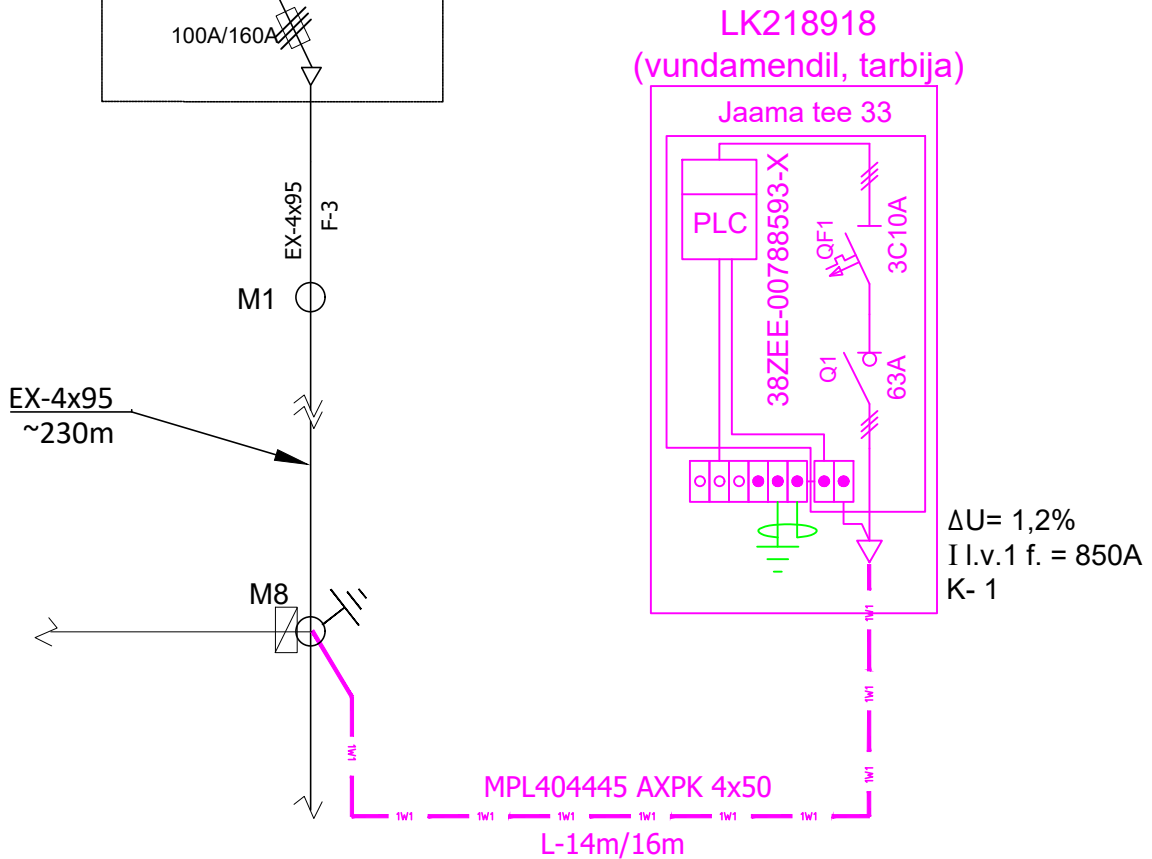

### Märkused:

1. Olemasoleva ÕL fiidri F-3 mastilt M8 paigaldada maakaabelliini MPL404445 AXPK 4x50 L-14 m kuni projekteeritava liitumiskilbini LK218918.
2. Peakaitsmed projekteeritavas liitumiskilbis paigaldada 3x10A, seadistada kahetariifseks.
3. Ehitada liitumiskilbile maanduskontuur ja potentsiaalitasandusring.

Projekt:	<b>Suvila elektrivõrguga liitumine</b> <b>Jaama tee 33, Jaama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond</b>			Tellijä:	ENEFIT CONNECT OÜ		
Joonis:	<b>Elektriskeem</b>			Töö nr.:	<b>LR8320</b>		
 AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	Projekteeris	Irina Masseurjeva	17.10.2023	Joonise nr.:	<b>EL-5-01</b>		
	Kontrollis	Priit Mürsepp		Mõõtkava:	1:-	Leht	Lehti
				Stadium:	<b>Tööprojekt</b>	1	1