



Kõrve:(Jõhvi)

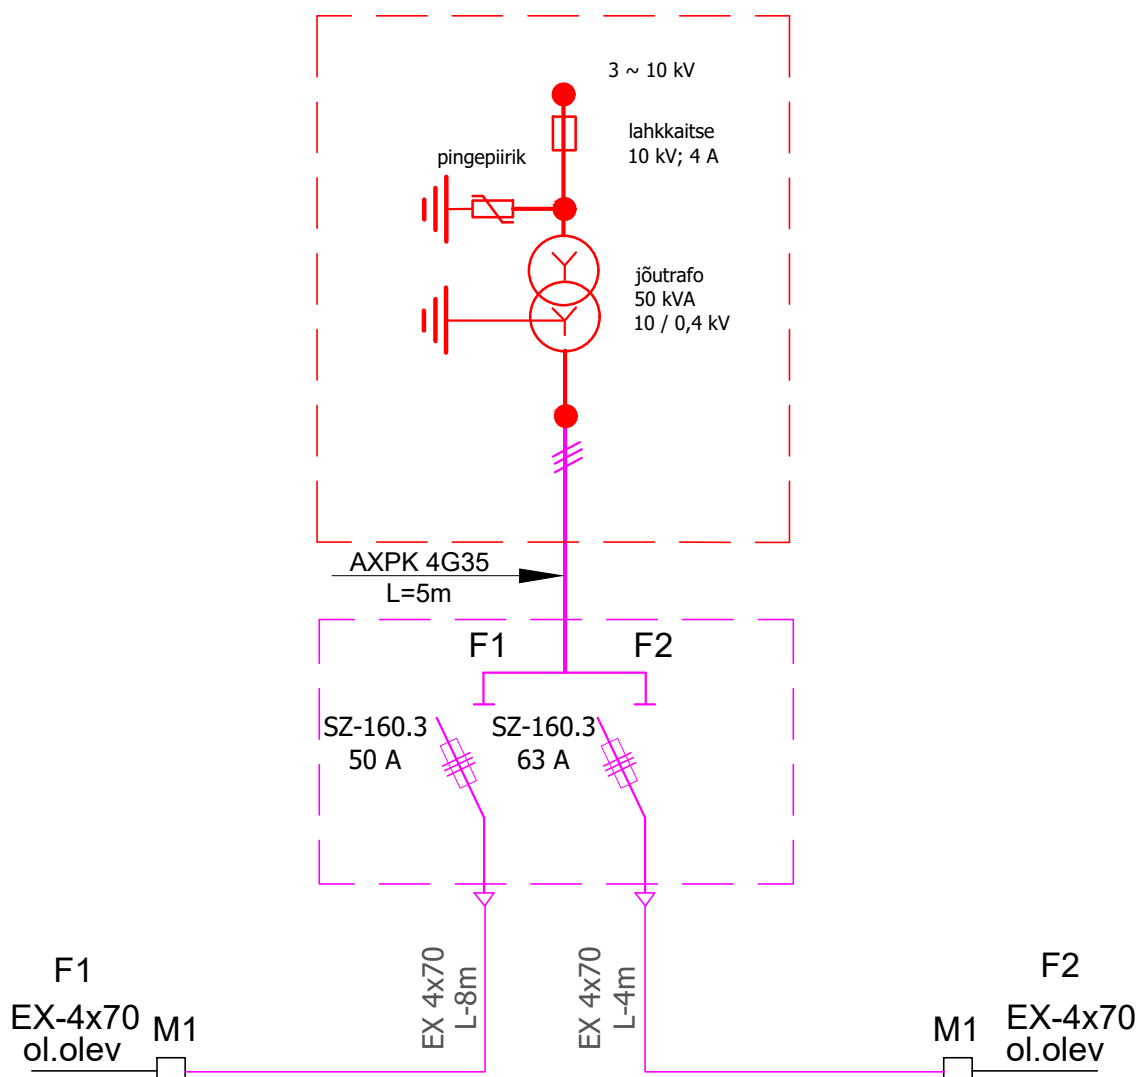

Märkused:

1. Asendada KP õhuliini mast nr.62 ja paigaldada 50 kVA mastalajaam.
2. Mastalajaama nimetus jääb samaks.
3. Mastalajaama mastile paigaldada kaks 0,4 kV kaitselülitid SZ-160.3 3x50A ja SZ-160.3 3x63A.
4. Paigaldada F-1 ja F-2 lüliti alt rippkaabel EX-4x70 ning ühendada mõlemad fiidrid olemasoleva õhuliinidega madalpinge mastidel M1.

Projekt: <div>Kõrve KTP alajaama asendamine mastalajaamaga</div> <div>Avinurme metskond 19, Kõrve küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond</div>				Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ				
				Töö nr: IP6015				
Joonis: Elektriskeem				Joonise nr: EL-5-02				
<div><div><div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</div></div><div>CONNECTO</div></div>				Projekteeris	Irina Massejeva	20.09.2023		
				Kontrollis	Priit Mürsepp			
				Mõõtkava:	1:-	Leht	Lehti	
				Stadium:	Tööprojekt	1	1	