



----- Keskpingekaabel 10kV

_____ S _____ Sidekaabel/sidekanal

_____ V _____ Veetorustik

———— K ———— Kanalisatsioonitorustik

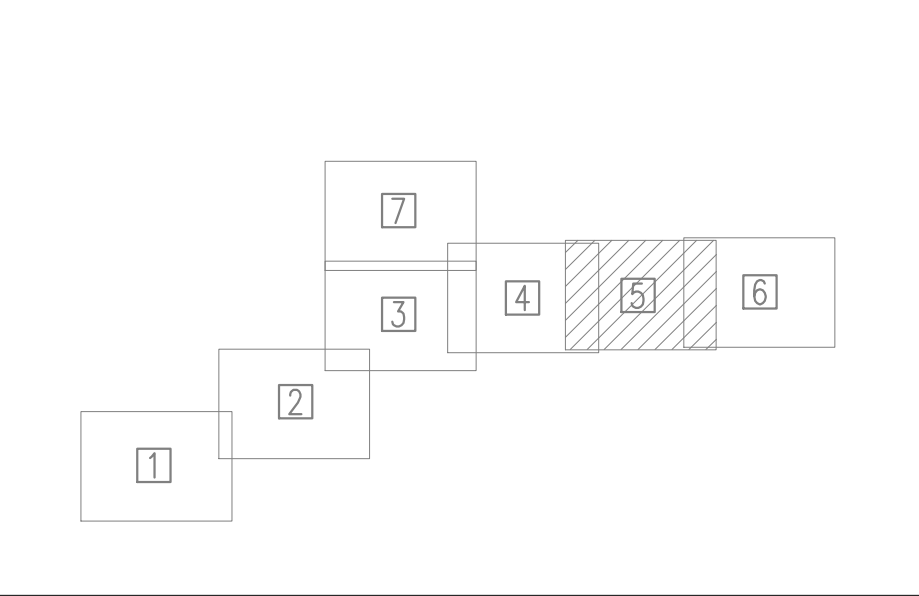
1W1 1W1 Olemasolev, salitudav
tänavavalgustuse maakaabel

1W1 1W1 Projekteeritav maakaabel
kaitsekatteus 350 mm

_____ Likvideeritav tänavavalgustus
_____ lüps (õhu- või maakaabel)

_____ Kaabli paigaldus kinnisel meetodil

□

 Kinnistu piir

LEPNA ELEKTER OŠ			Reg.nr.EE10294020 Tel 3240688		T1 : NR 2609 PP v1		JOON NR EL-5-02	
			OBJEKT LEPNA KŠ LA Tj NAVAVALGUSTUS		KULP 27.08.2026		LEHT 5	
JUHATAJA	Š.Rajam«e		JOONIS LEPNA KŠ LA, NAKAVERE VALD		ASENDIPLAAN		LEHTI 7	
PROJEKT.	A.N««r		PIIRKOND 5		M1:500			