



KAEVIKU LÕIGE TEE ALAL

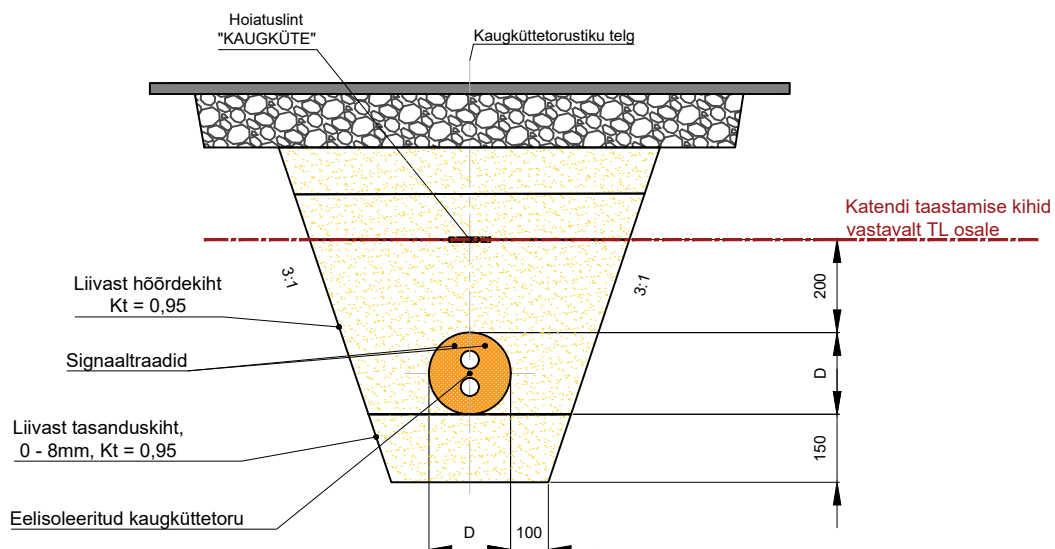

KAEVIKU LÕIGE HALJASALA ALAL

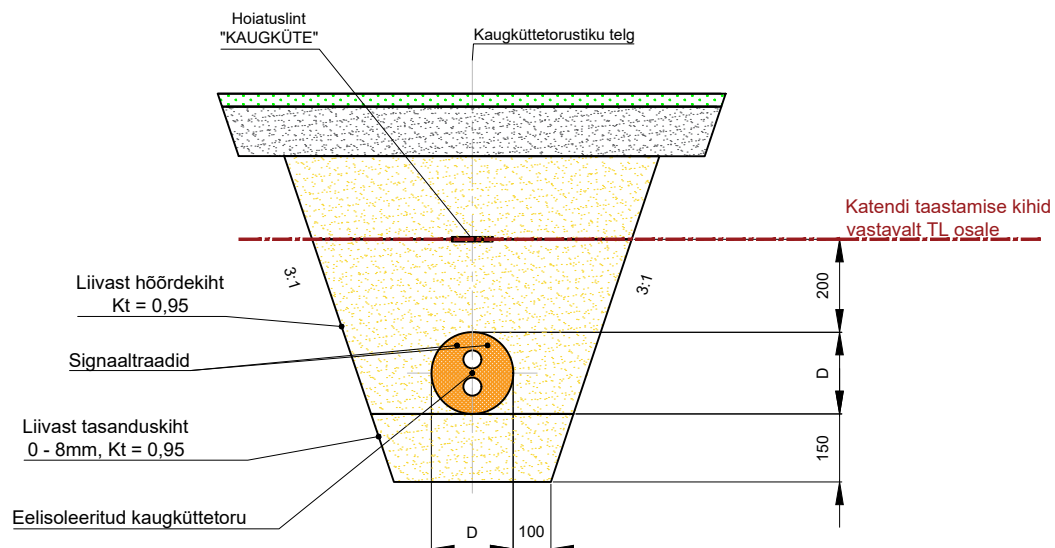

Märkused:

1. Teedealuses osas kasutada kaeviku tagasitäiteks ainult liiva.
2. Torude ümbruses on tagasitäite ehk hõõrdekihi nõueteks: max tera suurus 32mm, max 10% kaalu järgi alla 0,075mm, ühtlustustegur 1,8.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

TÖÖ NIMETUS:		PROJEKTEERIJ:	
Tartu vald, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee - Astelpaju tn kaugküttetorustiku rajamine		OÜ SOOJATOOJA REG. 12667672 TEL. +372 507 1350 E-MAIL: info@soojatooja.ee	
JOONISE NIMETUS:		TÖÖ TELLIIJA:	
Kaeviku tüüplõige twin		GREN TARTU AS REG. 10641763	
Aadress:		TÖÖ VÄLJAANDMISE AEG:	
3 Jõhvi-Tartu-Valga tee; Astelpaju tn 2b; Astelpaju tänav L1, Tartu vald, Tartu maakond		14.11.2022	
		Projekteeris	Hannes Jürivete
		Vastutav isik	Tanel Rugam
		JOONISE NR:	MÕÕTKAVA:
		SV-3.2	STAADIUM:
		TÖÖ NR:	Tööprojekt
		2259	