


Lahtisel meetodil - D110mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D110mm, 1250N.


haljasalal min 0,7m;
Riigiteel - vt ristmeväljajoonis 003.

Paigaldada kinnisel meetodil,
lõigu pikkus 35 meetrit.

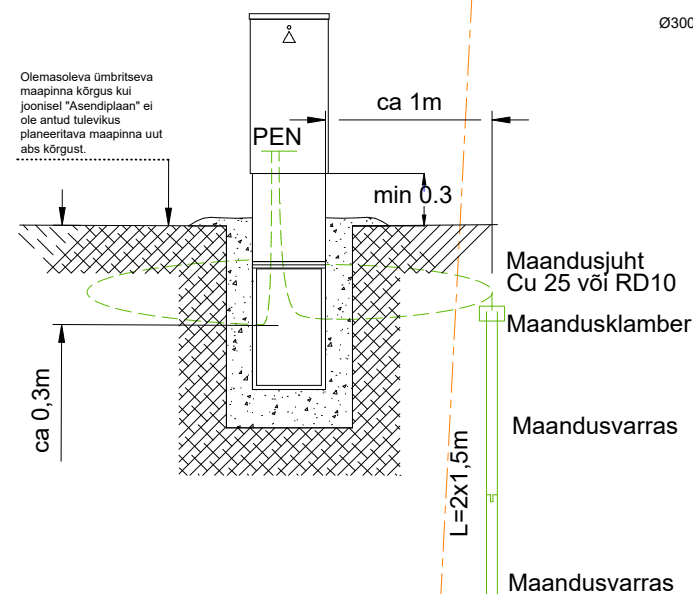


x= 6574100

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

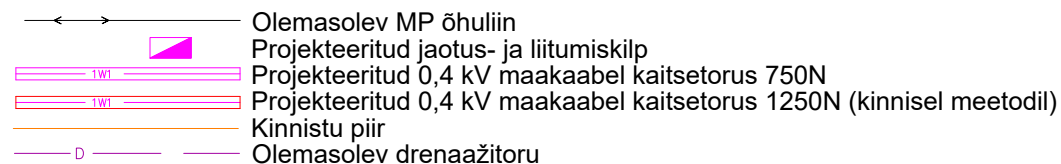

Märkus:

- Geaalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-053_LC5076 Reelika, Lehola küla topo-geodeetilise alusplaani A3
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

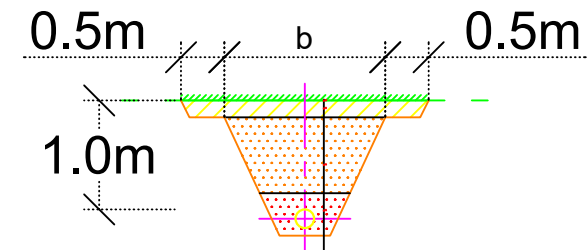

Murukülv (külvitihedus 20 g/m ²)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Torustiku ümbruse materjalid	

29501:010:0571
Siili

Liitumiskilbi kaugus
riigete katendist
10.3 m

Kinnise meetodi abikaevik

29501:010:0573
Sassikaare tee 18

AJ Sassi:(Harju-Risti) F2:

Mastist M5 ehitada välja maakaabel AXPB 4G120
(MPL448213) kuni projekteeritud liitumiskilbini
LK240844, L=74/86m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses

kaitsetorusse:

Lahtiselt PVC D110 750N

Kinniselt PVC D110 1250N

Paigaldada liitumiskilp LK240844
peakaitsmega 3x6A

Kilbi põhja paigaldada reservtoru tarbija

kaabli ühendamiseks $2 \times (450\text{N}, D50, L=2\text{m})$

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Aadress: Möigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 05.08.2026
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: ENS-26-053
Töö nimetus: Reelika, Lehola küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond, elektriliitumine madalpingel. LC5076	E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402	Joon nr: 001	
		Mõõtkava:1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Sander Kotter		