


SADEMEVEETORU OTSAK

KRAAVIS SISSEVOOLUL/VÄLJAVOOLUL

Ø 200...Ø 500 mm

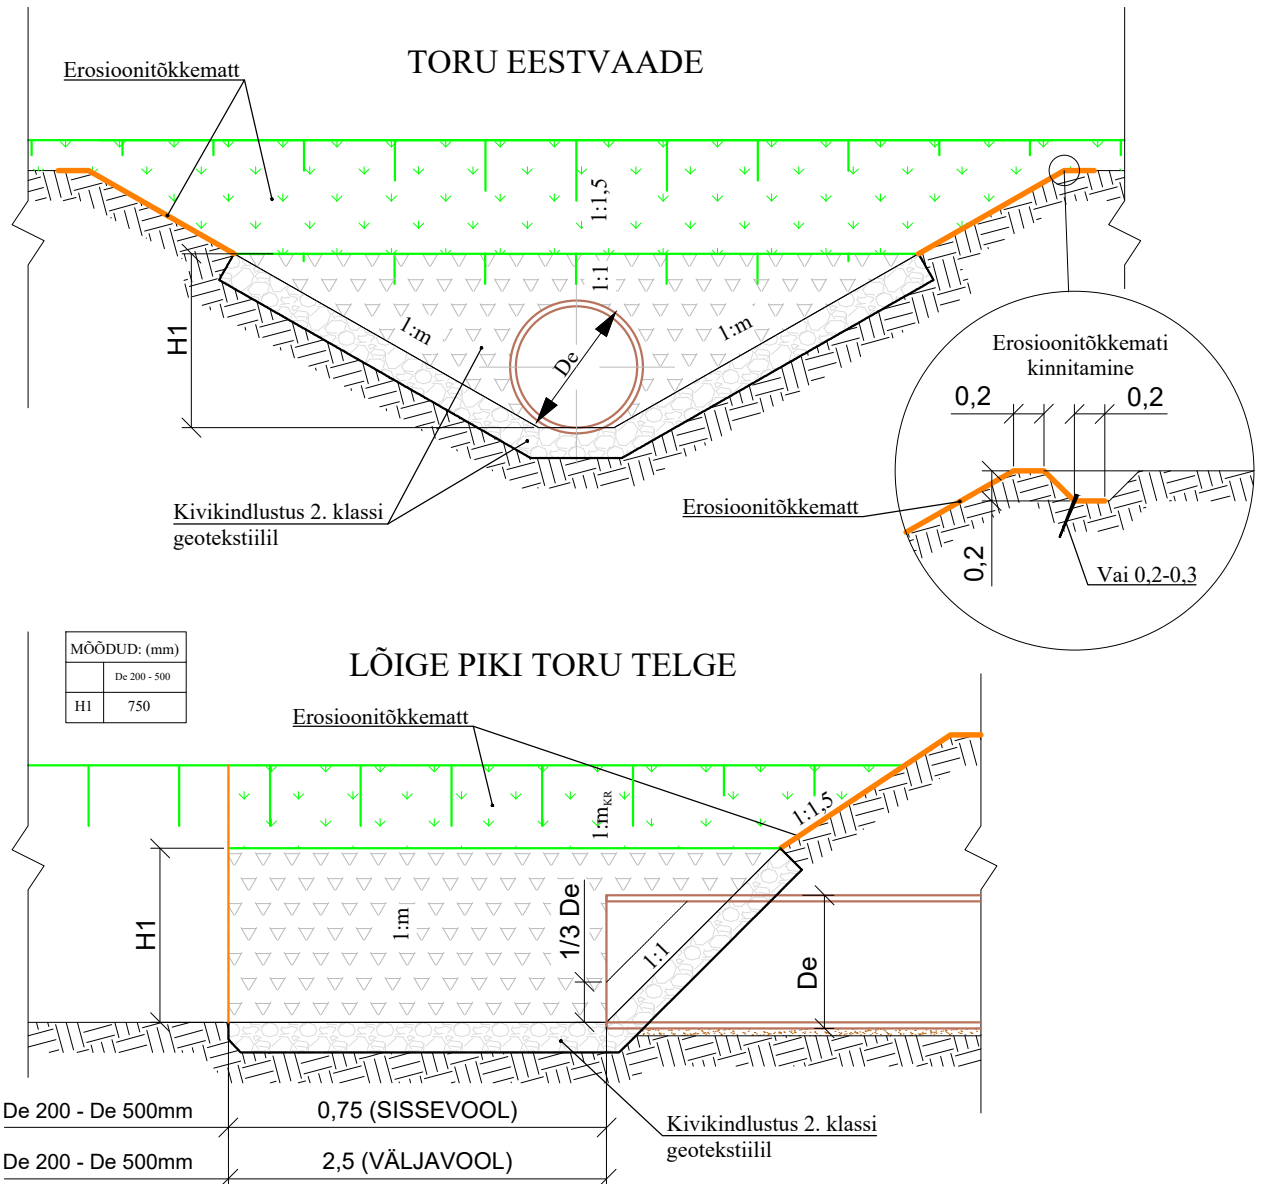

MÄRKUSED:

1. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
2. Ühikuta mõõdud on meetrites.
3. Erosioonitõkkemati asemel võib kasutada lausmätastust.
4. Erosioonitõkkematt kinnitada puuvaiadega selliselt, et kogu mati pind toetuks ühtlaselt pinnasele.
5. Erosioonitõkkemati alla paigaldada 5 cm paksune huumusmulla kiht, millele külvata muruseemet 30 g/m².
6. Plasttoru võib olla ka kaldotsaga.

 KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee Projektijuht Sirle Punka Vastutav spetsialist Lauri Aim Projekteerija Merilin Lilo	Tellija Tartu Vallavalitsus		Töö nr: 028/2026
	Projekt Tabivere alevikus Tuuliku ja Pargi tn piirkonna sademeveetorustikud		Tabivere alevik Tartu vald Tartumaa
	Joonis Toru otsaku taastamise tüüpjoonis		Staadium Põhiprojekt
	Fail 0282026_PP	Kuupäev 10.07.2026	Mõõt 1:50
			Joonis VK-6-12