

45203:001:0191
Aida

45203:001:0480

45203:001:0560
31 Haapsalu-Laiküla tee

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
M10 (AJ ANTSU F2)...LK234106
(AXPK 4G25); L=23m, trass: L=11m (MPL435912)
Kaabel torus: 750N, Ø110 mm, L=11m


LK234106
(LPK: 3x6 A)

Reservtoru
750N, Ø50mm,
L=3m, trass: L=2m

M10
*rajada kordusmaandus;
*kaabel ja maandus kaitsta mastil kaitsekattega.

Kaeviku taastamine
M 1:20

Lõige A:
Taastatav haljasala

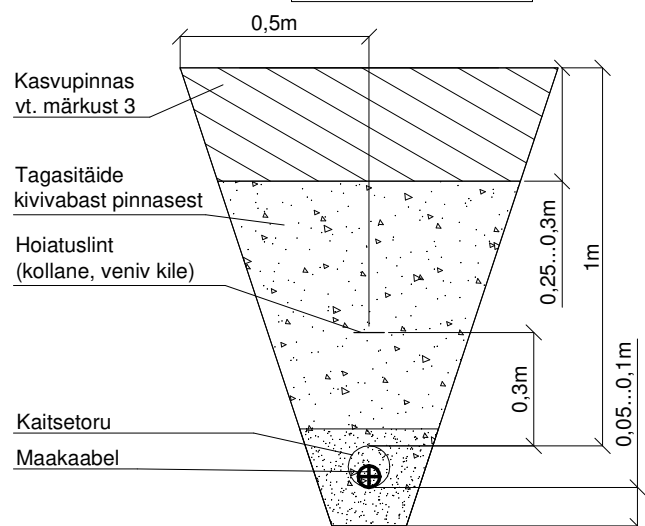

Märkused katete taastamise kohta:

- Tööde teostamisel tuleb lähtuda Lääne-Nigula valla kaevetööde eeskirjast.
- Kaevik tihendada kõrguste kaupa, $k=0,98$.
- Kaabli lahtisel paigaldusel haljaslale rajada kaevik nii, et eelnevalt kooritakse 250-300 mm pealne pinnase kiht (kasvipinnas) ning tagasitäitel asetatakse kasvipinnas uuesti kõige pealmiseks kihiks.
- Pealiskatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
- Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.

Märkused:
Kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis
Koordinaadid L-Est 97 koordinaatide süsteemis
GPS mõõdistuse RTK parandid on saadud Trimble VRS NOW võrku kasutades
Katastriüksuste piiride andmed on saadud Maa-Ametist seisuga: 30.12.2024

Lehti kokku: 9	Leht nr: 6	Objekti asukoht
Mõõdistuse liik	Maa-ala plaan tehnoorkudega	Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kurevere küla Haapsalu-Laiküla tee
MTR REG NR: EEG000321	Mõõtkaava: 1:500	RADIAAN OÜ
Mõõstis: A.ERIT	Tõõ nr: 2670G24	Vana-Tartu mnt 79a, Peetri alevik, Rae vald, Eesti
Joonestas: A.ERIT	Kuupäev: 17.12.2024	REG NR 12514402
Kontrollis: A.ERIT	Tellija: Draftit OÜ	TEL +372 56242854
		E-POST info@radiaan.eu

Projekt:	Haapsalu-Laiküla tee ilmajaama liitumine elektrivõrguga Kurevere küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa			Tellija:	Elektrilevi OÜ	
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:	JT3062-1	
	Projekteeris	Aro Kivisild	07.02.2025	Möötkava	1:500	Leht
	Kontrollis	Aro Kivisild	07.02.2025	Lehti	1	1
				Stadium	Tööprojekt	

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ
Reg. kood: 14231335
Ilmatsalu 3, 50408 Tartu
info@draftit.ee

Radiaan