




Ol. olev mast M28 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, tanalith.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Mast M30 säilitada. Ol. olev traavers asendada.
Paigaldada kandetraavers.
Paigaldada isolaatorid.
Taastada ühendused!

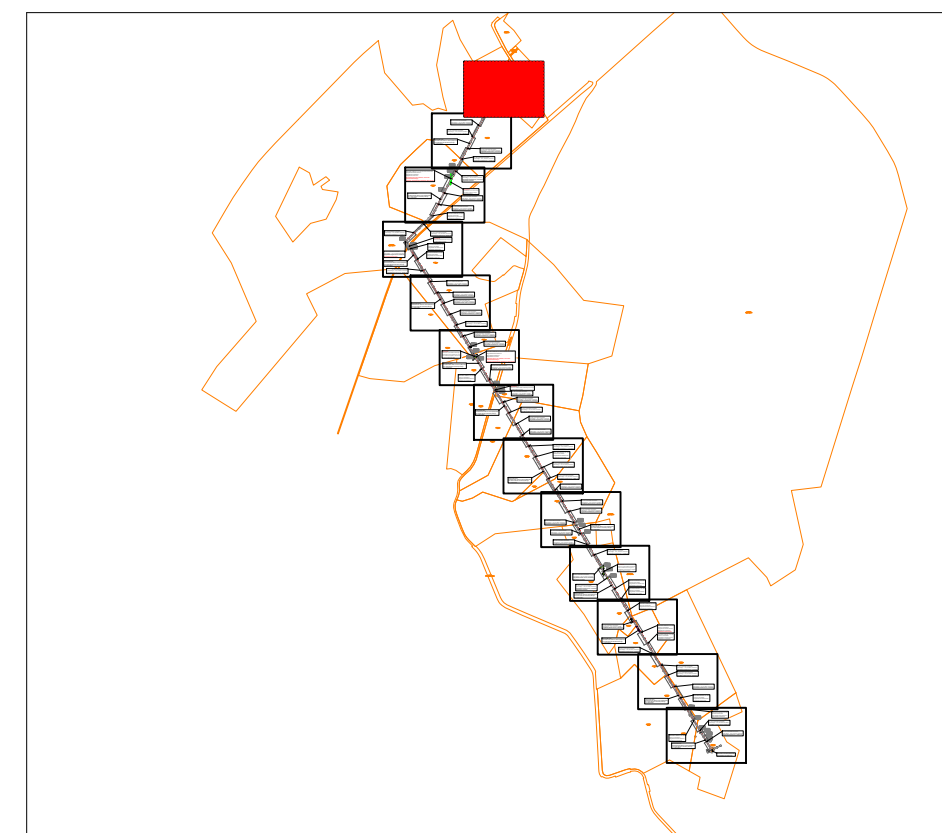

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja: 	Address: Möisa 3, Tallinn 10112 11445550 Reg. nr:	Kuupäev: 11.02.2025
			Töö nr: 02/02/7448
Töö nimetus: TASUJA: MRJ liinilõiguse mastide asendamine + BLL IP7448		E-mail: sander.kotter@ enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK1
			Mõõtka:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-271.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- **Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!**
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjärgel. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetat pinnas tihendada.