

## Ettevaatust!

Ristumine 20200 Naistevalla-Märjamaa teega  
km 3.207. Vt ristmeväljajoonis 003.

Ol. olev mast M56 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, tanalith.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev mast M57 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.


Ol. olev mast M58 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev mast M59 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev mast M60 asendada  
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.  
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

### TASUJA:MRJ fiider:

Asendada õhuliin alates AJ Haimre:(Märjamaa)  
kuni mastini M27 BLL-99 kaetud juhtmega  
3x L=4043/4245m.

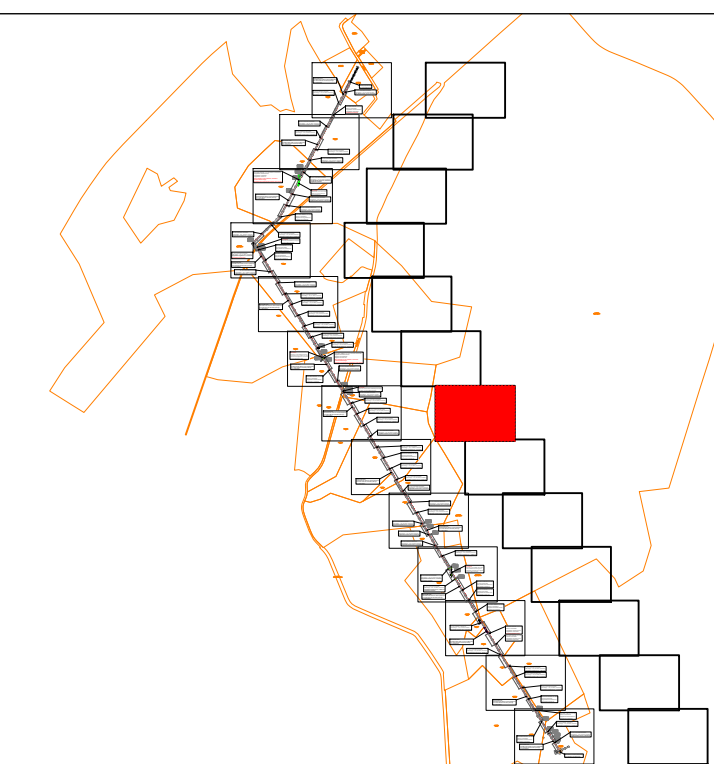



### TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritav masti tõmmits
- Olemasolev masti tugi

#### Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-271.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadeldava koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korraldada ehitusjälg. Pinnase täitmise arvestada hilisemat vajumist, tagasitõldetav pinnas ühendada.

Tellijä:  elektrilevi		Töövõtja:  enersense		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112		Kuupäev: 11.02.2025	
				Reg. nr: 11445550		Töö nr: 02/02/744	
Töö nimetus: TASUJA: MRJ liinilõiguse mastide asendamine + BLL IP7448				E-mail: sander.kotter@enersense.com		Joon nr: 001 / LK7	
				Tel nr: +372 5547 836		Mõõtka:1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan				Projekteeris: Sander Kotter			
				Kontrollis: Janar Kubbi			