

Ol. olev mast M46 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev mast M47 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev mast M48 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev mast M49 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol. olev mast M50 asendada
puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

TASUJA:MRJ fiider:
Asendada õhuliin alates AJ Haimre:(Märjamaa)
kuni mastini M27 BLL-99 kaetud juhtmega
3x L=4043/4245m.

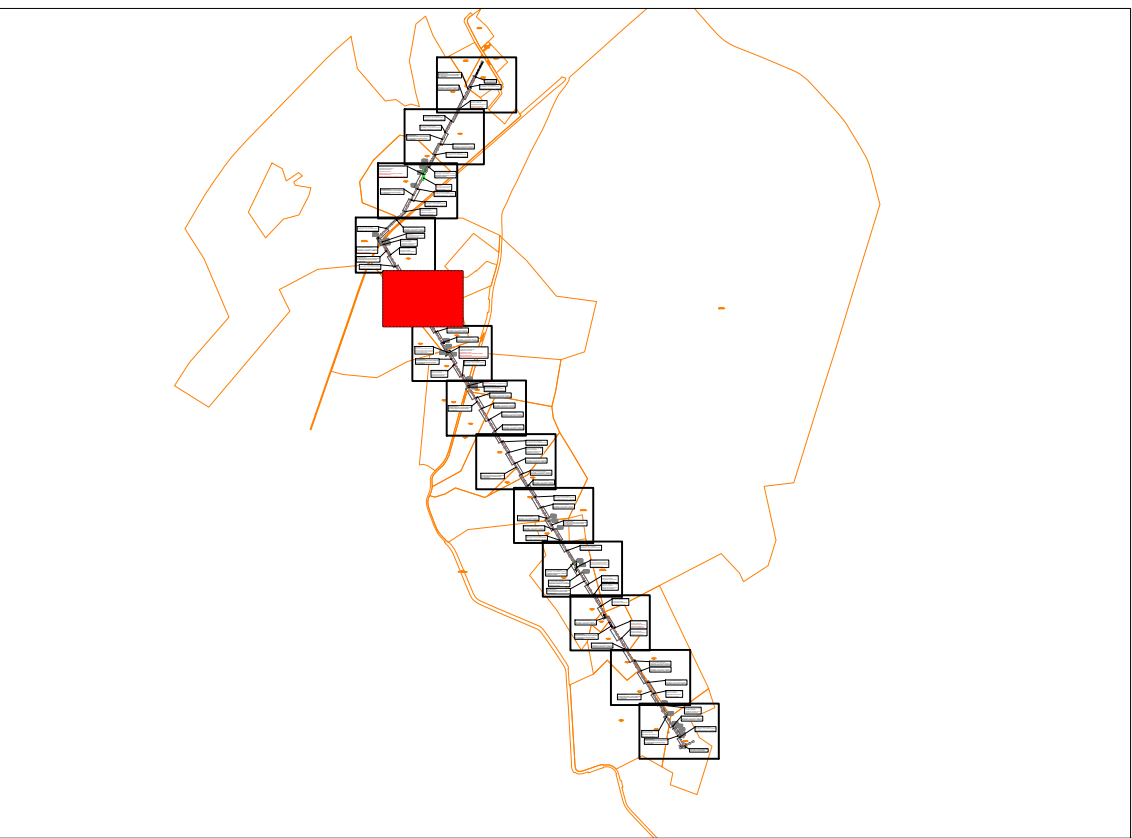
50401:001:1395
Lusti



50403:002:0191
Päri

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritav masti tõmmits
- Olemasolev masti tugi

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-271.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõusvat pinnas tihendada.



Tellijä:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 11.02.2025
Töö nimetus: TASUJA: MRJ liinilõigust mastide asendamine + BLL IP7448	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK5	Töö nr: 02/02/7448
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	Möötkava: 1:500	