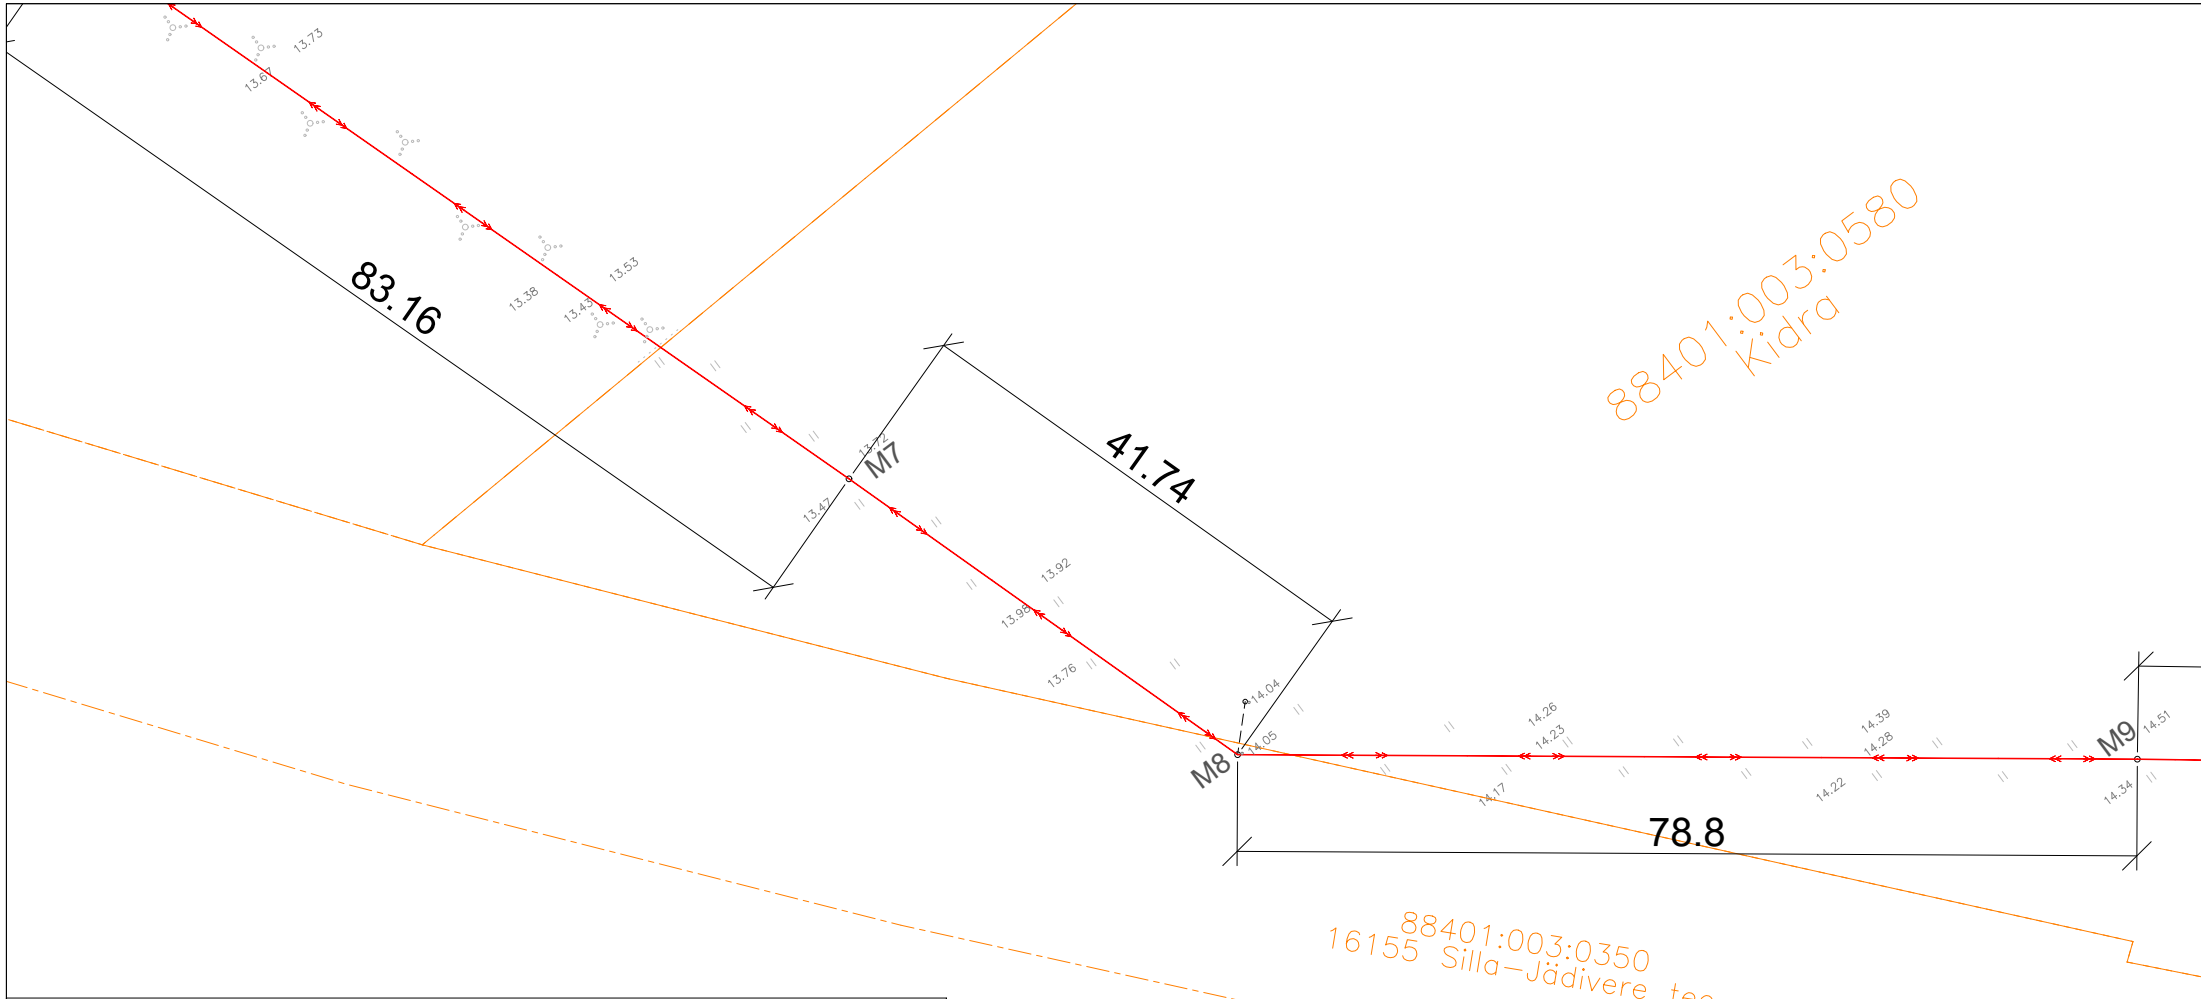
13.73
13.67
83.16
13.53
13.38
13.43
13.72
M7
13.47
41.74
13.92
13.98
13.76
14.04
14.05
M8
14.26
14.23
14.17
14.39
14.28
14.22
M9
14.51
14.34
78.8
88401:003:0580
Kidra
88401:003:0350
16155 Silla–Jädivere tee



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

○	Olemasolev puitmast
– – – –○	Olemasolev masti tugi
——	Kinnistu piir
——«—»——	Projekteeritud KP õhuliin

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-17.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

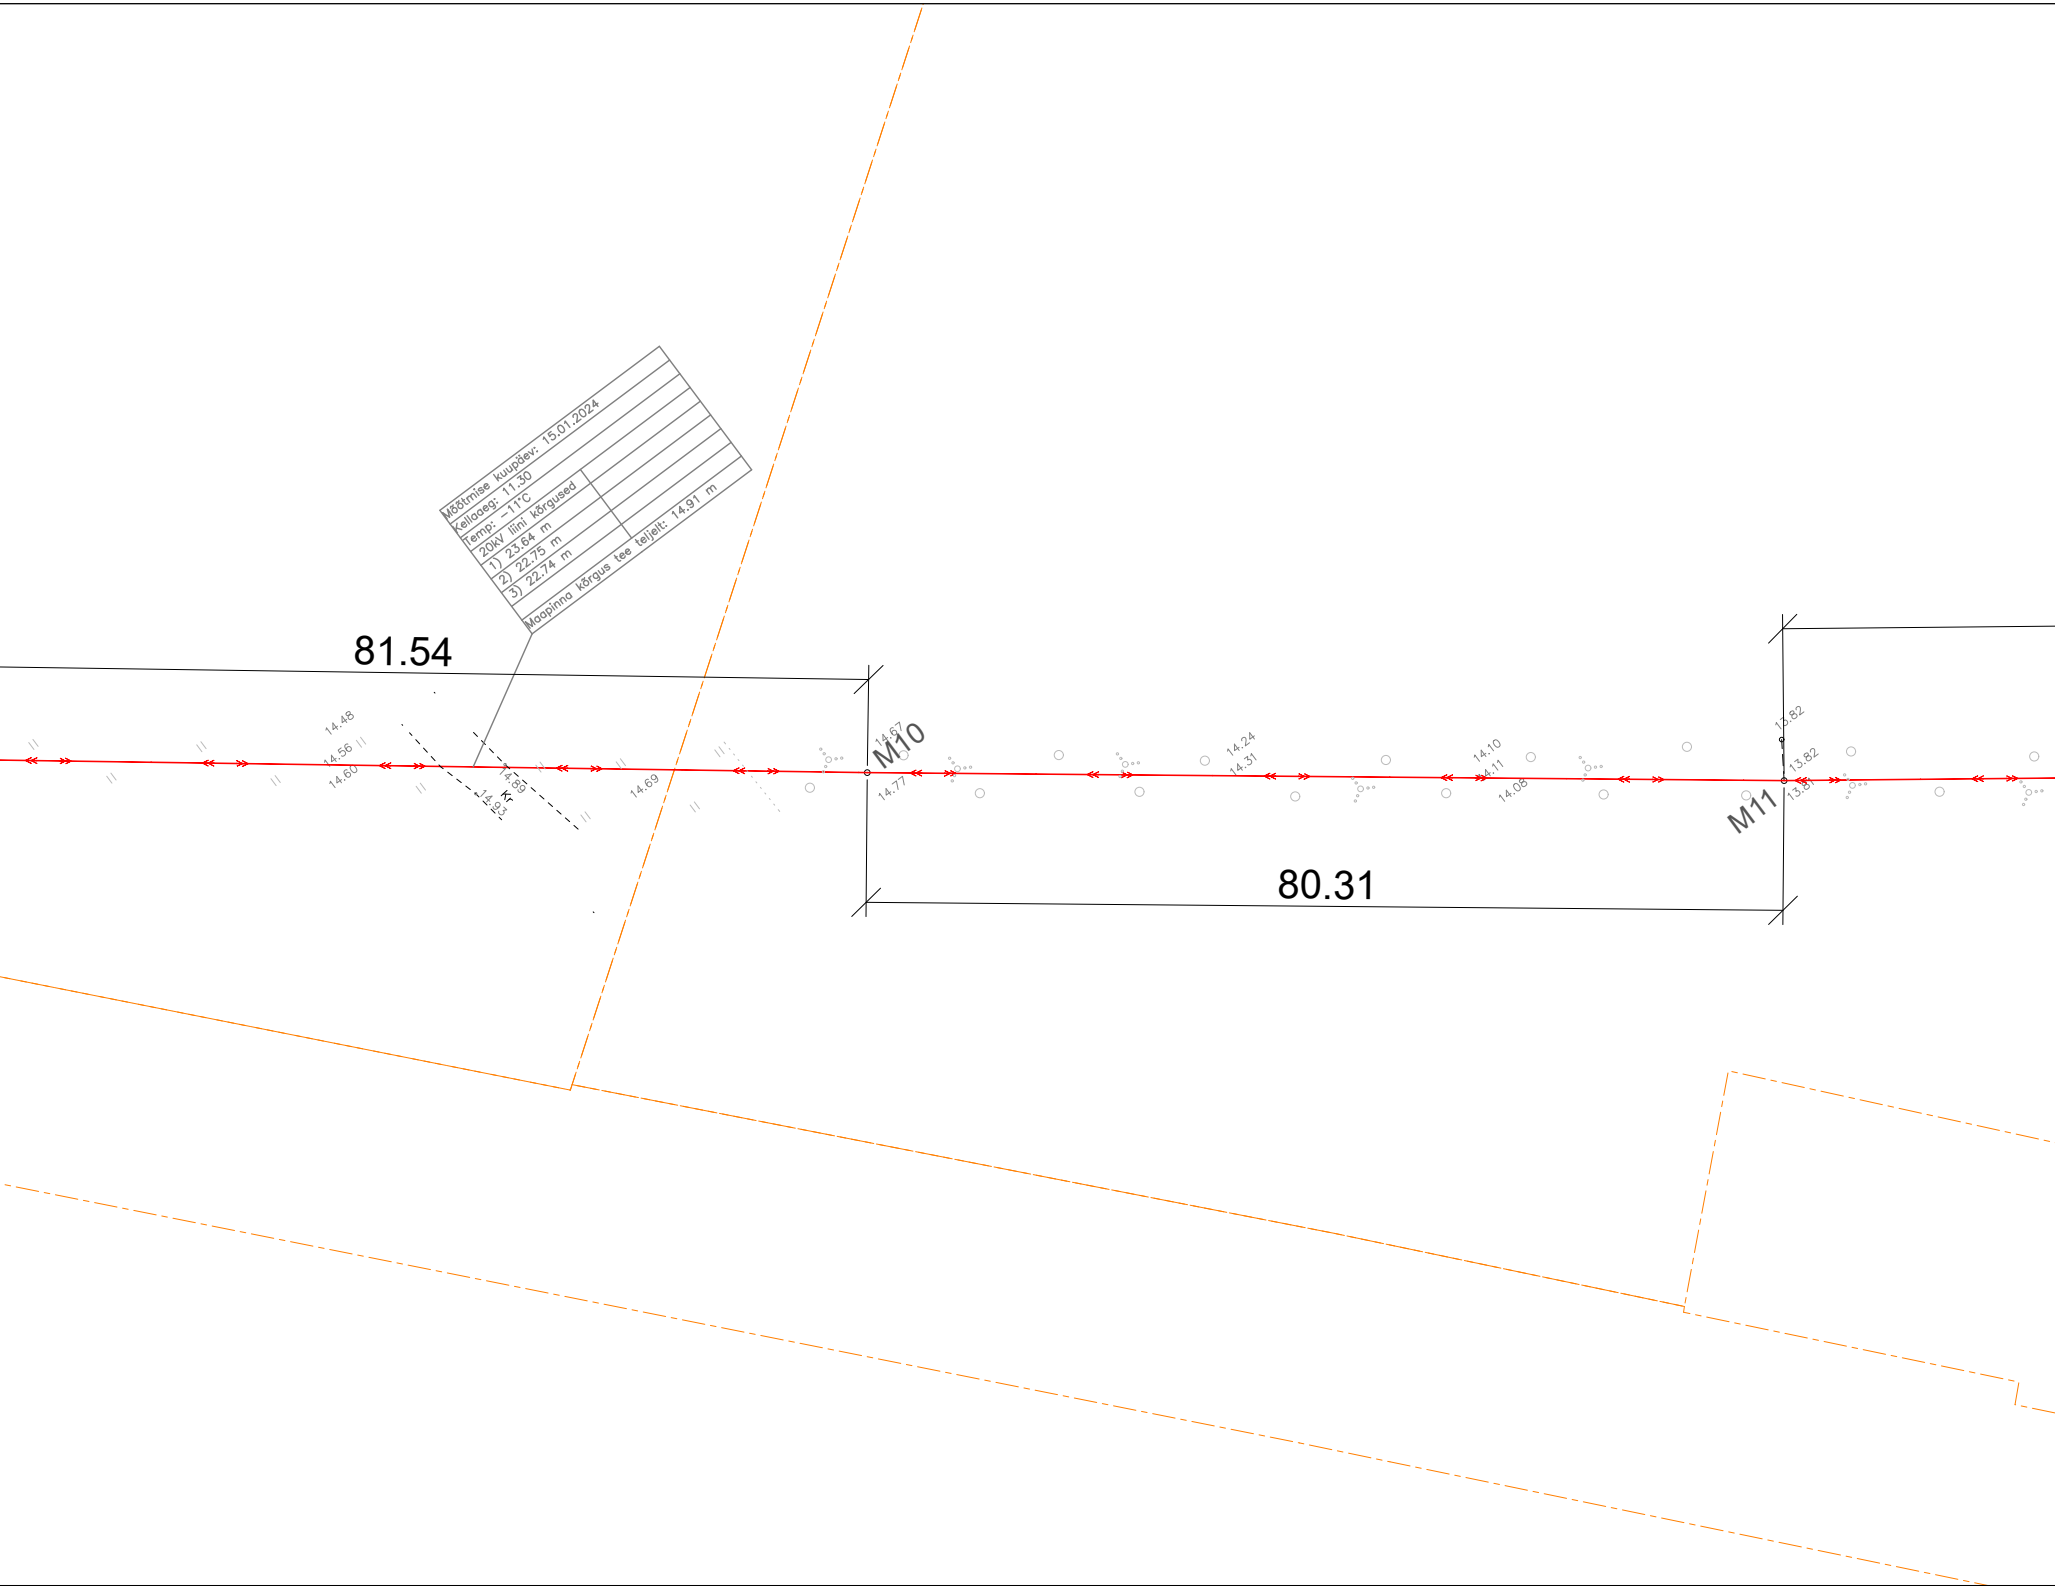
81.54
14.48
14.56
14.60
14.89
Kr
14.93
14.69
14.67
M10
14.77
14.24
14.31
14.10
14.11
14.08
13.82
13.82
13.81
M11
80.31

Mõõtmise kuupäev: 15.01.2024
Kellaaeg: 11.30
Temp: −11°C
20kV liini kõrgused
1) 23.64 m
2) 22.75 m
3) 22.74 m
Maapinna kõrgus tee teljelt: 14.91 m

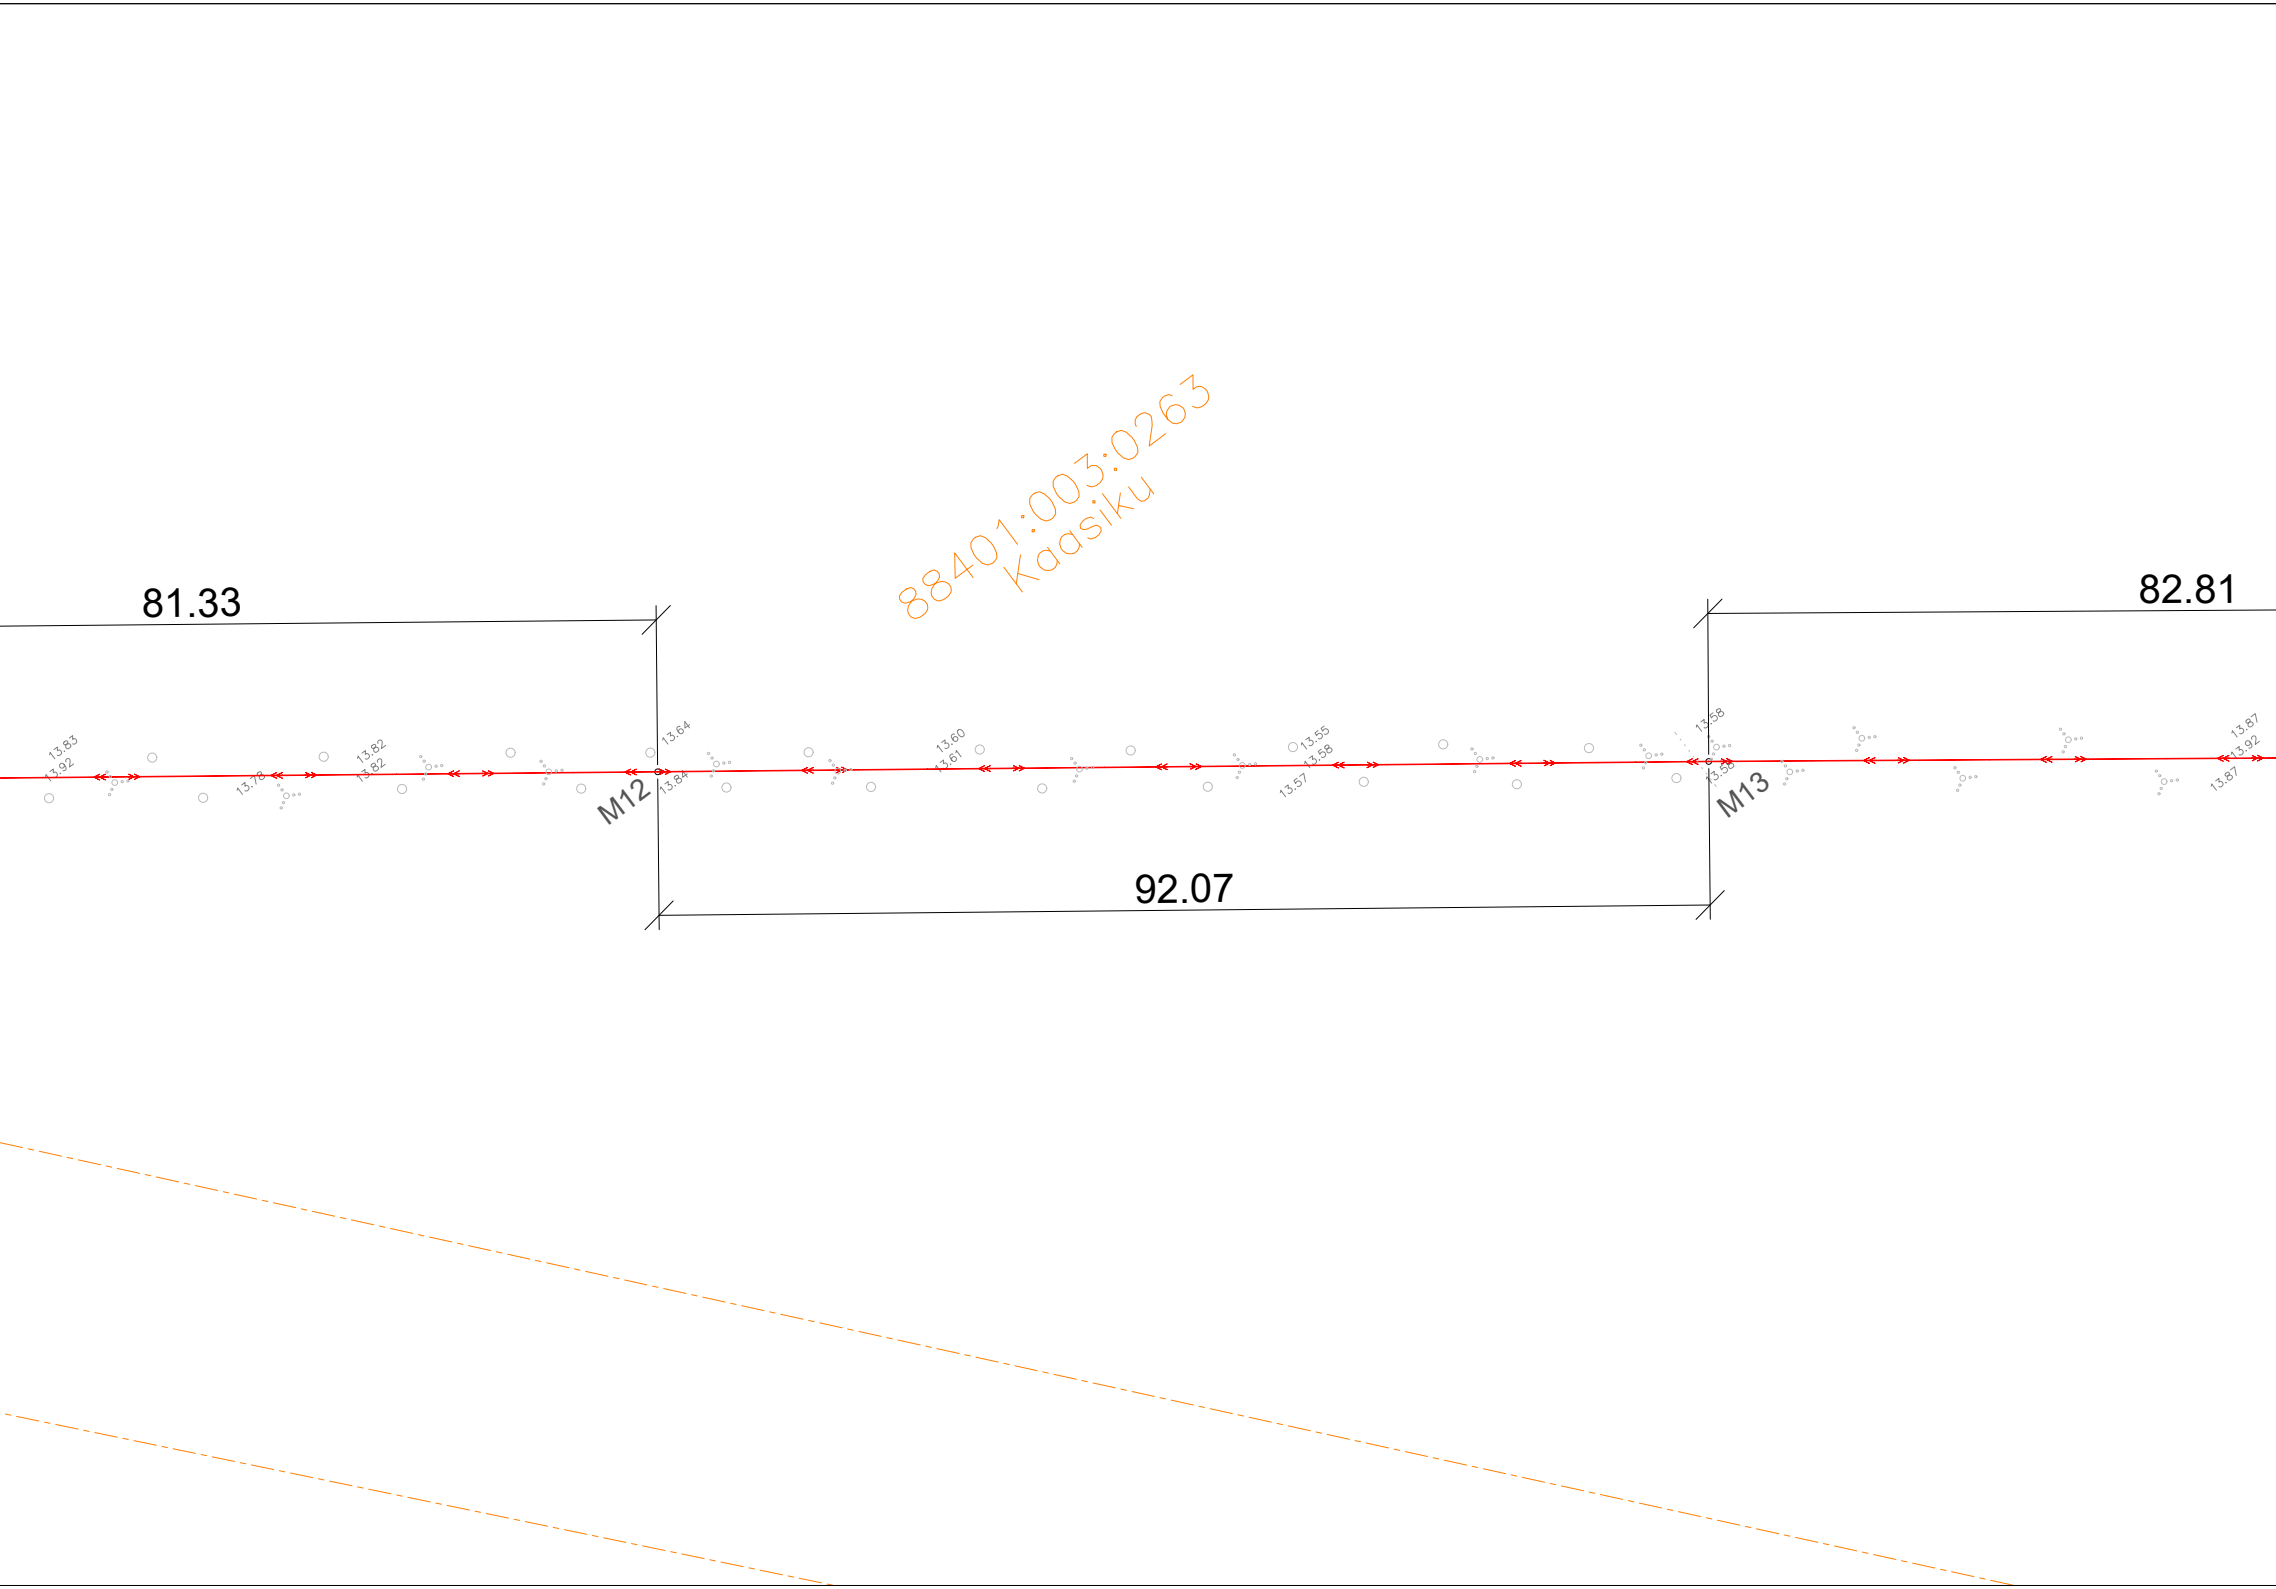
88401:003:0263
Kaasiku
81.33
82.81
92.07
M12
M13
13.83
13.92
13.78
13.82
13.82
13.64
13.84
13.60
13.61
13.55
13.58
13.57
13.58
13.58
13.87
13.92
13.87

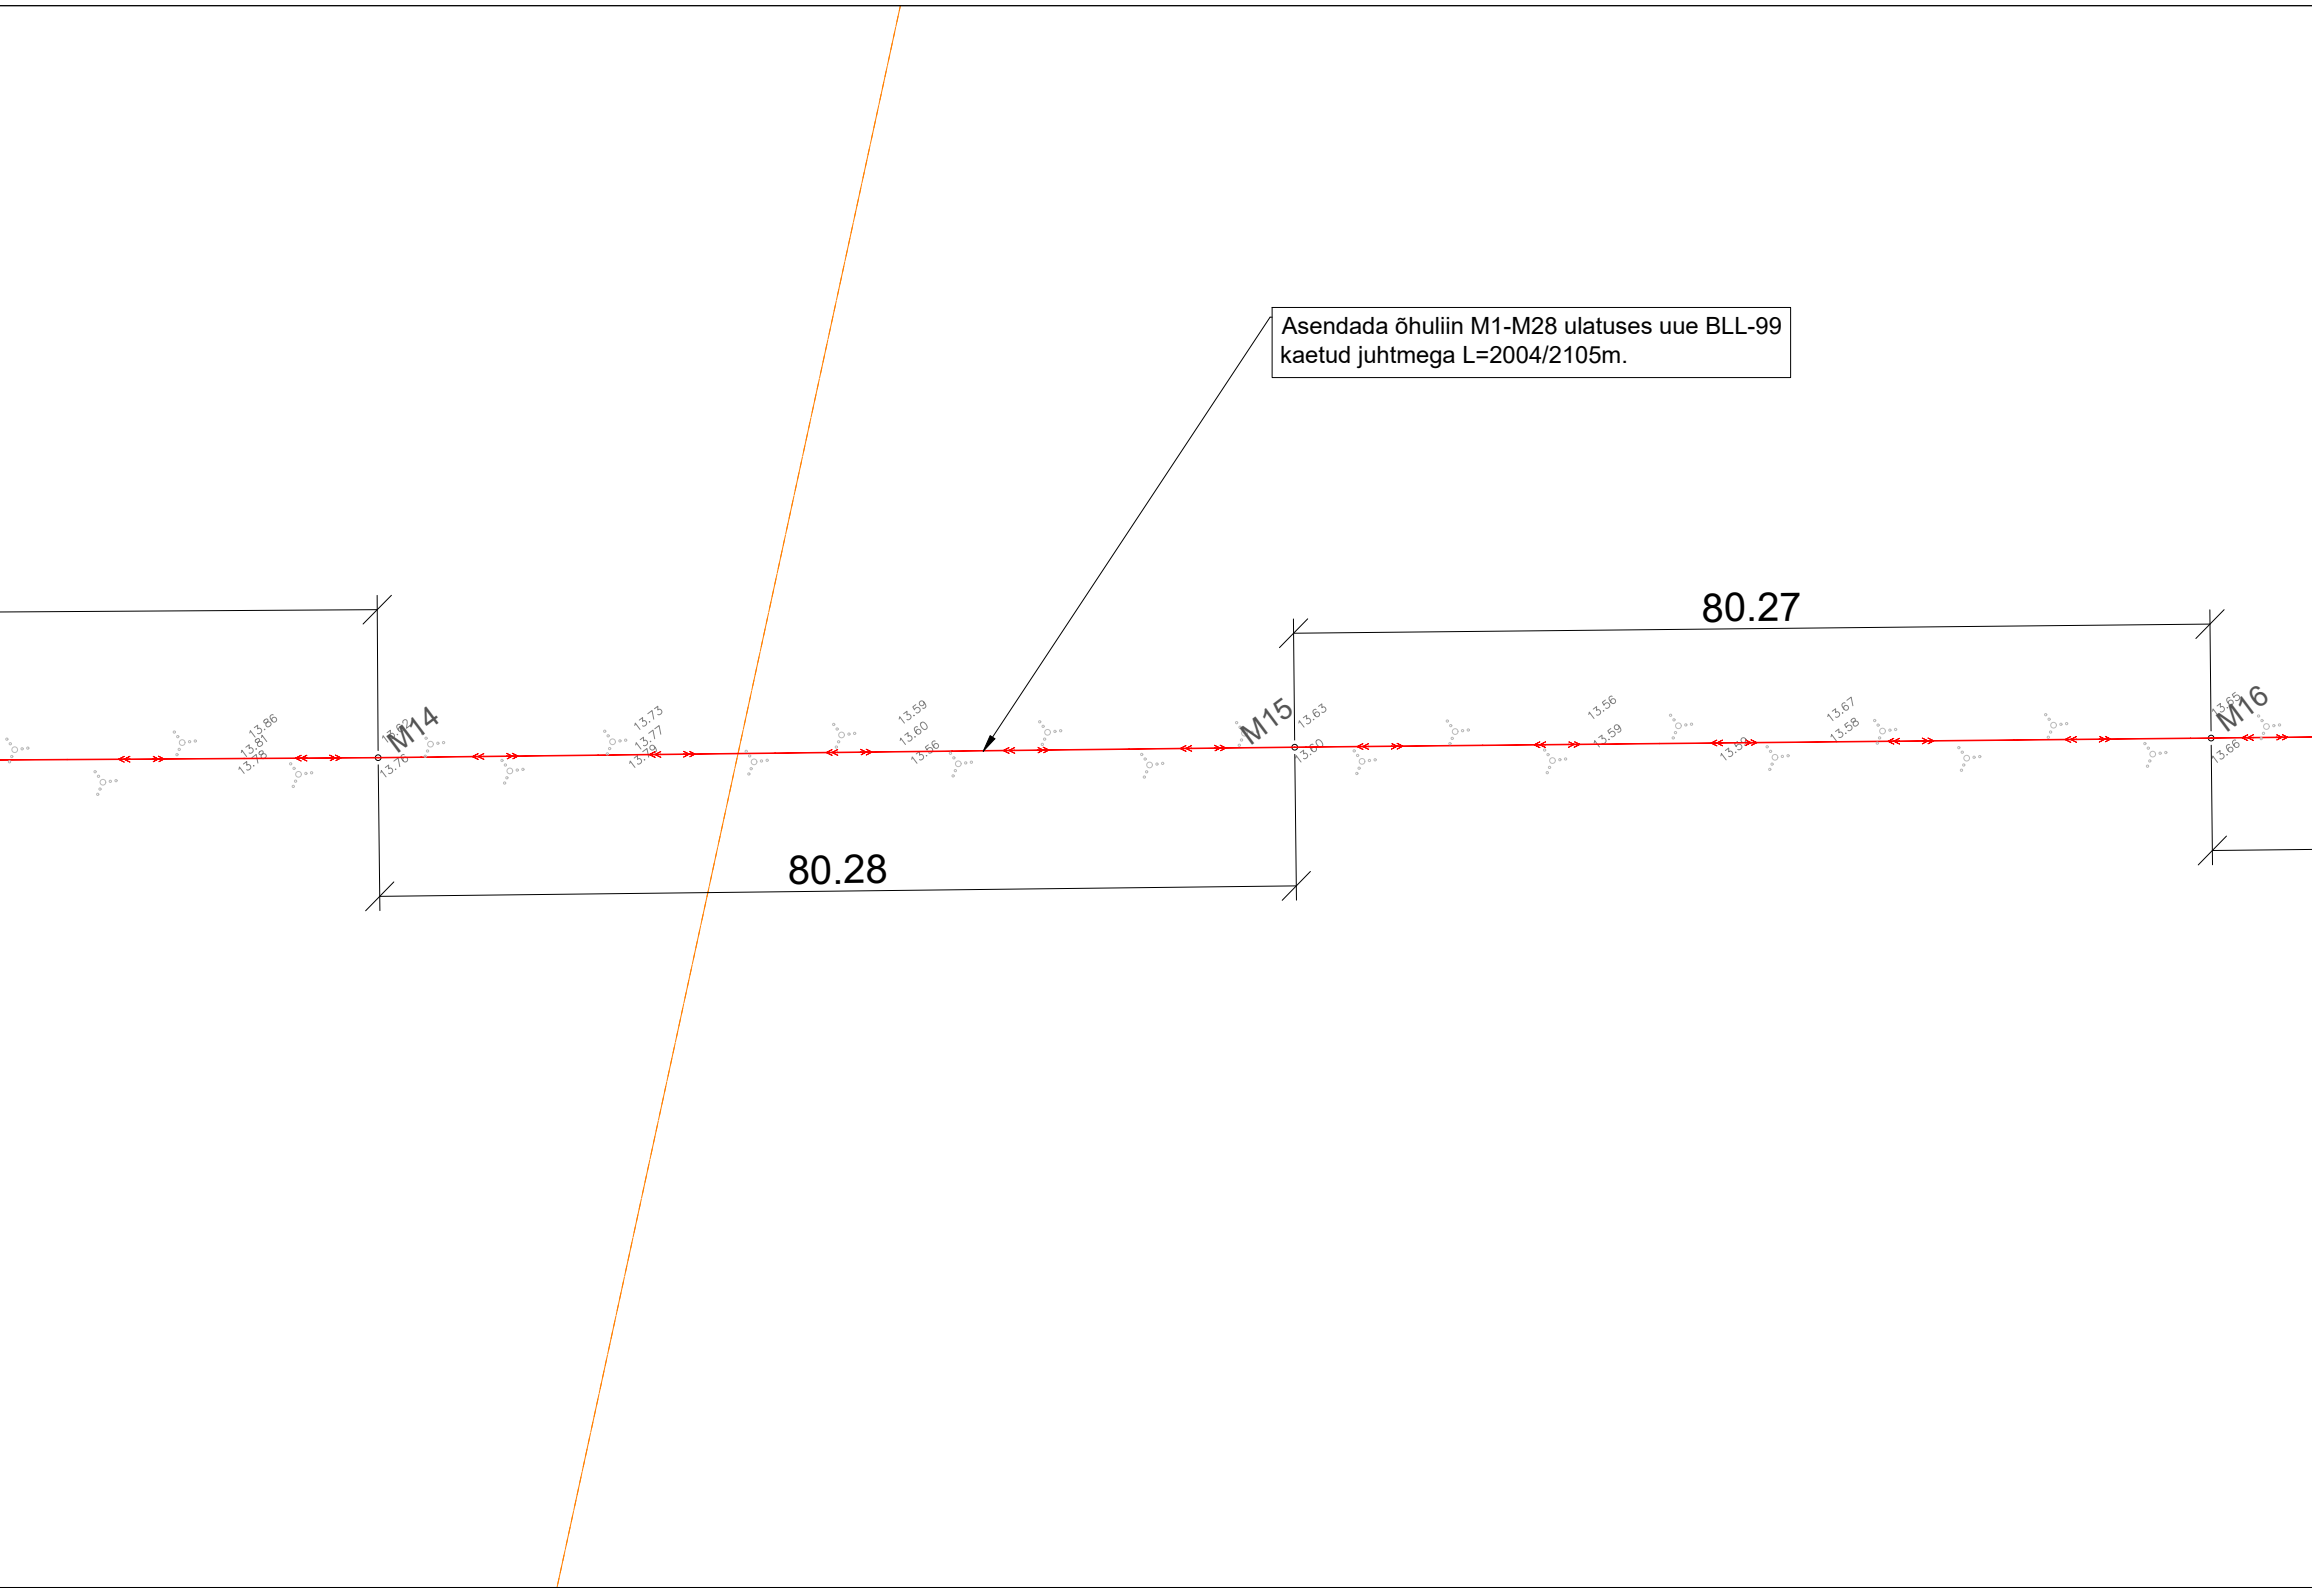
M14
M15
M16
80.28
80.27

Asendada õhuliin M1-M28 ulatuses uue BLL-99 kaetud juhtmega L=2004/2105m.

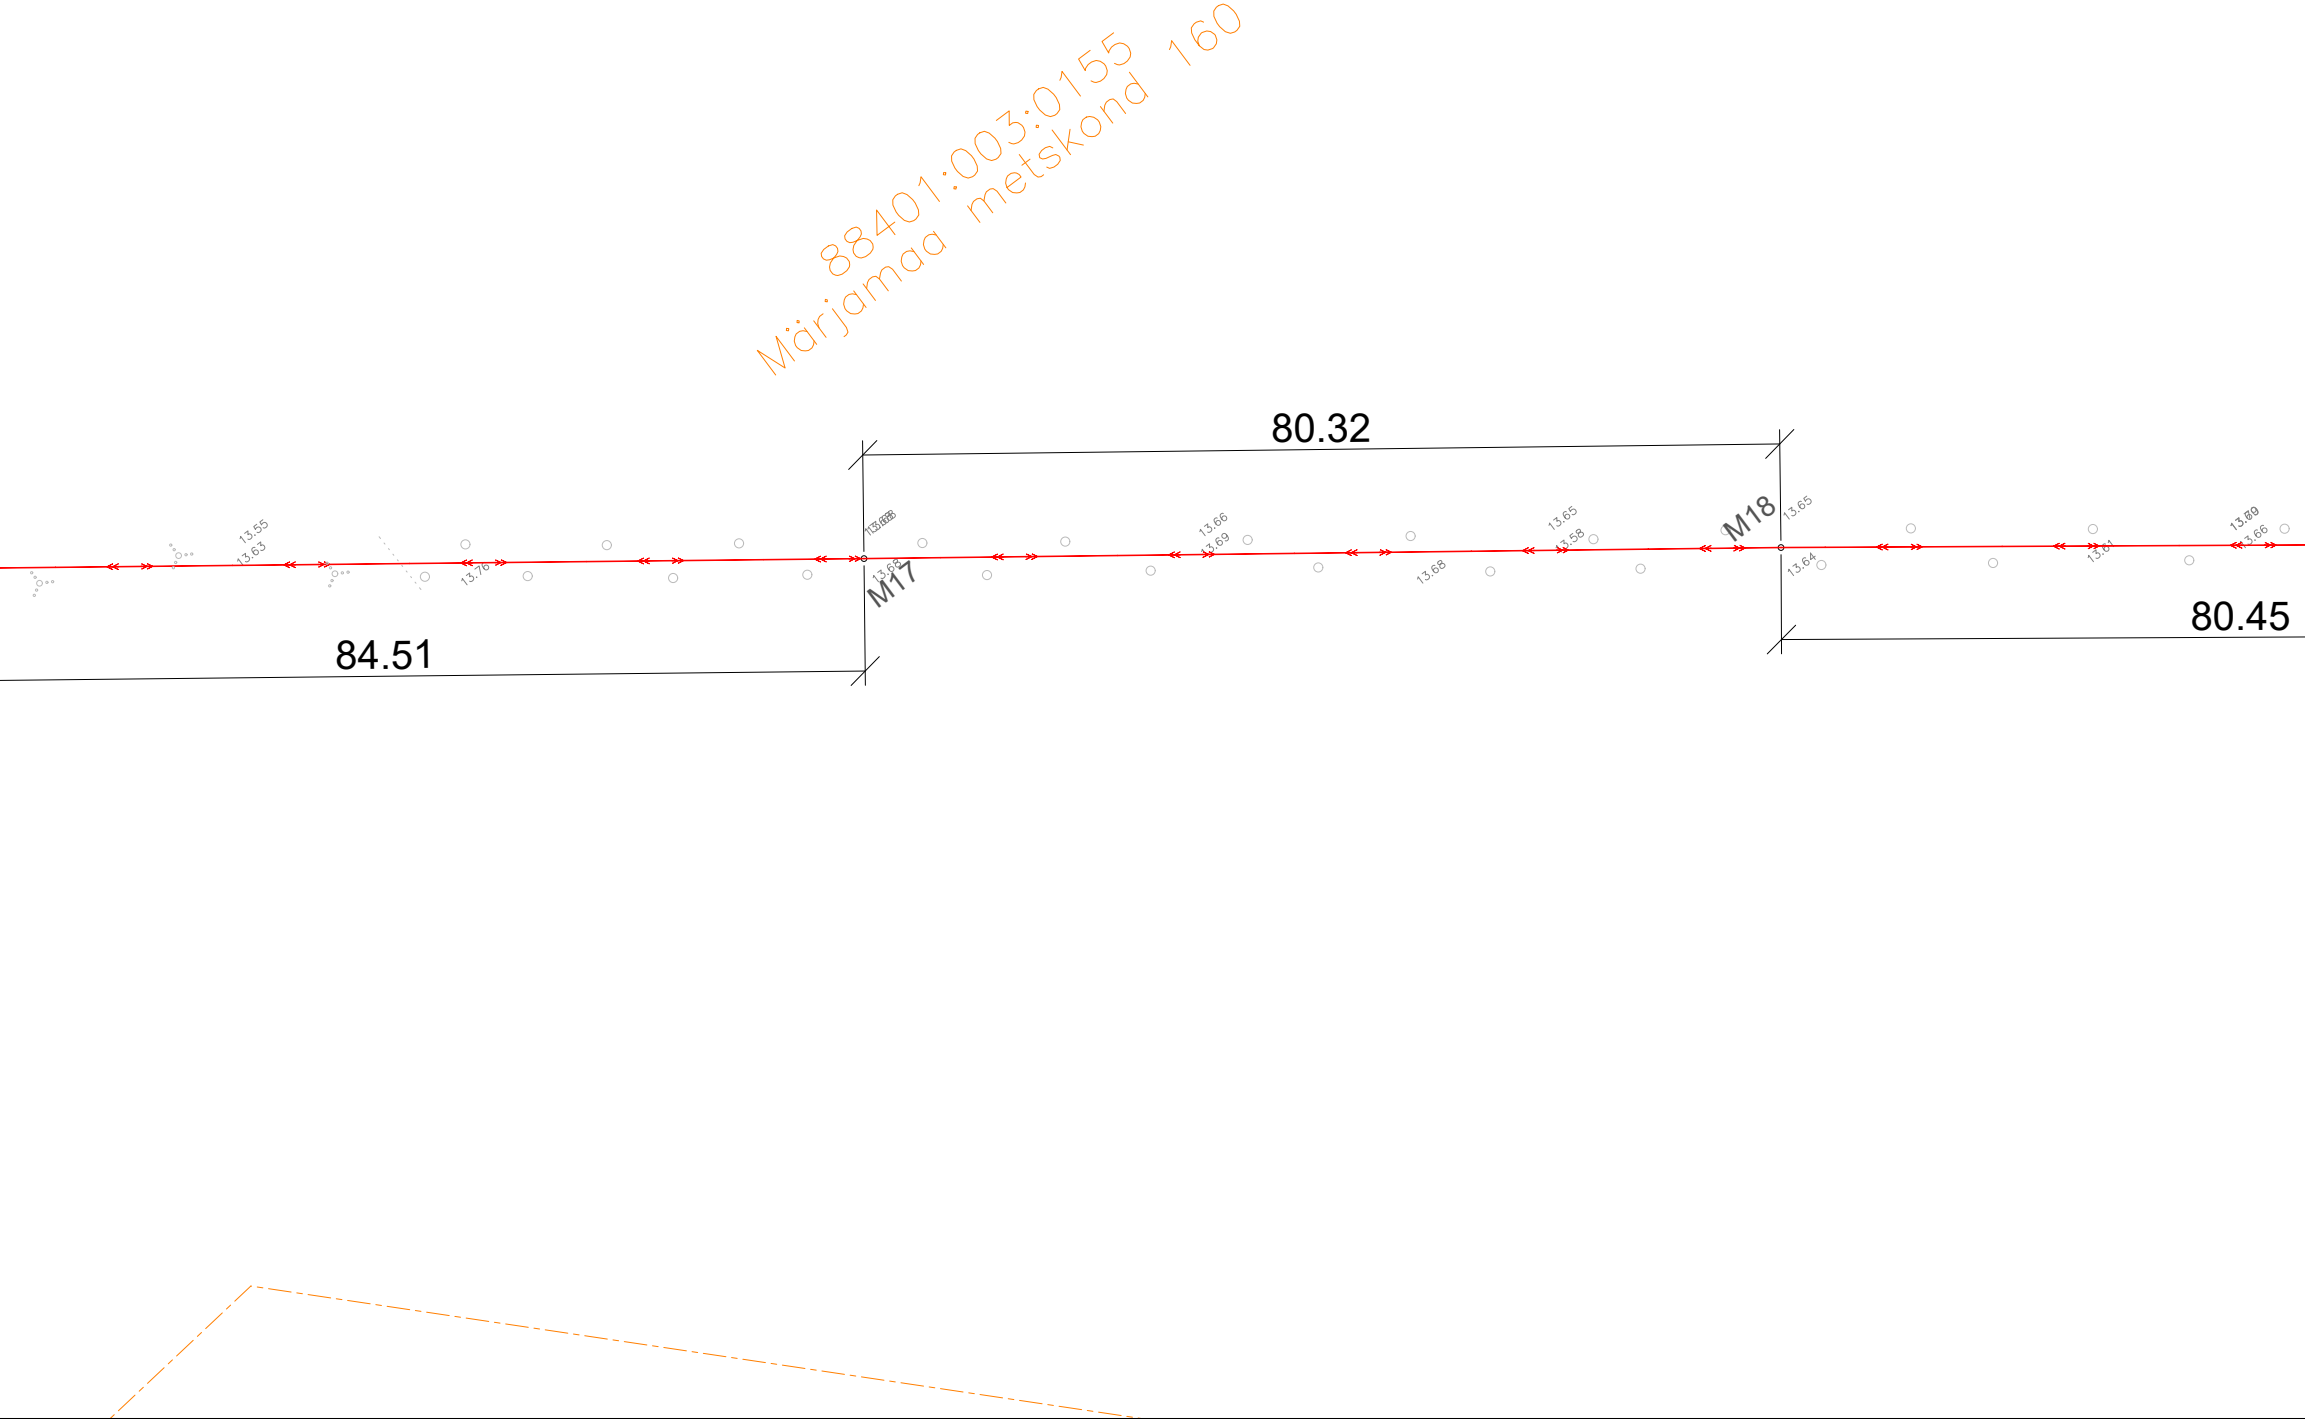
88401:003:0155
Märjamaa metskond 160
80.32
13.55
13.63
13.76
13.68
M17
84.51
13.66
13.69
13.68
13.65
13.58
M18
13.65
13.64
13.61
13.66
80.45

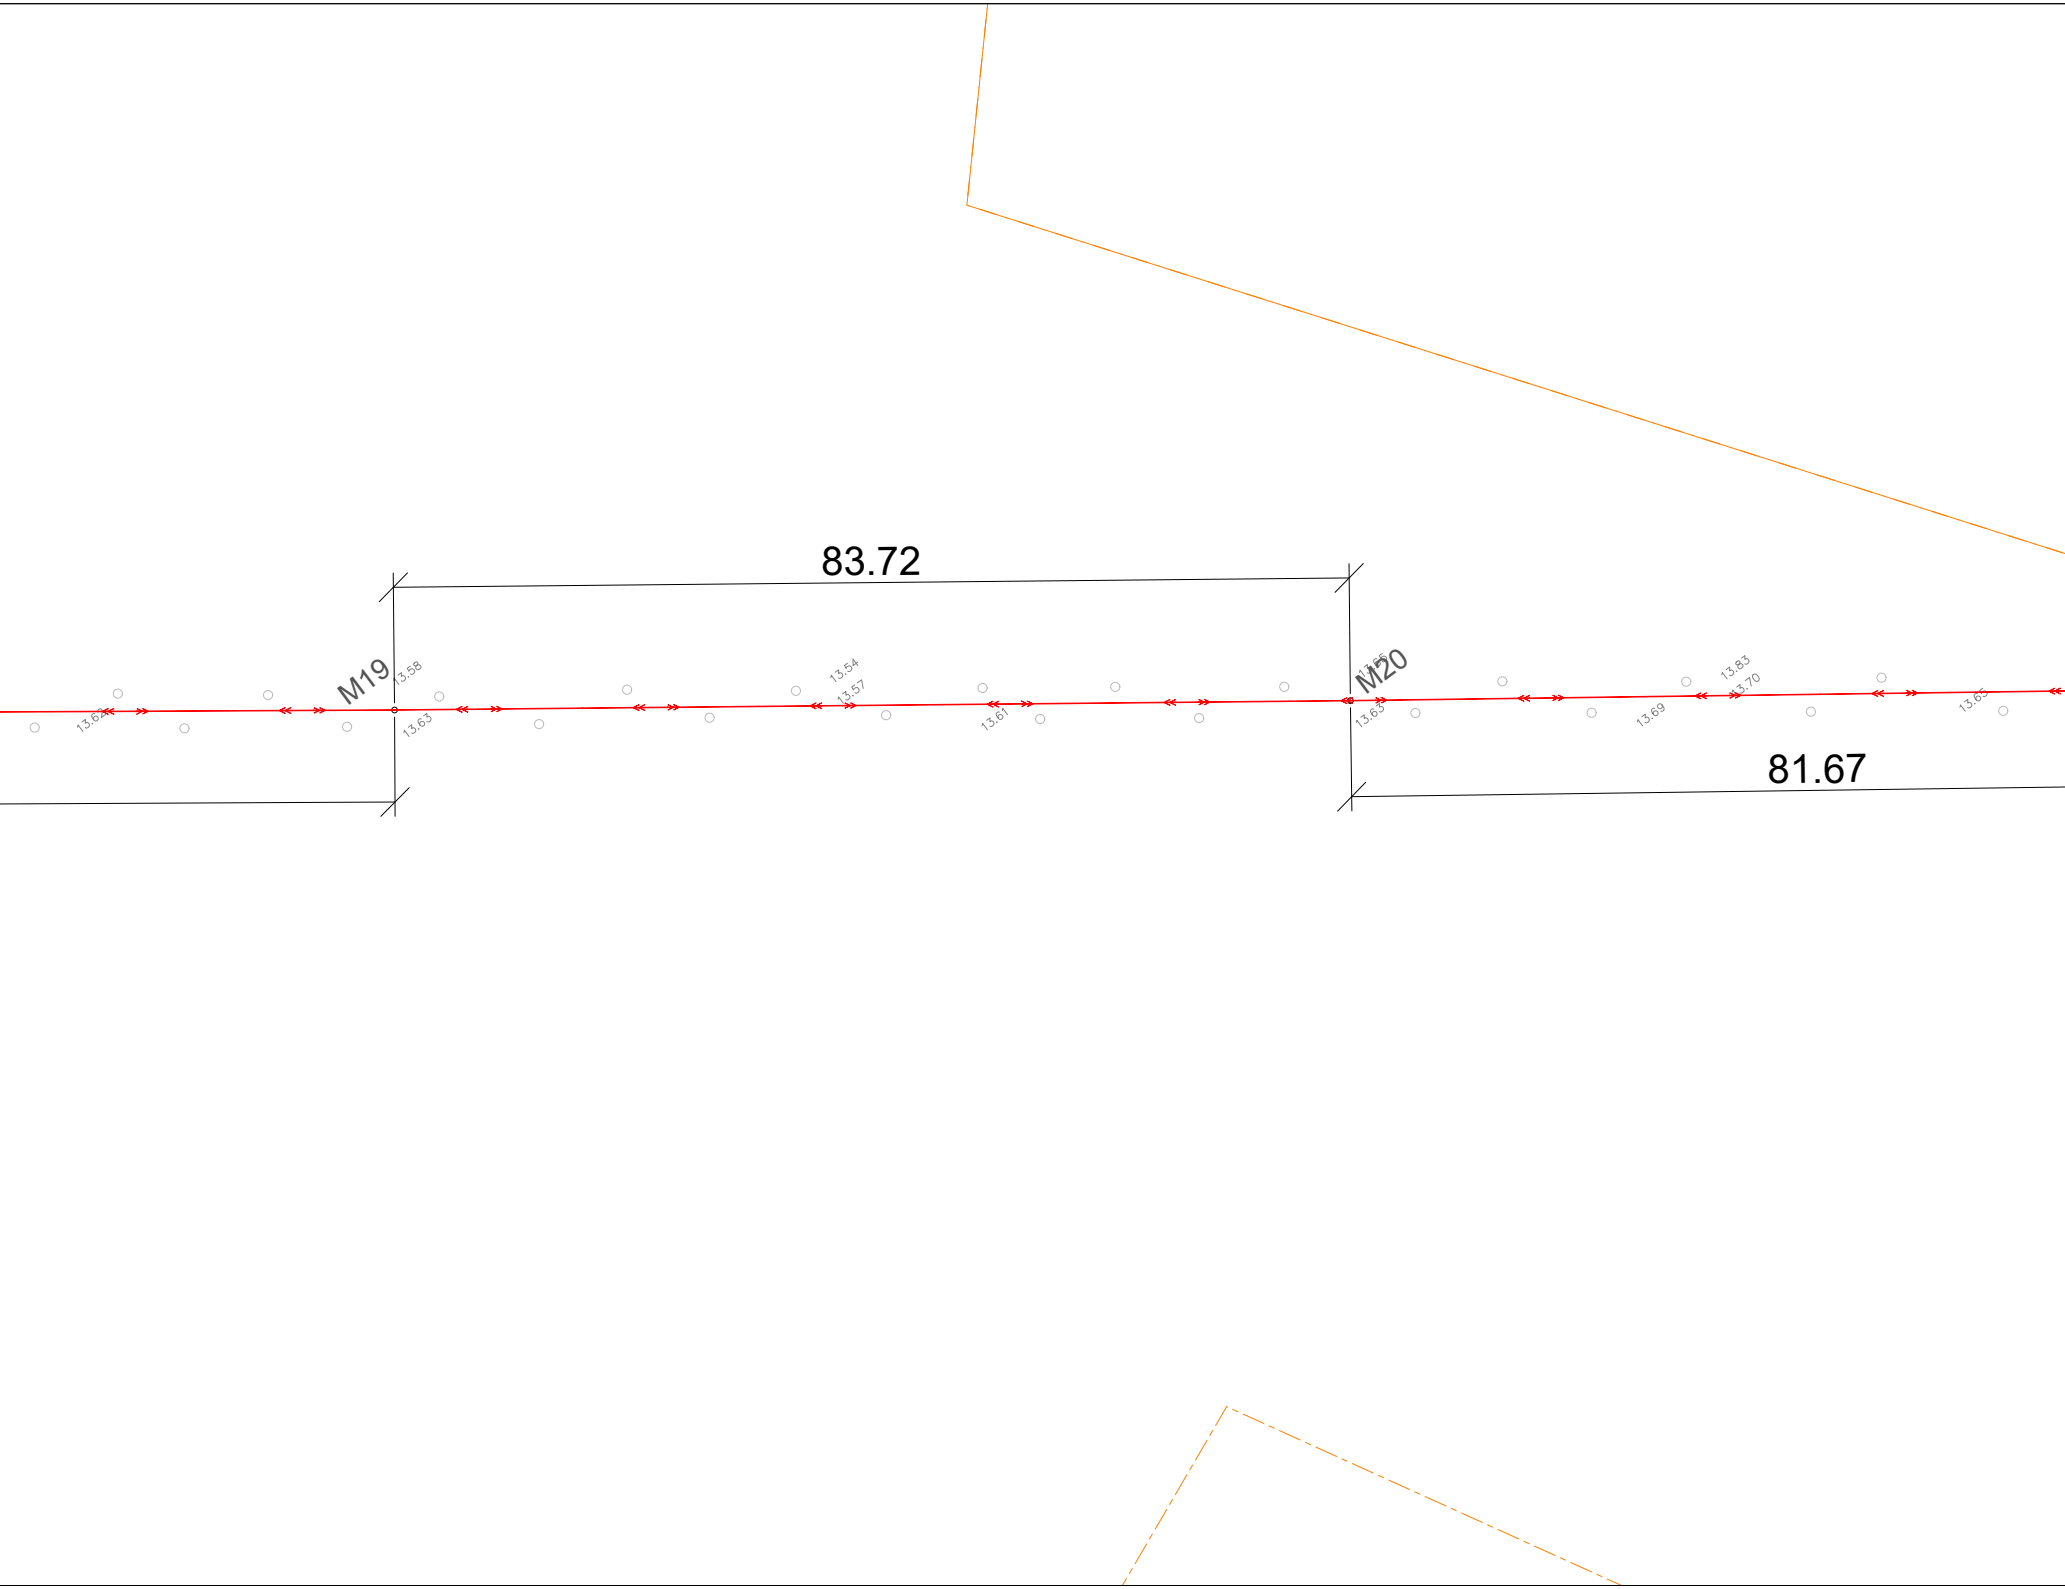
83.72
M19
13.58
13.62
13.63
13.54
13.57
13.61
M20
13.65
13.63
13.83
13.70
13.69
13.65
81.67

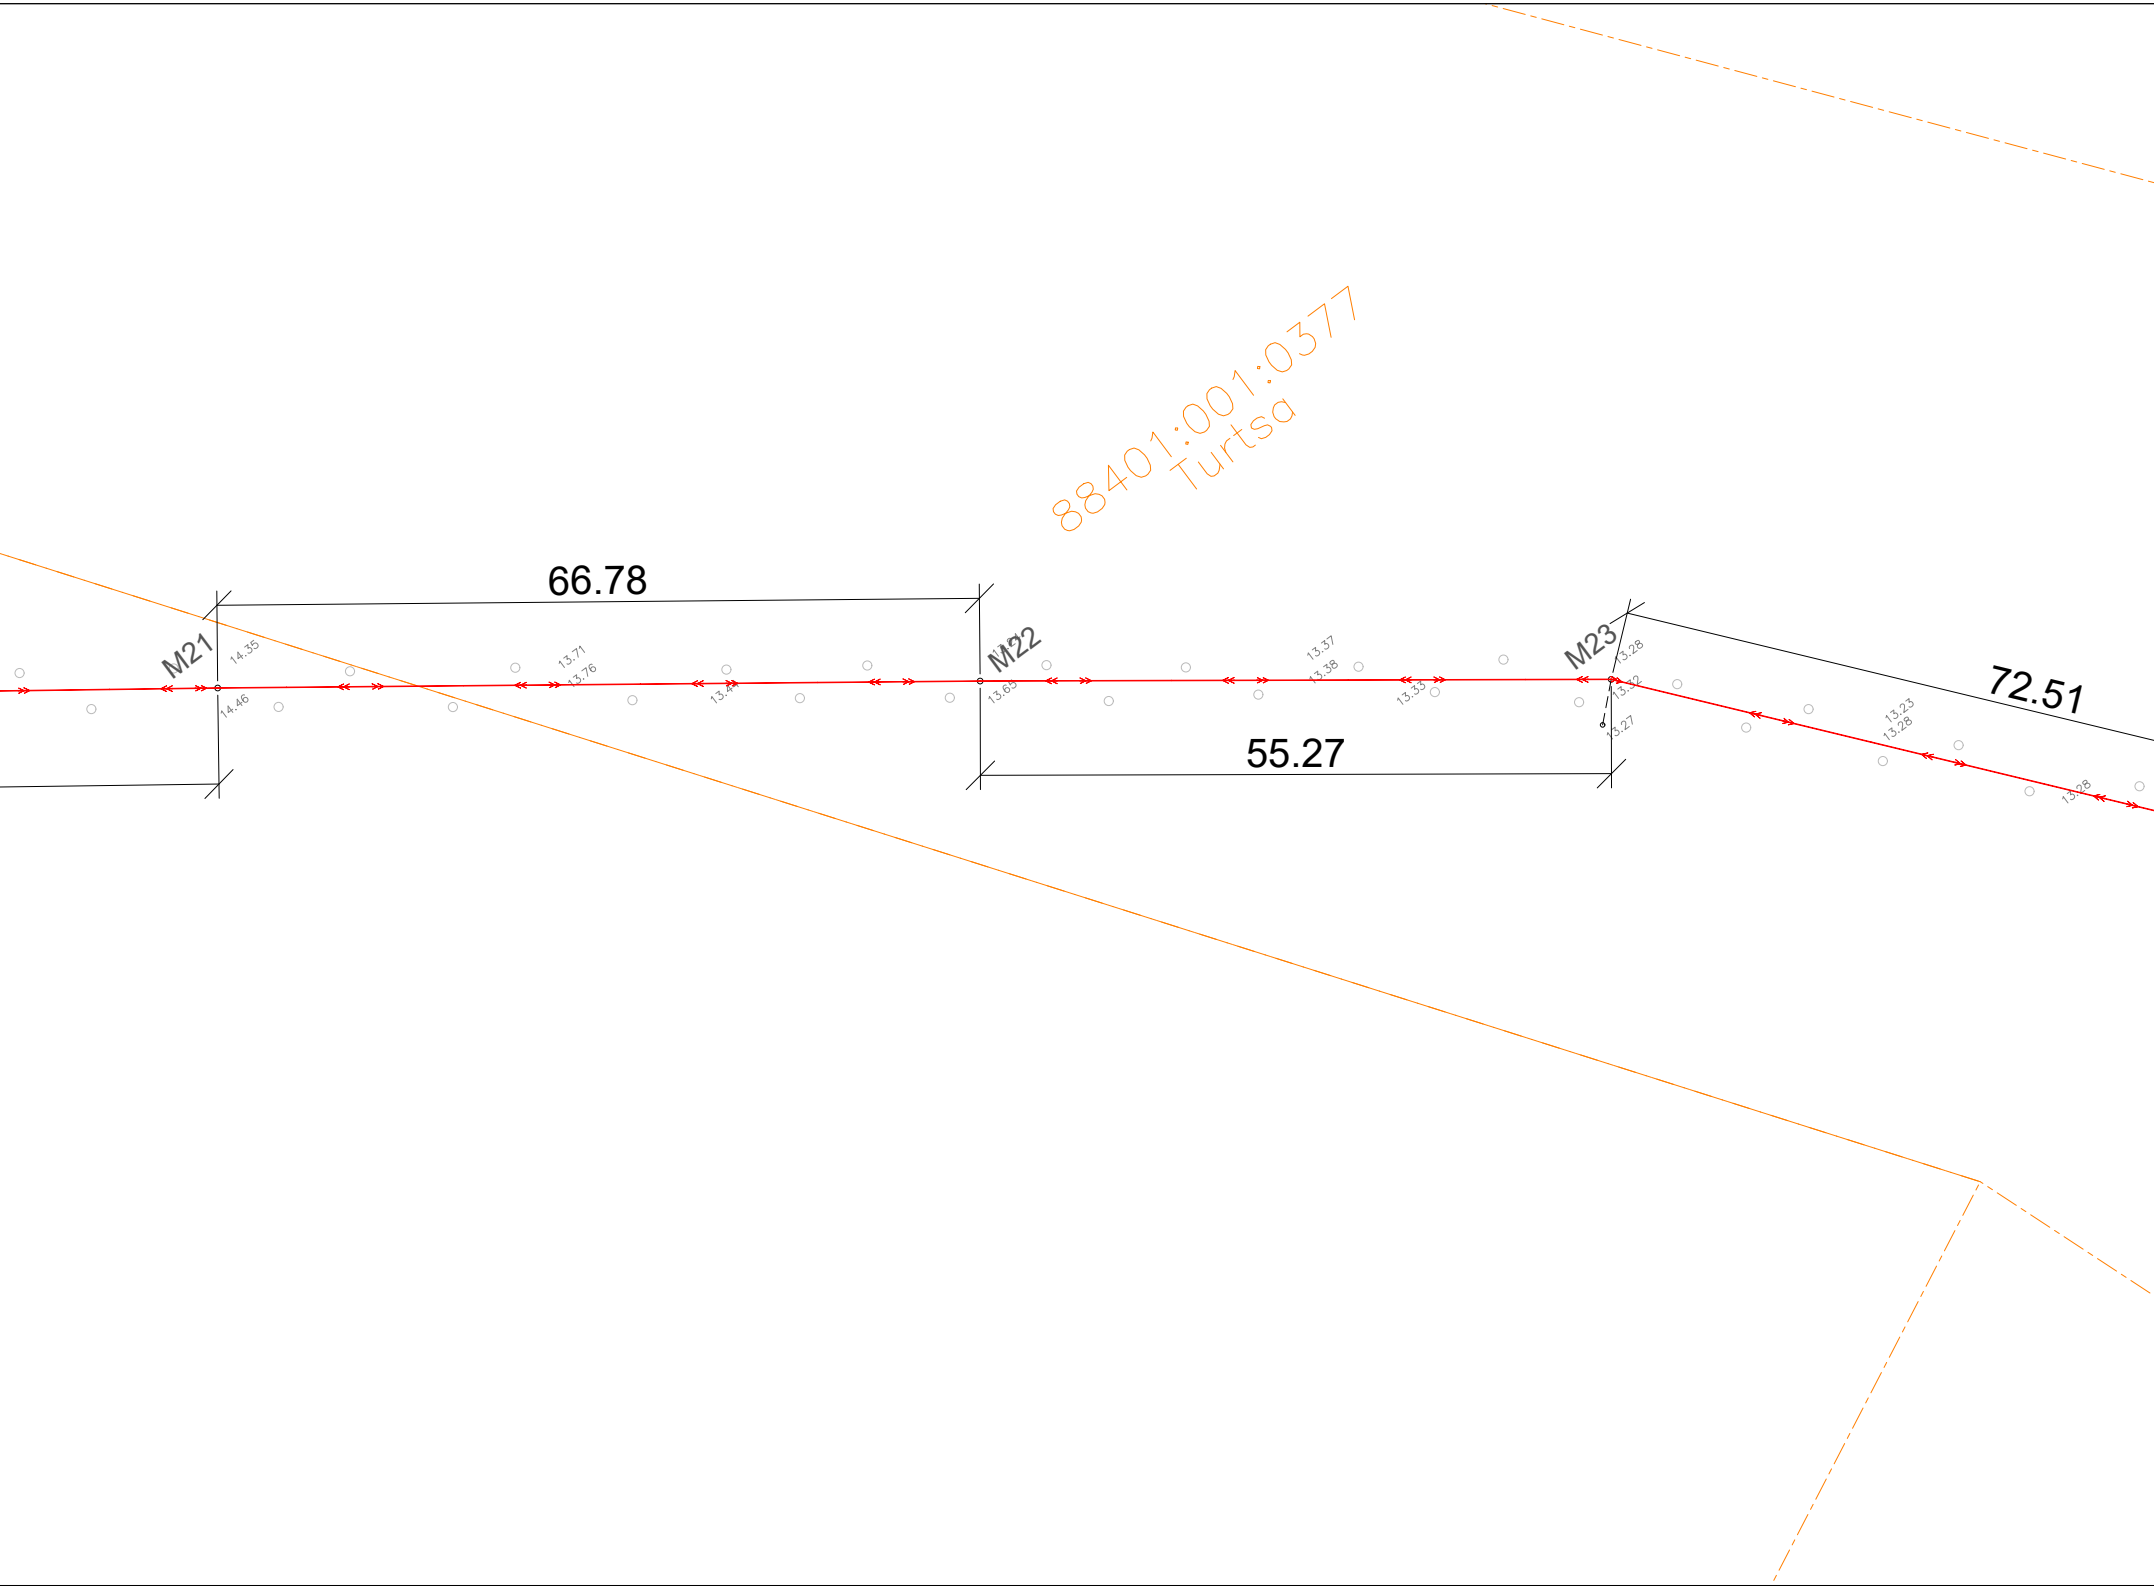
88401:001:0377
Turtsa
66.78
55.27
72.51
M21
M22
M23
14.35
14.46
13.71
13.76
13.44
13.65
13.37
13.38
13.33
13.28
13.32
13.27
13.23
13.28
13.28

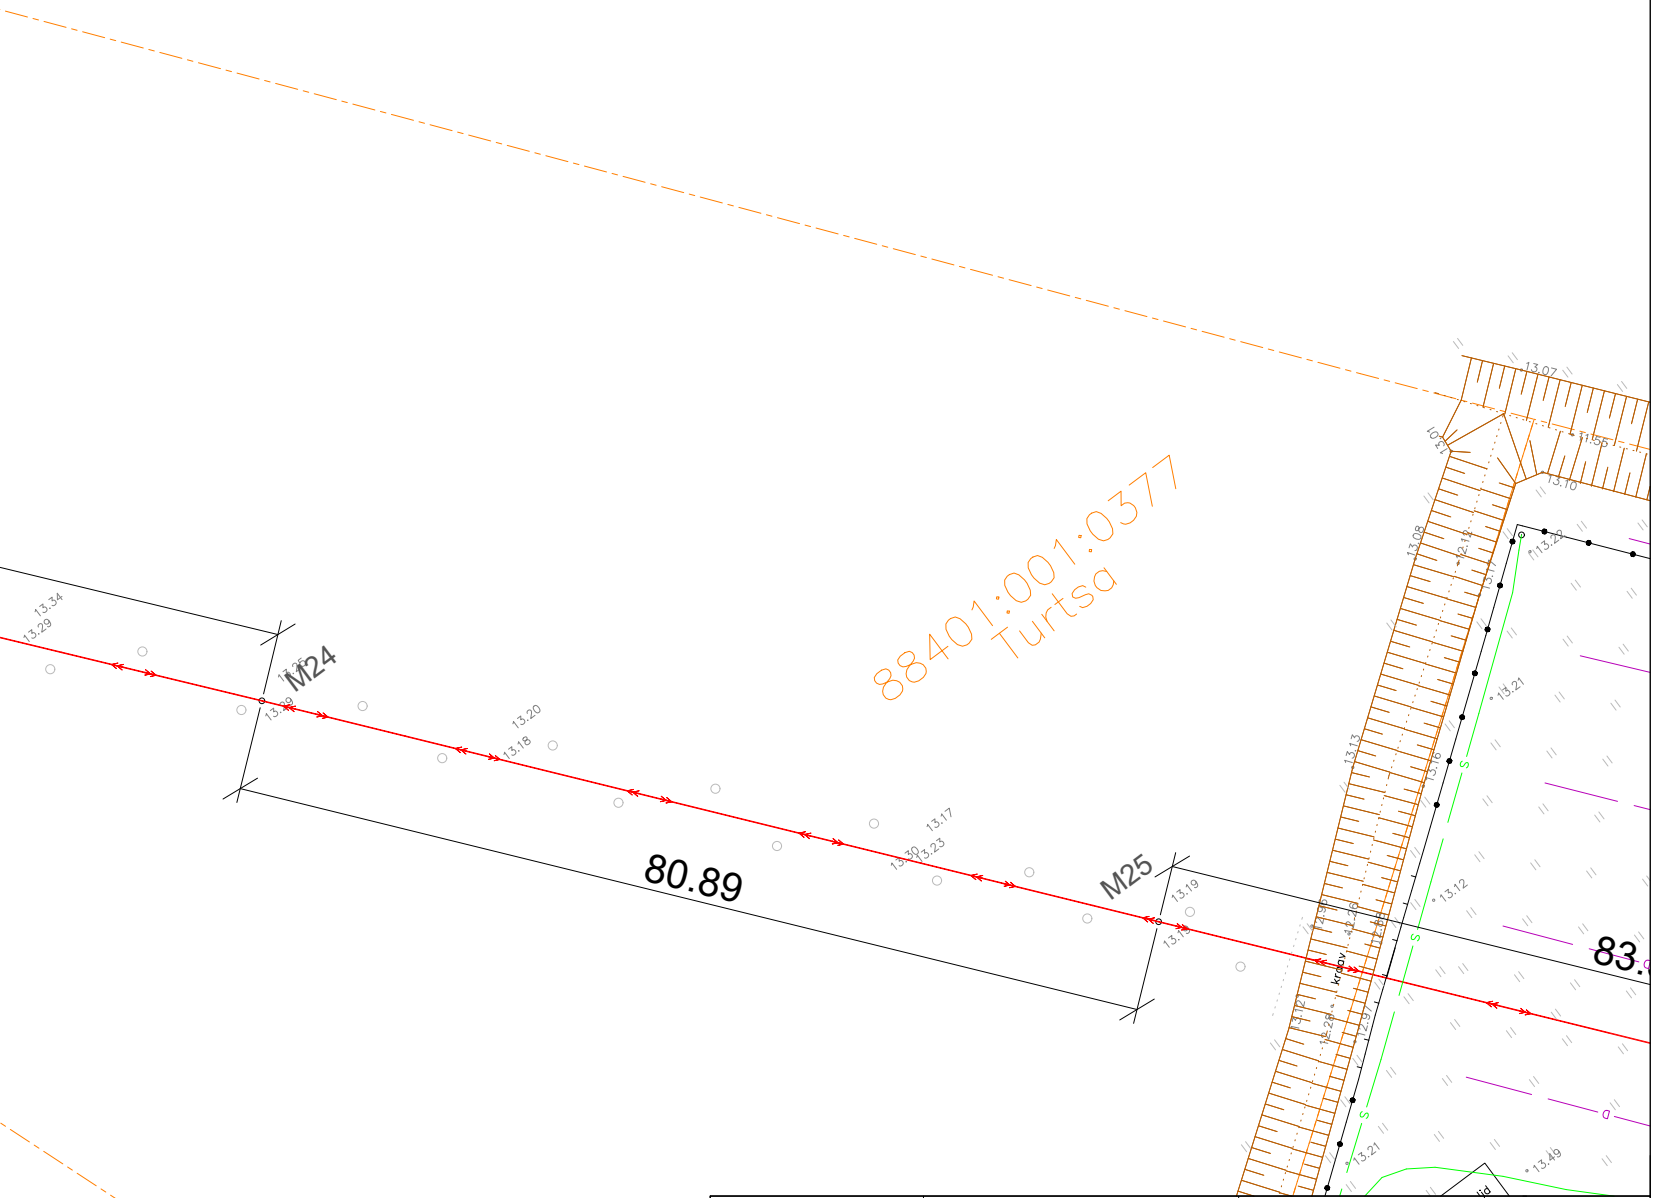
88401:001:0377
Turtsa
M24
M25
80.89
kraav
13.34
13.29
13.20
13.18
13.17
13.30
13.23
13.19
13.07
13.55
13.10
13.08
13.22
13.21
13.13
13.16
13.12
13.21
13.49

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 12.02.2024 Töö nr: 02/05/0603
Töö nimetus:	Elektritootja (500kW ja üle) tingimuste muutmine Turtsapõllu, Vigala-Vanamõisa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC0603	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK2 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	