


$I_k=281A$
 $\Delta U=2,9\%$

Kestla elamud:(Kohtla-Järve)

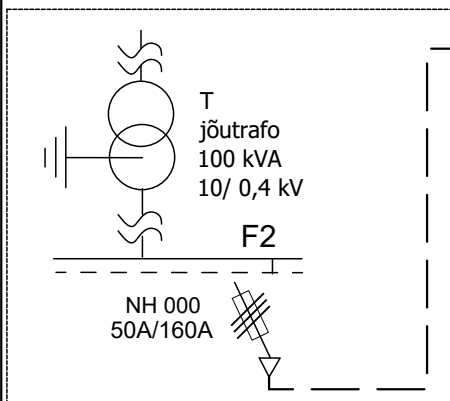


F2/M1

4xA-25
L=147m

F2/M4

Tüüpskeem 1A 63A
LK235164
(vundamendil)

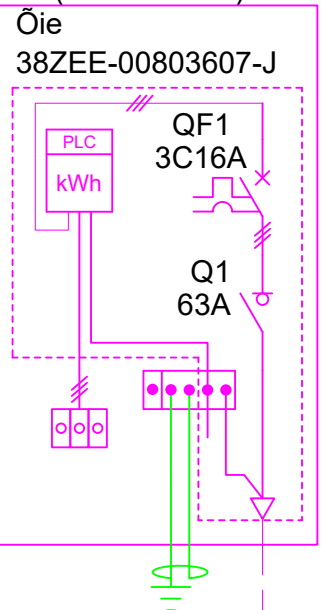

MPL437726
AXPK 4x50
L=98m

TINGMÄRGID

- Projekteeritud seadmed
- 1W1 — Projekteeritud 0,4kv maakaabel
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolevad seadmed
- — — — Olemasolevad kaablid

Projekt:		Tellija:	
Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Õie kinnistu elektriliitumine		Elektrilevi OÜ	
Joonis:		Töö nr:	
Elektriskeem		LC3463	
		Joonise nr:	
		LC3463-2	
Mõõtkava:		-	Leht
Stadium:		TP	1



AS Connecto Eesti
Registrikood: 10722319
Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100
info@connecto.ee
www.connecto.ee

Projekteeris Erki Pääro
Kontrollis Priit Mürsepp

Mõõtkava: - Leht Lehti
Stadium: TP 1 1