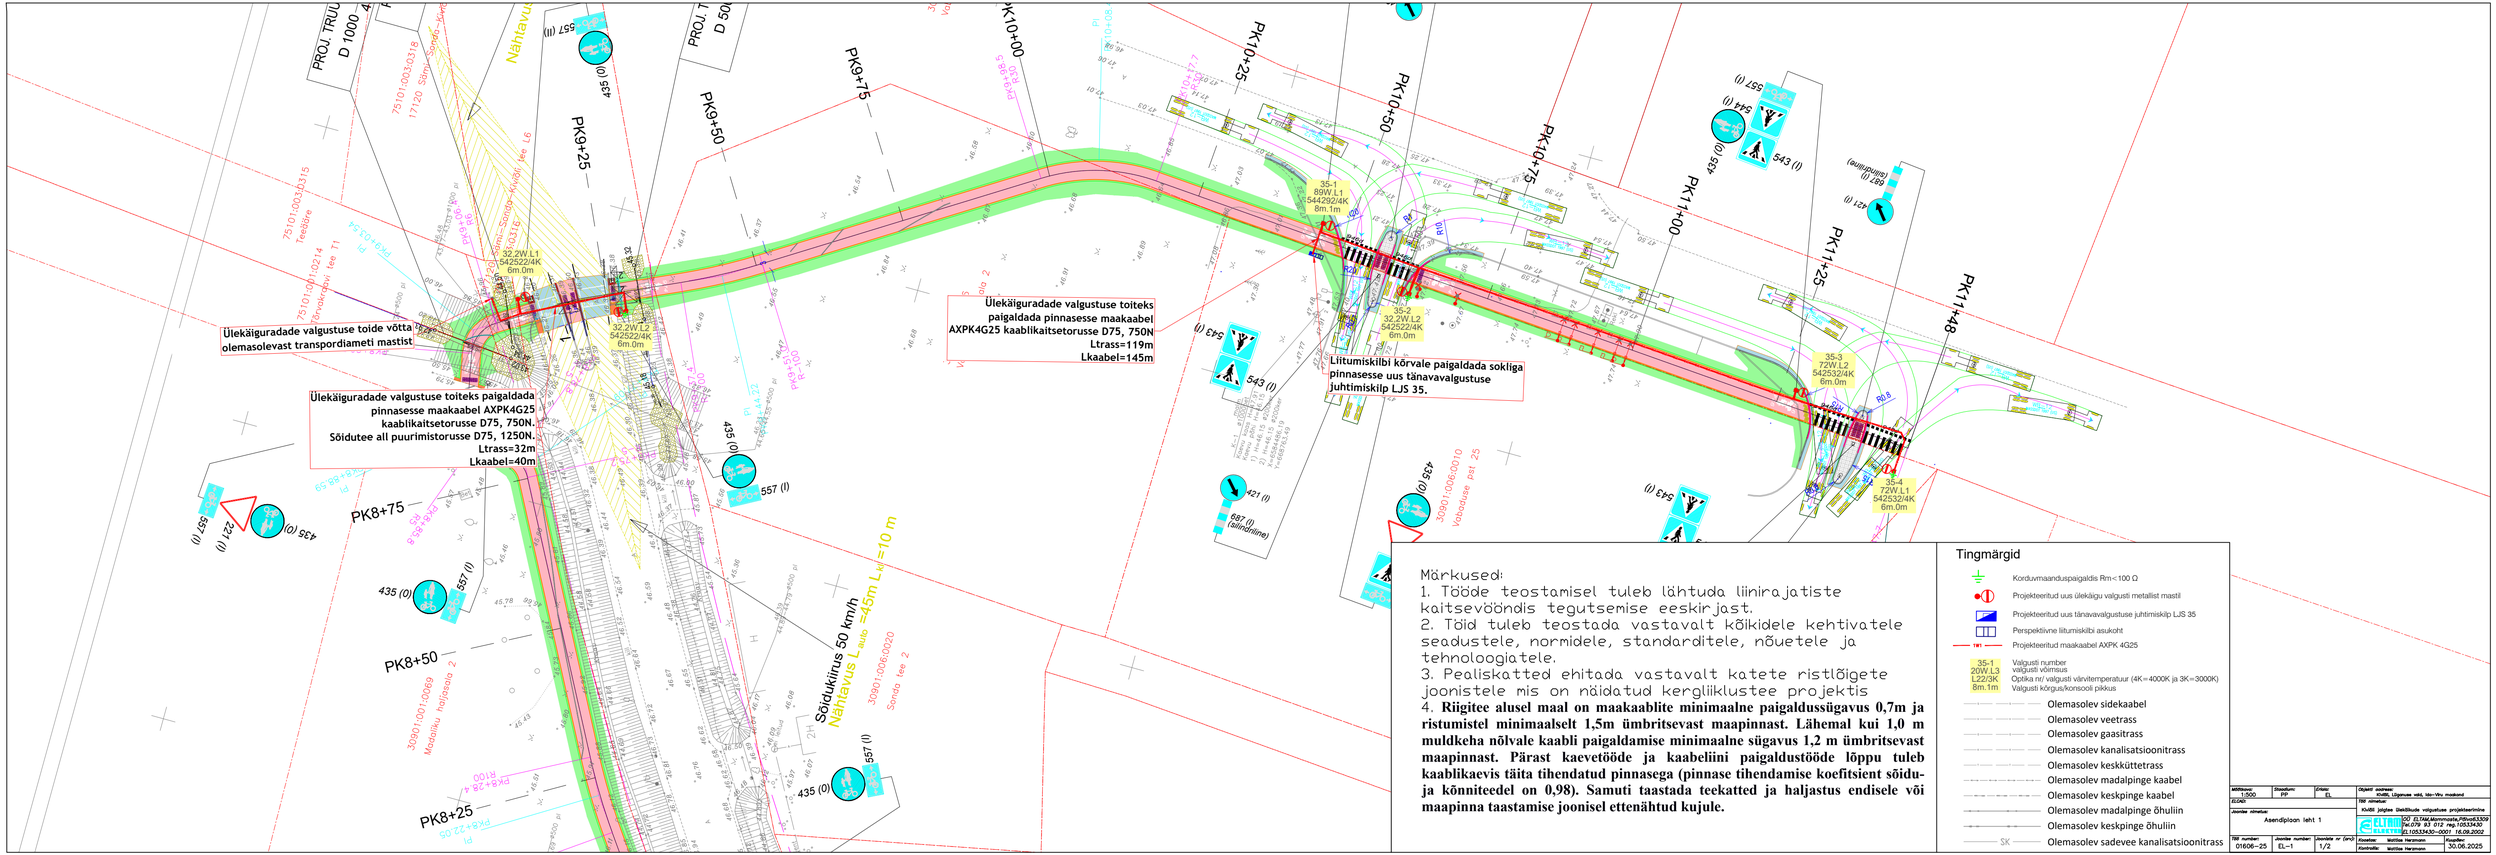
PK8+75
PK8+50
PK8+25
PK9+75
PK9+50
PK9+25
PK10+00
PK10+25
PK10+50
PK10+75
PK11+00
PK11+25
PK11+48
Nähtavus L auto =45m
Sõidukiirus 50 km/h
Nähtavus L auto =10 m
Ülekäiguradade valgustuse toide võtta olemasolevast transpordiameti mastist
Ülekäiguradade valgustuse toiteks paigaldada pinnasesse maakaabel AXPK4G25 kaablikaitsetorusse D75, 750N. Sõidutee all puurimistorusse D75, 1250N. Ltrass=32m Lkaabel=40m
Ülekäiguradade valgustuse toiteks paigaldada pinnasesse maakaabel AXPK4G25 kaablikaitsetorusse D75, 750N Ltrass=119m Lkaabel=145m
Liitumiskilbi kõrvale paigaldada sokliga pinnasesse uus tänavavalgustuse juhtimiskilp LJS 35.
32.2W L1 54252/4K 6m.0m
32.2W L2 54252/4K 6m.0m
35-1 89W L1 544292/4K 6m.1m
35-2 32.2W L2 542522/4K 6m.0m
35-3 72W L2 54253/24K 6m.0m
35-4 72W L1 54253/24K 6m.0m
PROJ. TRUU D 1000
PROJ. T D 50
75101:003:0318 17120 Sõmeru–Sonda–Kivisilla tee L6
75101:003:0315 Teeküve
75101:001:0214 Tõnuvaka–Sõmeru tee T1
30901:001:0069 Madistiku haljasala 2
30901:006:0020 Sonda tee 2
30901:006:0010 Vabaduse pst 25
Tingmärgid
Korduvmaanduspaigaldis Rm<100 Ω
Projekteeritud uus ülekäigu valgusti metallist mastil
Projekteeritud uus tänavavalgustuse juhtimiskilp LJS 35
Perspektiivne liitumiskilbi asukoht
Projekteeritud maakaabel AXPK 4G25
35-1 20W L3 L22/3K 8m.1m
Valgusti number
valgusti võimsus
Optika nr/ valgusti värvitemperatuur (4K=4000K ja 3K=3000K)
Valgusti kõrgus/konsooli pikkus
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev veetrass
Olemasolev gaasitrass
Olemasolev kanalisatsioonitrass
Olemasolev keskküttetrass
Olemasolev madalpinge kaabel
Olemasolev keskpinge kaabel
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass
Märkused:
1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
2. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
3. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõigete joonistele mis on näidatud kergliiklustee projektis
4. Riigitee alusel maal on maakaablite minimaalne paigaldussügavus 0,7m ja ristumistel minimaalselt 1,5m ümbritsevast maapinnast. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus 1,2 m ümbritsevast maapinnast. Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule.
Mõõtkava: 1:500
Koostanu: EP
Kontr: EL
Objekt asukoht: Kivisilla, Ülgaotuse vald, Lääne-Viru maakond
Ehitis:
Töö nimetus: Kivisilla jalgtee ülekäikude valgustuse projekteerimine
Joonise nimetus: Asendiplaan leht 1
Projekt: OÜ ELTAK,Mommsenite,Põlva,63509 Tel.078 83 012 reg.10533430 EL10533430–0001 16.08.2002
Töö number: 01606–25
Joonise number: EL–1
Joonise nr (arv): 1/2
Koostas: Matthias Hermuna
Kontrollis: Matthias Hermuna
Kuupäev: 30.06.2025

Ülekäiguraja valgustusele võtta elektritoide olemasolevalt puitmastilt.

Ülekäiguraja valgustuse toiteks paigaldada pinnasesse maakaabel AXPK4G25 kaablikaitsetorusse D75, 750N
Ltrass=17m
Lkaabel=38m

32,2W.L2
542522/4K
6m.0m

32,2W.L1
542522/4K
6m.0m

MASTI TUGI TÕSA ÜMBER

PROJ. TRUUP L= 8 m PK 1+12
D 300 48.60 / 47.84 - 47.76 plast

Tingmärgid

- Korduvmaanduspaigaldis Rm<100 Ω
- Projekteeritud uus ülekäigu valgusti metallist mastil
- Projekteeritud uus tänavavalgustuse juhtimiskilp LJS 35
- Perspektiivne liitumiskilbi asukoht
- 1W1 — Projekteeritud maakaabel AXPK 4G25
- 35-1 / 20W.L3 / L22/3K / 8m.1m — Valgusti number; valgusti võimsus; Optika nr/ valgusti värvitemperatuur (4K=4000K ja 3K=3000K); Valgusti kõrgus/konsooli pikkus
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev gaasitrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev keskküttetrass
- Olemasolev madalpinge kaabel
- Olemasolev keskpinge kaabel
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- SK — Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass

Mõõtkava: 1:500	Staadium: PP	Eriala: EL	Objekti aadress: Kivõli, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
ELCAD:			Töö nimetus: Kivõli jalgtee ülekäikude valgustuse projekteerimine
Joonise nimetus: Asendiplaan leht 2			OÜ ELTAM,Mammaste,Põlva63309 Tel.079 93 012 reg.10533430 EL10533430-0001 16.09.2002
Töö number: 01606-25	Joonise number: EL-1	Joonise nr (arv): 2/2	Koostas: Mattias Herzmann; Kontrollis: Mattias Herzmann; Kuupäev: 30.06.2025