



Diagram of a fish trap (Kaitsetorus) with labels: HOIATUSLINT, KAABEL, KAITSETORUS, and dimensions: 300, 1000, 50...100, 700, 500.

Proj. AXPK 4x50 L=52/56m, kaitsetorus PVC110/450N/L=52m
Kaabli tunnus MPL447432. Kaevetööde alal maapind tihendada
ja siluda - taastada haljastus.

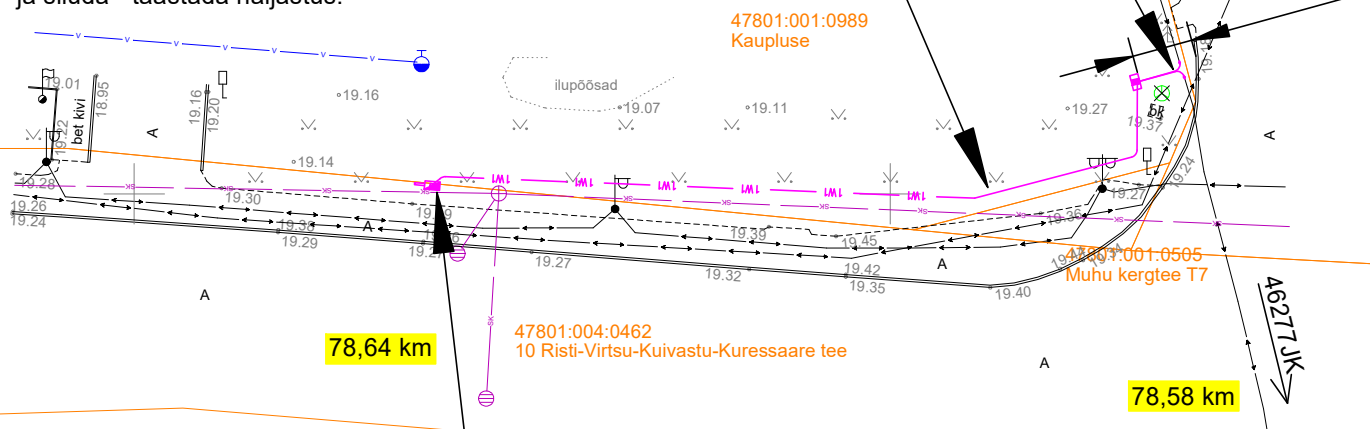

Proj. LK240481 (3x6A), sokliga pinnases,
Uksega tee poole, kilbile paigaldada märketulp
Tarbijale reservtoru PVC50/750N/L=2/4m

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 14676G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

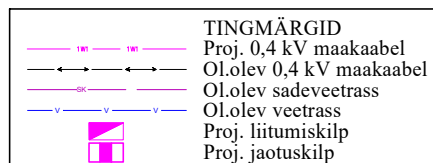

Tellijä: Elektrilevi OÜ		Töövõtja: 	Address: Tolli 27 Kuresaare 93813	Kuupäev: 04.2026
			Reg nr: 11445550	Töö nr: LC4929
			Telefon/fax: 56608103	Joon nr: 001
			e-mail: taavi.tuuling@enersense.com	Mõõtkava: 1:500
Töö nimetus:	10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuresaare tee Soonda küla, Muhu vald, Saare maakond. LC4929, 510333, EPP-947198-1			
Joonise nimetus:	Asendiplaan		Projekteerija: Taavi Tuuling	